

## NETSILON 7



## Manuel utilisateur

Le document est relatif aux produits suivants :

|         |                  |
|---------|------------------|
| 907 900 | Netsilon 7 AC    |
| 907 901 | Netsilon 7 DC    |
| 907 902 | Netsilon 7 AC+DC |
| 907 903 | Netsilon 7 AC+AC |



[www.bodet-time.com](http://www.bodet-time.com)

### BODET TIME & SPORT

1 rue du Général de Gaulle  
49340 TREMENTINES - France  
Tél. support France: 02.41.71.72.99



Réf : 608035L

S'assurer à réception que le produit n'a pas été endommagé durant le transport pour réserve au transporteur.

# SOMMAIRE

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ</b>                   | <b>7</b>  |
| <b>1. GÉNÉRALITÉS</b>                                         | <b>8</b>  |
| <b>1.1 Utilisation de la notice</b>                           | <b>8</b>  |
| <b>1.2 Introduction</b>                                       | <b>8</b>  |
| <b>1.3 Présentation de Netsilon</b>                           | <b>9</b>  |
| 1.3.1. Face avant                                             | 9         |
| 1.3.2. Face arrière                                           | 9         |
| <b>1.4 Spécifications</b>                                     | <b>11</b> |
| 1.4.1. Précision                                              | 11        |
| 1.4.2. Connexions de synchronisation et de diffusion du temps | 11        |
| 1.4.3. Caractéristiques mécaniques                            | 11        |
| 1.4.4. Caractéristiques électriques                           | 11        |
| 1.4.5. Communications                                         | 11        |
| 1.4.6. Caractéristiques réseau                                | 12        |
| 1.4.7. Fonctions de sécurité                                  | 12        |
| 1.4.8. Sources de synchronisation                             | 12        |
| <b>2. INSTALLATION</b>                                        | <b>13</b> |
| <b>2.1 Vérification de l'emballage</b>                        | <b>13</b> |
| <b>2.2 Sécurité</b>                                           | <b>13</b> |
| 2.2.1. Installation de l'équipement                           | 13        |
| 2.2.2. Ouverture de l'équipement                              | 13        |
| <b>2.3 Installation mécanique en rack</b>                     | <b>13</b> |
| <b>2.4 Installation électrique</b>                            | <b>14</b> |
| 2.4.1. Alimentation                                           | 14        |
| 2.4.2. Pile de sauvegarde - CR2032                            | 14        |
| 2.4.3. Ethernet                                               | 14        |
| 2.4.4. Circuits relais alarmes                                | 14        |
| <b>3. MISE EN SERVICE</b>                                     | <b>15</b> |

|            |                                                      |           |
|------------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3.1</b> | <b>Configuration usine</b>                           | <b>15</b> |
| <b>3.2</b> | <b>Choix de la langue d'affichage de l'écran LCD</b> | <b>16</b> |
| <b>3.3</b> | <b>Choix de l'interface réseau</b>                   | <b>17</b> |
| <b>3.4</b> | <b>Configuration avec serveur DHCP</b>               | <b>17</b> |
| <b>3.5</b> | <b>Configuration sans serveur DHCP</b>               | <b>18</b> |
| <b>4.</b>  | <b>CONFIGURATION PAR SERVEUR WEB</b>                 | <b>19</b> |
| <b>4.1</b> | <b>Démarrage</b>                                     | <b>19</b> |
| 4.1.1.     | <i>Présentation du menu général</i>                  | 19        |
| 4.1.2.     | <i>Paramétrer la face avant de Netsilon</i>          | 19        |
| 4.1.3.     | <i>Changer la langue</i>                             | 21        |
| <b>4.2</b> | <b>Gérer les utilisateurs</b>                        | <b>21</b> |
| 4.2.1.     | <i>Gestion en local</i>                              | 21        |
| 4.2.1.1    | <i>Changer le mot de passe</i>                       | 21        |
| 4.2.1.2    | <i>Créer ou modifier un compte</i>                   | 22        |
| 4.2.1.3    | <i>Supprimer un compte</i>                           | 22        |
| 4.2.1.4    | <i>Restaurer le mot de passe par défaut</i>          | 22        |
| 4.2.2.     | <i>Gestion centralisée</i>                           | 23        |
| 4.2.2.1    | <i>Service RADIUS</i>                                | 23        |
| 4.2.2.2    | <i>Service LDAP</i>                                  | 23        |
| <b>4.3</b> | <b>Configurer les bases de temps</b>                 | <b>27</b> |
| 4.3.1.     | <i>Définir l'heure et la date du système</i>         | 27        |
| 4.3.2.     | <i>Créer une zone horaire manuellement</i>           | 27        |
| 4.3.3.     | <i>Créer une zone horaire automatiquement</i>        | 28        |
| 4.3.4.     | <i>Programmer un Leap Second manuel</i>              | 29        |
| <b>4.4</b> | <b>Paramétrage du réseau informatique</b>            | <b>30</b> |
| 4.4.1.     | <i>Configuration des interfaces réseaux</i>          | 30        |
| 4.4.2.     | <i>Carte option ETHERNET (réf.: 907 920)</i>         | 38        |
| 4.4.3.     | <i>Configurer des routes statiques IPv4 / IPv6</i>   | 38        |
| 4.4.4.     | <i>Gérer les services réseaux</i>                    | 38        |
| <b>4.5</b> | <b>Choix des sources de synchronisation</b>          | <b>43</b> |

|             |                                                                          |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.5.1.      | <i>Etat des sources</i>                                                  | 43        |
| 4.5.2.      | <i>Priorité des sources</i>                                              | 43        |
| 4.5.3.      | <i>Récepteurs satellites</i>                                             | 44        |
| 4.5.4.      | <i>ALS162</i>                                                            | 45        |
| <b>4.6</b>  | <b>NTP</b>                                                               | <b>46</b> |
| 4.6.1.      | <i>NTP-Service</i>                                                       | 46        |
| 4.6.2.      | <i>NTP client</i>                                                        | 47        |
| 4.6.3.      | <i>NTP servers</i>                                                       | 48        |
| 4.6.4.      | <i>NTP-Peers</i>                                                         | 49        |
| 4.6.5.      | <i>NTP-Key</i>                                                           | 51        |
| 4.6.6.      | <i>NTP-Autokey</i>                                                       | 53        |
| 4.6.7.      | <i>NTP-Anycast</i>                                                       | 54        |
| <b>4.7</b>  | <b>Distribuer l'heure</b>                                                | <b>55</b> |
| 4.7.1.      | <i>Carte option AFNOR (réf.: 907 940)</i>                                | 55        |
| 4.7.2.      | <i>Carte option IMPULSION (réf.: 907 942)</i>                            | 56        |
| 4.7.3.      | <i>Carte option BOUCLE DE COURANT (réf.: 907 944)</i>                    | 57        |
| 4.7.4.      | <i>Carte option ASCII (réf.: 907 926)</i>                                | 58        |
| <b>4.8</b>  | <b>Gestion des notifications</b>                                         | <b>60</b> |
| 4.8.1.      | <i>Configuration SMTP</i>                                                | 60        |
| 4.8.2.      | <i>Configuration SNMP trap</i>                                           | 62        |
| 4.8.3.      | <i>Configuration des alarmes</i>                                         | 63        |
| 4.8.4.      | <i>Configuration Syslog</i>                                              | 64        |
| <b>4.9</b>  | <b>Gestion des certificats et des clés</b>                               | <b>66</b> |
| 4.9.1.      | <i>Importer des certificats CA</i>                                       | 66        |
| 4.9.2.      | <i>Importer des certificats signés</i>                                   | 67        |
| 4.9.3.      | <i>Expiration des certificats (Certificats CA et certificats signés)</i> | 68        |
| 4.9.4.      | <i>Importer des clés publiques</i>                                       | 68        |
| <b>4.10</b> | <b>Supervision du système</b>                                            | <b>69</b> |
| 4.10.1.     | <i>SNMP agent</i>                                                        | 69        |
| <b>4.11</b> | <b>Suivi du système</b>                                                  | <b>70</b> |



|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| 4.11.1. Page d'accueil                          | 70        |
| 4.11.2. Statistiques GNSS                       | 71        |
| 4.11.3. Statistiques NTP                        | 72        |
| 4.11.4. Statistiques ALS162                     | 73        |
| 4.11.5. Journal NTP                             | 73        |
| 4.11.6. Journal Syslog                          | 73        |
| 4.11.7. Historique des alarmes                  | 74        |
| <b>4.12 Outils du système</b>                   | <b>75</b> |
| 4.12.1. Mise à jour du firmware                 | 75        |
| 4.12.2. Charger et sauvegarder configuration    | 75        |
| 4.12.3. Version firmware et aide en ligne       | 76        |
| 4.12.4. Firewall                                | 76        |
| 4.12.5. Configuration usine                     | 76        |
| 4.12.6. Redémarrer ou éteindre Netsilon         | 76        |
| 4.12.7. Supprimer une carte option              | 77        |
| 4.12.8. Exporter les logs et statistiques       | 77        |
| <b>5. CONFIGURATION PAR SSH</b>                 | <b>78</b> |
| 5.1 Authentification par mot de passe           | 78        |
| 5.2 Authentification par clé publique           | 79        |
| <b>6. CONFIGURATION PAR CONSOLE</b>             | <b>81</b> |
| <b>7. CONFIGURATION PAR CLAVIER DE COMMANDE</b> | <b>82</b> |
| 7.1 Arborescence du menu général                | 82        |
| 7.1.1. Menu Système                             | 83        |
| 7.1.2. Menu Réseau                              | 84        |
| 7.1.3. Menu USB transfert                       | 85        |
| 7.2 Menu technicien                             | 86        |
| <b>8. ASSISTANCE</b>                            | <b>87</b> |
| 8.1 Etat des LEDs sur la façade                 | 87        |
| 8.2 Impossibilité d'ouvrir le navigateur web    | 88        |
| 8.3 Clavier de commande inactif                 | 88        |

|            |                                                                                   |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>8.4</b> | <b>Synchronisation des informations</b>                                           | <b>89</b> |
| <b>8.5</b> | <b>Chargement USB</b>                                                             | <b>89</b> |
| <b>8.6</b> | <b>Support technique BODET</b>                                                    | <b>89</b> |
| <b>9.</b>  | <b>ANNEXES</b>                                                                    | <b>90</b> |
| <b>9.1</b> | <b>Annexe 1 : synchronisation</b>                                                 | <b>90</b> |
| 9.1.1.     | <i>Source primaire / source secondaire</i>                                        | 90        |
| 9.1.2.     | <i>Sélection automatique</i>                                                      | 92        |
| <b>9.2</b> | <b>Annexe 2 : fonctionnalités</b>                                                 | <b>93</b> |
| <b>9.3</b> | <b>Annexe 3 : droits en fonction du profil : administrateur &amp; utilisateur</b> | <b>94</b> |
| <b>9.4</b> | <b>Annexe 4 : paramètres sauvegardés</b>                                          | <b>95</b> |
| <b>9.5</b> | <b>Annexe 5 : listes des jeux de commandes</b>                                    | <b>96</b> |
| <b>9.6</b> | <b>Annexe 6 : fichier sécurisé pour le transfert SCP et SFTP</b>                  | <b>98</b> |

## INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Les pictogrammes ci-dessous permettent d'illustrer des risques ou des sources de danger lors de l'installation, de l'utilisation et de la maintenance de ce produit.

| Symbole                                                                             | Description                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | IEC60417 - 1641<br>Manuel d'utilisation                                                           |
|    | IEC60417 - 5002<br>Positionnement de la pile                                                      |
|    | IEC60417 - 5017<br>Classe I                                                                       |
|    | IEC60417 - 5018<br>Connexion de terre fonctionnelle                                               |
|    | IEC60417 - 5019<br>Connexion de terre de protection                                               |
|    | IEC60417 - 5031<br>Courant continu                                                                |
|    | IEC60417 - 5032<br>Courant alternatif                                                             |
|    | IEC60417 - 5033<br>Courant AC+DC                                                                  |
|    | IEC60417 - 5036<br>Tension dangereuse                                                             |
|   | IEC60417 - 5172<br>Classe II                                                                      |
|  | IEC60417 - 6040<br>Danger, rayonnement UV                                                         |
|  | IEC60417 - 6041<br>Danger, rayonnement lumière visible                                            |
|  | IEC60417 - 6042<br>Danger, risque de choc électrique                                              |
|  | IEC60417 - 6092<br>Classe II avec connexion de mise à la terre fonctionnelle                      |
|  | IEC60417 - 6151<br>Danger, rayonnement IR                                                         |
|  | IEC60417 - 6172<br>Déconnecter toutes les sources d'énergie                                       |
|  | IEC60417 - 6414<br>Collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) |
|  | IEC60417 - 0434b<br>Attention                                                                     |
|  | IEC60417 - 5032-1<br>Alimentation triphasée                                                       |
|  | IEC60417 - 5032-2<br>Alimentation triphasée + Neutre                                              |
|  | IEC60417 - 5009<br>Power, Stand-by                                                                |
|  | IEC60417 - 6069<br>Danger, faisceaux lumineux                                                     |

## 1. GÉNÉRALITÉS

---

Nous vous remercions d'avoir choisi le serveur de temps Netsilon BODET. Ce produit a été conçu avec soin pour votre satisfaction selon les règles de notre système qualité ISO9001 et ISO14001.

Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel avant de commencer à manipuler le produit.

Conservez ce manuel pendant toute la durée de vie de votre produit afin de pouvoir vous y reporter à chaque fois que cela sera nécessaire.

Tout usage non conforme à la présente notice peut causer des dommages irréversibles, et entraîner l'annulation de la garantie. La responsabilité de la société BODET ne pourra donc pas être engagée. Le produit est garanti 3 ans hors dégâts liés à des surtensions (foudre,...) en l'absence d'un parafoudre GPS Bodet sur l'installation.

Données non contractuelles. La société BODET se réserve le droit d'apporter aux appareils certaines modifications fonctionnelles, techniques ou esthétiques, sans préavis.

Ce manuel est sujet à des changements sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente de cette documentation, consultez notre site internet : [www.bodet-time.com](http://www.bodet-time.com).

**Remarque : en fonction de votre configuration (ex.: cartes options, synchronisation NTP et/ou GPS ou GLONASS...), certaines fonctionnalités présentées dans cette notice ne seront pas disponibles sur votre serveur de temps Netsilon.**

### 1.1 Utilisation de la notice

---

Différents profils d'utilisateurs peuvent être amenés à installer ou utiliser ce produit.

En fonction de l'intervention à réaliser et du niveau de compétence de l'utilisateur, voici nos recommandations :

- Utilisateur simple (personne ordinaire sans expérience):  
Parcourir ce manuel dans son intégralité avant d'installer et configurer Netsilon.
- Utilisateur formé et qualifié (personne avertie et expérimentée):  
Parcourir ce manuel à partir du chapitre **2. Installation**.
- Dans le cas où Netsilon est en fonctionnement :  
Afin de modifier un réglage spécifique ou mieux connaître les caractéristiques et fonctions, parcourir ce manuel à partir du chapitre **3. Mise en service**. Utiliser la fonction de recherche ou cliquer sur un signet du PDF ou utiliser la table des matières.
- Dans le cas de problèmes techniques : se référer au chapitre **8. Assistance**.

Identification des pictogrammes :



: indique un conseil, une recommandation ou toute autre information notable pour l'usage de Netsilon.



: indique qu'une attention particulière doit être apportée.



: indique qu'un danger électrique est présent en cas de mauvaise utilisation ou de non respect des indications. Cette information doit obligatoirement être prise en compte lors de l'installation ou de l'utilisation de Netsilon.

### 1.2 Introduction

---

Netsilon est un serveur de temps conçu pour distribuer un signal horaire de haute précision.

Compact et modulaire, le serveur de temps Netsilon allie précision d'une horloge mère et approche sécurisée des réseaux informatiques :


- Horloge interne de haute précision cadencée à partir de son quartz TCXO.
- Ordre de priorité pour les différentes références de synchronisation.
- Conception modulaire permettant d'offrir une grande variété de signaux d'entrée/sortie (jusqu'à 4 cartes options).
- Gestion de la sécurité réseau : activer ou désactiver les protocoles d'encryption, d'authentification, d'accès.
- Information des alarmes sous forme de traps SNMP et d'e-mails.

4 versions sont disponibles en fonction de l'alimentation:

- Netsilon 7 AC
- Netsilon 7 DC
- Netsilon 7 AC+DC
- Netsilon 7 AC+AC

## 1.3 Présentation de Netsilon

### 1.3.1. Face avant

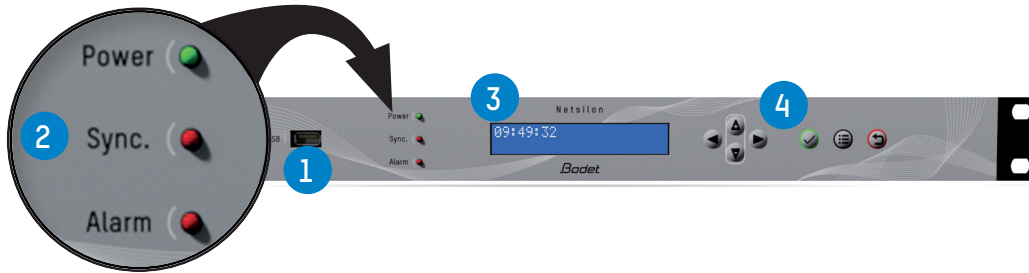


La face avant de Netsilon est composée de :


- > un port USB<sup>1</sup> (1),
  - > trois LEDs d'états pour l'alimentation, la synchronisation et les alarmes (Power, Sync. et Alarm) (2).
- Se reporter au chapitre **8.1 Etat des LEDs sur la façade**
- > un afficheur LCD sur deux lignes (3),
  - > un clavier de commande (4) pour le paramétrage initial (paramétrage complet depuis le serveur web).

### 1.3.2. Face arrière

#### > NETSILON 7 (AC+DC)

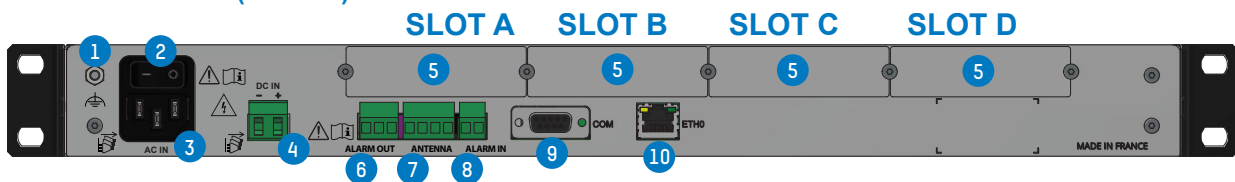

- 1 Terre fonctionnelle : possibilité de raccorder au châssis de la baie, en option. La terre de protection est assurée par le connecteur mâle IEC (3).
- 2 Interrupteur marche/arrêt.
- 3 Connecteur secteur AC IN power inlets IEC 320.
- 4 Bornier d'alimentation en courant continu DC IN (bornier 3,81 mm).

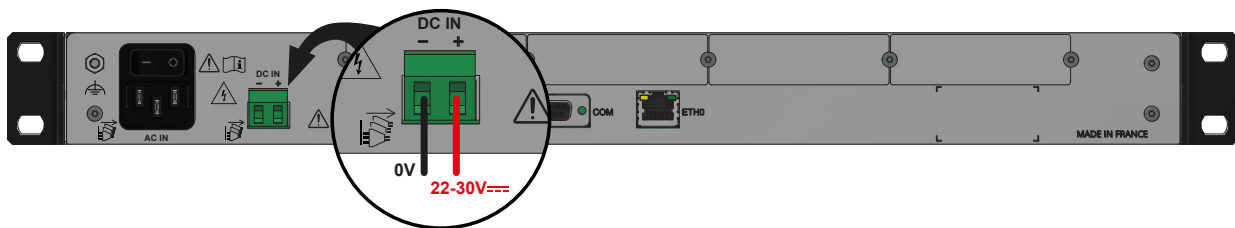


- 5 Emplacements pour cartes options :
  - > Carte option NETWORK (port RJ45), réf.: 907 920.
  - > Carte option AFNOR, réf.: 907 940.
  - > Carte option IMPULSION, réf.: 907 942.
  - > Carte option BOUCLE DE COURANT, réf.: 907 944.
  - > Carte option NETWORK FIBRE (port SFP), réf.: 907 921.
  - > Carte option ASCII, réf.: 907 926.


Les cartes options sont installées dans notre usine de production. Dans le cas d'une installation ultérieure, se reporter à la notice d'installation des cartes options (réf.: 608057).

<sup>1</sup> Netsilon supporte les clés USB formatées en FAT16/FAT32 et NTFS


- 6 Sortie contact relais Commun Repos/Travail.  
Si contact sur Travail : pas d'alarmes / Si contact sur Repos : alarmes.

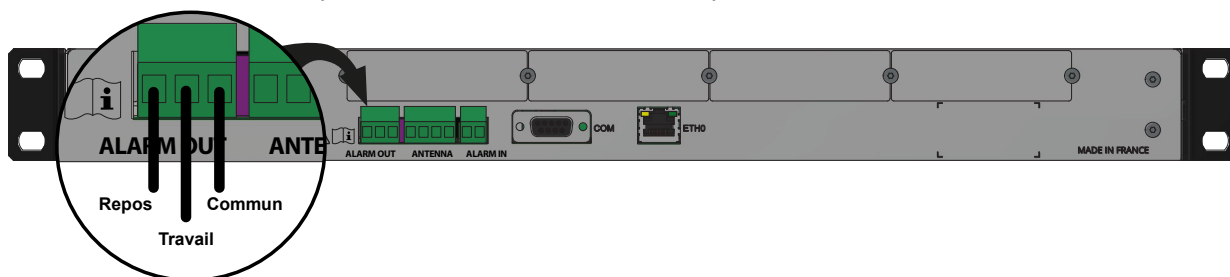


- 7 Bornier pour antenne monoconstellation : GPS ou GLONASS.

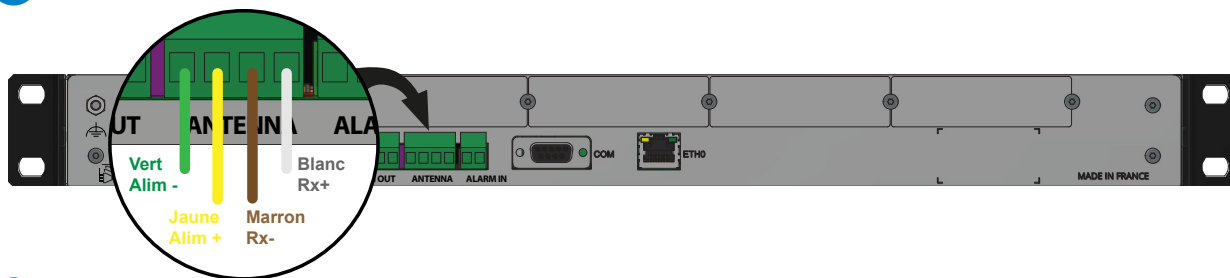

- 8 Entrée d'alarmes : s'interface avec le contact sec de l'équipement client.

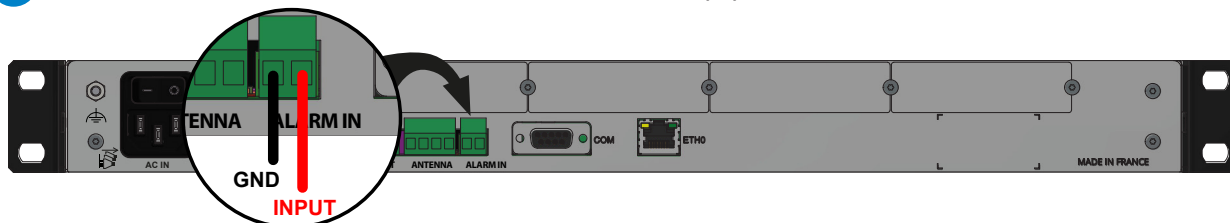


- 9 Port série. Connecteur DB9.

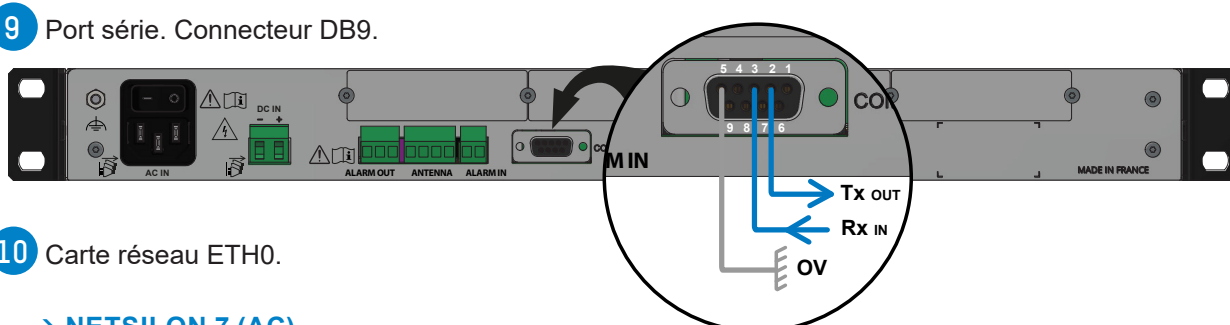


- 10 Carte réseau ETH0.


#### > NETSILON 7 (AC)

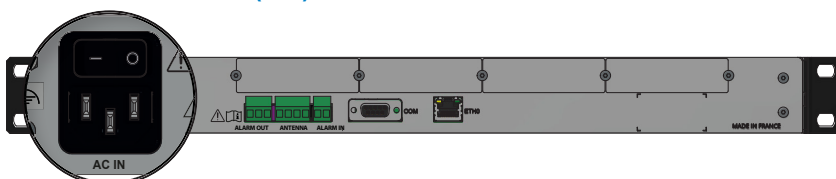

#### > NETSILON 7 (DC)

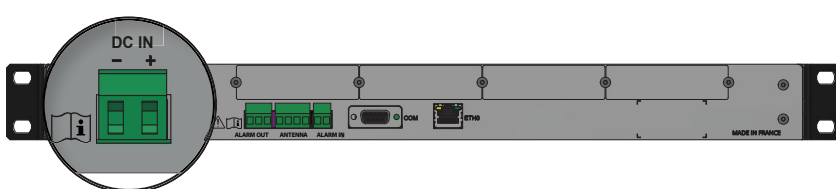

#### > NETSILON 7 (AC+AC)

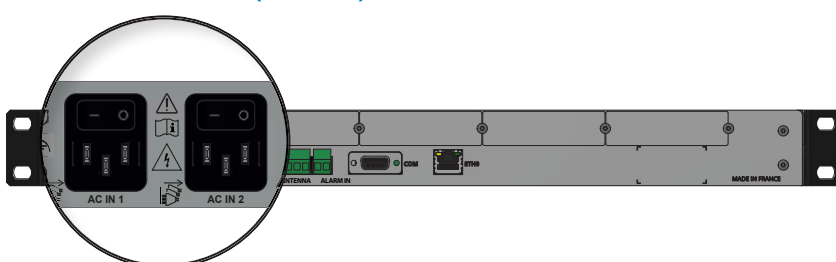

## 1.4 Spécifications

### 1.4.1. Précision

|                        | Valeurs typiques<br>du Quartz TCXO |
|------------------------|------------------------------------|
| Précision <sup>1</sup> | 1x10 <sup>-9</sup>                 |
| Stabilité <sup>2</sup> | 1x10 <sup>-7</sup> /jour           |
| Holdover <sup>3</sup>  | 5 ms (après 24 heures)             |

<sup>1</sup> moyenne après 24 heures avec signal GPS ou GLONASS,

<sup>2</sup> moyenne après 2 semaines avec signal GPS ou GLONASS,

<sup>3</sup> valeur typique, après une synchronisation GPS ou GLONASS de 2 semaines à température constante.

### 1.4.2. Connexions de synchronisation et de diffusion du temps

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| Entrée  | 1x GPS ou GLONASS                               |
| Sorties | 1x Ethernet, 4 emplacements pour cartes options |

### 1.4.3. Caractéristiques mécaniques

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Construction                    | Boîtier métallique - rack 1 U - 19" |
| Température de fonctionnement   | 0°C à +50°C                         |
| Taux d'humidité relative à 40°C | 0 à 90% HR sans condensation        |
| Indice de protection            | IP20                                |
| Poids                           | 2,5 kg                              |
| Dimensions                      | 442 x 264 x 44,2 mm                 |

### 1.4.4. Caractéristiques électriques

|               |                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation  | AC : 100-240V~ / 50-60Hz / 1.9-0.8A<br>DC : 22-30V== / 3.2-1.9 A<br>AC+DC   Alimentations redondantes,<br>AC+AC   caractéristiques ci-dessus. |
| Consommation  | 20W (sans carte option).                                                                                                                      |
| Entrée alarme | Alarm IN<br>Entrée par contact sec, libre de potentiel.<br>I <sub>IN</sub> ≤ 10 mA                                                            |
| Sortie alarme | Alarm OUT<br>Relais NC-NO-C.<br>Courant maximum : 1A/50V==, 1A/30V~                                                                           |
| MTBF          | 100 000 heures                                                                                                                                |

### 1.4.5. Communications

|                 |                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Port réseau     | RJ45, 10/100/1000-BaseT (Gigabit)                                                                                                                |
| Façade          | USB - Prise USB (désactivable) pour sauvegarde et mise à jour du firmware.<br>Clavier (verrouillable) et écran LCD pour la configuration réseau. |
| Interface série | COM - RS232 - connecteur DB9                                                                                                                     |

### 1.4.6. Caractéristiques réseau

#### PROTOCOLES

|                                                                              |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NTP V2, V3, V4                                                               | Conformes avec RFC 1305 et 5905. Support Unicast, Broadcast, Multicast, Anycast, authentification + intégrité MD5, peering et Autokey. |
| Nombre maximum de requêtes NTP par seconde.<br>Tous ports Ethernet confondus | 7 000                                                                                                                                  |
| Nombre maximum de clients NTP (typique)                                      | 32 000                                                                                                                                 |
| SNTP V3, V4                                                                  | Conformes avec RFC 1769, 2030, 4330 et 5905                                                                                            |
| TIME protocol                                                                | Conforme avec RFC 868                                                                                                                  |
| DAYTIME protocol                                                             | Conforme avec RFC 867                                                                                                                  |

#### COMMUNICATION

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| HTTP/HTTPS | Conforme RFC 2616 (gestion des certificats signés) |
| SSH        | SSH v1.3, SSH v1.5, SSH v2 (OpenSSH)               |

#### MANAGEMENT

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| IP   | IPv4, IPv6 : Dual stack          |
| VLAN | Standard 802.1Q (unique / multi) |

#### SERVICES

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| DHCP | DHCPv4, DHCPv6, Autoconf & Slaac |
| SMTP | Envoi d'e-mails                  |

#### SUPERVISION


|                                 |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Alarme                          | Traps SNMP, e-mail et contact relais                                      |
| SNMP                            | v1 (RFC 1157), v2c (RFC 1901-1908) et v3 (RFC 3411-3418) (traps + agents) |
| Syslog                          | Services de journaux d'évènements                                         |
| Contact relais / Entrée externe | Envoi et réception des alarmes (Alarm OUT / Alarm IN)                     |

### 1.4.7. Fonctions de sécurité

- Activation / désactivation des protocoles,
- Authentification via protocole 802.1x,
- Redondance via protocole LACP,
- Protection par authentification unique (identification + mot de passe) ou authentification LDAP / Radius,
- Chiffrement DES et AES,
- Authentification SHA1, MD5,
- SSL/TLS : sécurisation des échanges par réseau informatique,
- SCP : copie sécurisée des fichiers de Netsilon à partir d'une session SSH,
- SFTP : transfert sécurisé des fichiers de Netsilon à partir d'une session SSH.

### 1.4.8. Sources de synchronisation

Plusieurs sources de synchronisation sont disponibles pour Netsilon 7 : les antennes GPS ou GLONASS BODET ou un serveur NTP présent sur le réseau informatique. Exemples :

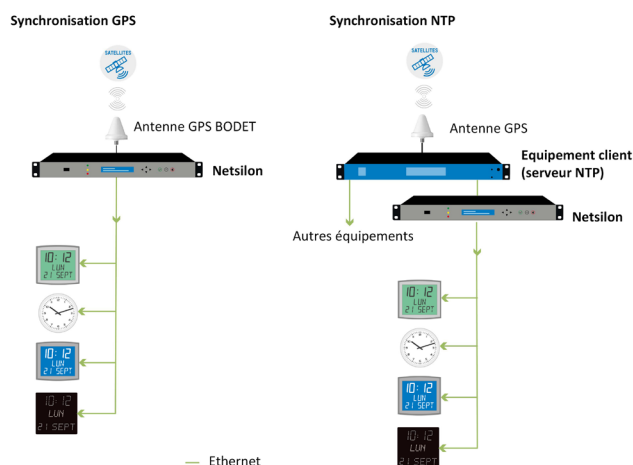



## 2. INSTALLATION

Ce chapitre donne un aperçu des étapes à suivre pour l'installation de Netsilon.

Plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour l'installation de Netsilon :

- 1) Le type d'alimentation : AC, DC, AC+DC, AC+AC
- 2) Le type d'installation : intégration de Netsilon dans un réseau Ethernet existant ou mise en place d'une nouvelle installation (prévoir l'accessibilité des câbles).
- 3) Disposer d'un PC connecté au réseau Ethernet avec un navigateur internet<sup>1</sup> tel que Google Chrome®, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ou Internet Explorer®.

Si Netsilon est équipé de cartes options, ces dernières doivent être configurées depuis le serveur web, une fois la configuration du réseau terminée (du port ETH0).

### 2.1 Vérification de l'emballage

Déballer soigneusement le serveur de temps et vérifier le contenu de l'emballage. Celui-ci doit comprendre :

- > L'unité Netsilon avec ses cartes options,
- > Les deux équerres pour la fixation en rack dans une baie 19",
- > Un guide de démarrage rapide.
- > Une notice sur les consignes de sécurité.

### 2.2 Sécurité

Ce produit a été conçu avec soin pour votre satisfaction selon les règles de notre système qualité ISO9001 et ISO14001.

Avant de commencer l'installation et la configuration de Netsilon, lire attentivement les différentes consignes de sécurité.

S'assurer de toujours respecter les avertissements de sécurité, les précautions lors de l'installation, l'exploitation et l'entretien de votre produit.



**L'installation et l'entretien de ce matériel doivent être réalisés par une personne qualifiée et formée au matériel BODET.**

Le « produit » est raccordé à l'alimentation secteur. L'installation doit être conforme à la norme IEC 364 (NFC 15-100 pour la France).

#### 2.2.1. Installation de l'équipement

L'installation et l'entretien de ce matériel doivent être réalisés par du personnel habilité. Ce produit ne doit pas être installé par les utilisateurs / opérateurs sans autorisation et sans formation.

L'installation électrique de l'équipement doit être conforme aux normes électriques en vigueur dans le pays d'utilisation de l'équipement.

Cet équipement ne convient pas à une utilisation dans des lieux susceptibles d'accueillir des enfants.

#### 2.2.2. Ouverture de l'équipement

L'intérieur de cet équipement ne possède pas de pièces réparables par l'utilisateur : contacter l'assistance clientèle BODET si cet équipement doit être réparé.

Ne pas ouvrir l'équipement, à l'exception d'ajout ou de changement de cartes options et de changement de pile :



> **Attention, risque de choc électrique. Déconnecter toutes les sources d'énergie.**



> **Ne jamais ouvrir le produit tant que les alimentations repérées par le symbole  sont connectées.**



> **Veiller à ce que toutes les sources d'alimentation soient retirées de l'appareil avant d'installer les cartes options.**

**L'interrupteur est de type fonctionnel. Il ne s'agit pas d'un sectionneur d'alimentation. Débrancher l'alimentation et les circuits relais avant intervention afin de sectionner l'(es) alimentation(s).**

### 2.3 Installation mécanique en rack

Le serveur de temps Netsilon doit être installé dans une armoire ou une baie 19" à l'aide des deux équerres livrées.




**Nous recommandons l'installation de Netsilon dans un lieu sécurisé.**

<sup>1</sup> Il est recommandé de posséder la dernière version du navigateur utilisé.

## 2.4 Installation électrique

Les différents câbles doivent être fixés dans « l'armoire ou le coffret » de façon à ne pas exercer de contraintes sur les bornes de raccordement. De plus, les conducteurs d'un même circuit doivent être attachés entre eux près du bornier pour éviter une réduction de l'isolation dans le cas où une des bornes viendrait à se desserrer.



**⚠ Le matériel doit être mis sous tension seulement après sa fixation dans le rack 19" de destination.**

### 2.4.1. Alimentation

Gestion des alimentations en fonction de la version :

- Netsilon 7 (100-240V~) : alimentation secteur uniquement.
  - Brancher le cordon d'alimentation fourni sur le connecteur AC IN à l'arrière de l'équipement.
- Netsilon 7 (22-30V=) : alimentation continue uniquement.
  - Brancher un câble DC et respecter la polarité indiquée à l'arrière de l'équipement.
- Netsilon 7 (100-240V~ + 22-30V=) : alimentation secteur et/ou alimentation continue.
  - Brancher le cordon d'alimentation fourni sur le connecteur AC IN et/ou un câble DC en respectant la polarité indiquée à l'arrière de l'équipement.
- Netsilon 7 (100-240V~ + 100-240V~) : double alimentation secteur.
  - Brancher le(s) cordon(s) d'alimentation fourni(s) sur le(s) connecteur(s) AC IN à l'arrière de l'équipement.



En option, possibilité de raccorder la borne de terre fonctionnelle au châssis de la baie.

**⚠ L'alimentation DC IN doit être protégée en amont par un fusible de 6,3 AT.**  
**Quand plusieurs Netsilon sont alimentés par la même alimentation, protéger chaque entrée DC IN par un fusible distinct de 6,3 AT.**

**Bien vérifier la polarité de l'alimentation DC IN avant de brancher.**

### 2.4.2. Pile de sauvegarde - CR2032

En cas de remplacement de la pile CR2032, il est impératif de respecter la polarité suivant les indications inscrites sur le slot de la pile.

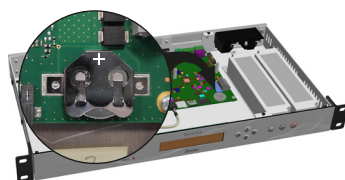

**⚠ Danger :**

- Il y a risque d'explosion si la pile est remplacée par une pile de type incorrect. Utiliser uniquement les piles recommandées par le fabricant.
- Mettre au rebut les piles usagées conformément aux instructions présentes sur notre site internet.
- Ne pas ingérer l'accumulateur, risque de brûlures.
- Conserver les accumulateurs neufs et usagés hors de portée des enfants.
- Ce produit contient une pile ou accumulateur bouton. En cas d'ingestion, la pile ou l'accumulateur bouton, peut causer des brûlures internes sévères ou mortelles.
- En cas de soupçon d'ingestion d'un accumulateur ou d'introduction dans une partie quelconque du corps, demander immédiatement un avis médical.

### 2.4.3. Ethernet

Le port Ethernet ETH0, accessible sur le face arrière de l'équipement, permet une connexion facile aux routeurs, commutateurs ou hubs.

- 1) Utiliser un câble Ethernet RJ45 blindé CAT. 5E ou CAT. 6.
- 2) Brancher le câble réseau Ethernet sur le connecteur RJ45 en face arrière de Netsilon.



**La mise en service du produit s'effectue en activant l'interrupteur en face arrière de l'équipement.**

**La société Bodet recommande fortement de raccorder et utiliser Netsilon exclusivement sur un réseau de type privé (VLAN).**

### 2.4.4. Circuits relais alarmes

Pour les circuits relais, prévoir une protection par sectionneur-fusible ou disjoncteur 1A maximum.

La maintenance doit être réalisée hors tension. Sectionner l'alimentation et les circuits relais sous tension dangereuse.

### 3. MISE EN SERVICE

La configuration de Netsilon s'effectue exclusivement sur le serveur web. Lors de la mise en service, il est nécessaire de paramétrer le port ETH0, depuis l'écran LCD et le clavier de commande, pour accéder au serveur web.

 **Afin de ne pas rompre la synchronisation de Netsilon avec les autres produits présents sur le réseau, il est important de maintenir une identification du serveur de temps.**

Afin d'accéder au serveur web, il existe deux solutions :

- > Avec serveur DHCP : attribution automatique d'une adresse IP.
- > Sans serveur DHCP : attribution d'une adresse IP fixe manuellement depuis le clavier de commande dans le menu réseau de Netsilon.

#### 3.1 Configuration usine

Les paramètres de configuration par défaut ont été choisis pour faciliter la configuration initiale. Un seul compte est activé en sortie d'usine.

> Compte utilisateur par défaut du serveur web :

- > Identifiant : bodetadmin
- > Mot de passe : admin49





**Ce compte ne peut pas être supprimé. En revanche, il est fortement recommandé de modifier le mot de passe (se reporter au chapitre 4.2.1.1 Changer le mot de passe du compte par défaut).**

Lors du premier démarrage de Netsilon, les paramètres par défaut sont les suivants :

| Fonctionnalités                 | État par défaut                                                                    | Où configurer ?                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Clavier de commande & écran LCD | Déverrouillé                                                                       | Clavier de commande (menu technicien) + serveur web |
|                                 | Langue : anglais                                                                   | Serveur web                                         |
|                                 | Alternance des informations :<br>heure, réseau, synchronisation<br>et état système | Serveur web                                         |
| Port USB                        | Activé                                                                             | Serveur web                                         |
| Port Ethernet ETH0              | Services :<br>HTTP : ON<br>HTTPS : ON<br>DNS : ON<br>Console: ON<br>SSH : ON       | Serveur web                                         |
|                                 | Adresse IP non renseignée                                                          | Clavier de commande + serveur web                   |

### 3.2 Choix de la langue d’affichage de l’écran LCD

Les paramètres réseaux pour la configuration du port ETH0 (attribution d’une adresse IP) peuvent être lus ou configurés à partir du clavier de commande de Netsilon. Au préalable, il est nécessaire de choisir la langue d’affichage du produit:

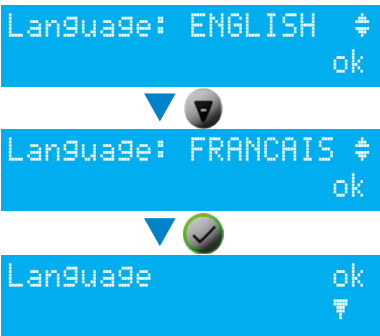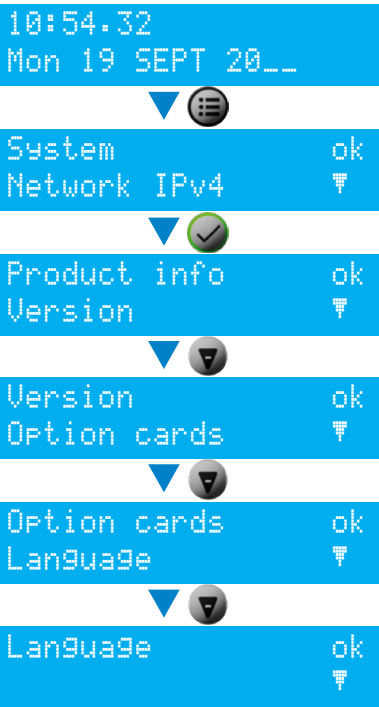

Choix des langues possibles :  
Anglais, Français, Italien, Néerlandais,  
Allemand et Espagnol

Sortir du menu en appuyant sur la touche

### 3.3 Choix de l'interface réseau

Le produit étant relié au réseau, sélectionné sur l'écran LCD l'interface réseau concernée :

10:54.32  
Mon 19 SEPT 20\_\_

System ok  
Network IPv4 ▾

Product info ok  
Version ▾

Version ok  
Option cards ▾

Option cards ok  
Language ▾

Language ok  
Interface réseau ▾

Interface réseau ok  
▾

Interface réseau ⚙  
affichee: Eth0 ok

Eth0 clignote. Sélectionner l'interface à l'aide des bouton de navigation du clavier.

### 3.4 Configuration avec serveur DHCP

- 1) Au démarrage, le serveur de temps Netsilon attend l'attribution automatique d'une adresse IP par le serveur DHCP. Cela peut prendre quelques minutes.
- 2) Une fois attribuée, cette adresse IP s'affiche à l'écran LCD. Par défaut, l'affichage de l'écran LCD alterne l'affichage de plusieurs paramètres. Pour lire l'adresse IP sur l'écran LCD, consulter le menu réseau en utilisant le clavier de commande et l'écran LCD de Netsilon :

10:54.32  
Mar 19 SEPT 20\_\_

Système ok  
Réseau IPv4 ▾

Réseau IPv4 ok  
USB transfert ▾

✓ Afficher eth0 ok  
Config. eth0 ▾

✓ 192.168.1.0/24  
Pas de passerelle ok

- 3) Saisir l'adresse IP, lue sur l'écran LCD, dans le navigateur Internet (Google Chrome®, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ou Internet Explorer®).
- 4) Se reporter au chapitre 4. **Configuration par serveur web.**

 **192.168.1.0/24 est l'adresse IP avec CIDR.**


### 3.5 Configuration sans serveur DHCP

Sans l'attribution automatique d'une adresse IP par un serveur DHCP, il est nécessaire d'attribuer manuellement une adresse IP fixe.

Pour configurer manuellement les paramètres réseau de Netsilon, renseigner les trois paramètres suivants :

- > Attribution de l'adresse IP
  - > Il s'agit d'une adresse unique attribuée à Netsilon par l'administrateur du réseau. S'assurer que l'adresse choisie est disponible.
- > Masque de sous-réseau
  - > Le masque de sous-réseau définit le nombre de bits pris par l'adresse IP. Le nombre de bits utilisés dans le masque de réseau peut varier de 8 à 30 bits.
- > Passerelle
  - > L'adresse de la passerelle est nécessaire si la communication avec Netsilon est en dehors du réseau local. Par défaut, la passerelle est désactivée.

Pour configurer ces trois paramètres, utiliser le menu réseau de Netsilon à l'aide de son clavier de commande :

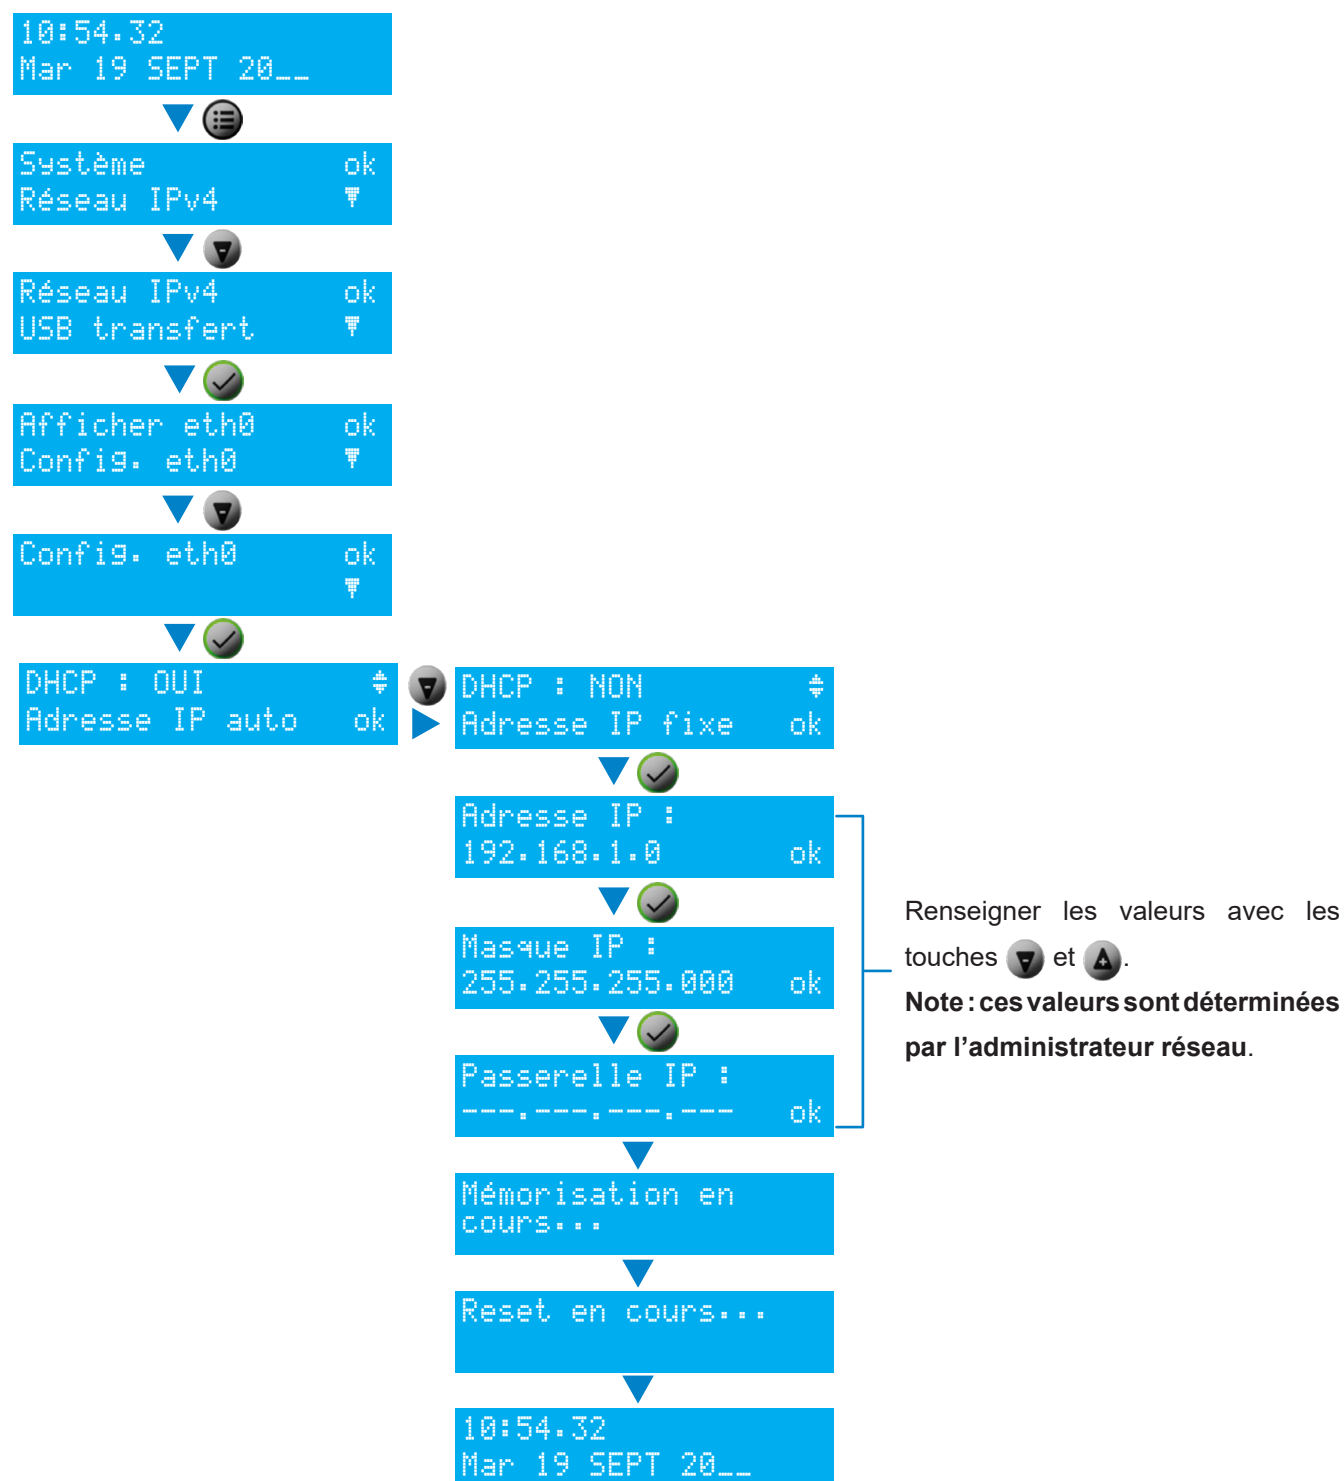

## 4. CONFIGURATION PAR SERVEUR WEB

L'ordre des chapitres correspond aux étapes à réaliser dans le cadre d'une première mise en service. Il est important de respecter cet ordre pour le bon déploiement du système.

Les paramètres du serveur web présentés dans ce chapitre sont modifiables exclusivement avec le profil administrateur. Pour visualiser les droits en fonction du profil utilisé, se reporter à l'**annexe 3 : droits en fonction du profil**.

Pour accéder au serveur web de Netsilon, respecter les étapes suivantes :

- 1) Se munir de l'adresse IP de Netsilon.
- 2) Ouvrir une page du navigateur internet.
- 3) Renseigner l'adresse IP dans la barre d'adresse du navigateur web.
- 4) Renseigner l'identifiant et le mot de passe par défaut pour accéder au serveur web. Pour rappel :
  - > Identifiant : bodetadmin
  - > Mot de passe : admin49

### 4.1 Démarrage

#### 4.1.1. Présentation du menu général



**RESEAU** : tableau de bord permettant de visualiser l'état des synchronisation, des sources, des alarmes, des alimentations, le statut des sorties et les alarmes non acquittées.

**RESEAU** : configuration des interfaces, des routes statiques et des services réseaux.

**NOTIFICATION** : configuration des alarmes, du seuil des alarmes, des traps SNMP, du SMTP, de Syslog.

**SECURITE** : gestion des utilisateurs en local ou centralisée (LDAP, RADIUS), des agents SNMP, du SSH, des services HTTP/HTTPS, des certificats et des clés.

**TIME** : configuration des synchronisations (paramétrage, état et priorité des sources), des sorties et de la base de temps.


**HISTORIQUE** : consultation des statistiques GNSS, NTP et ALS162, des logs NTP, des Syslog logs et acquittement des alarmes.

**SYSTEME** : configuration du système, de l'affichage sur l'écran LCD, consultation des versions de firmware, aide en ligne et outils du système (Mise à jour et sauvegarde, redémarrage, versions des cartes options et exportation des logs).


#### 4.1.2. Paramétrer la face avant de Netsilon

Pour configurer l'interface (affichage LCD, port USB et clavier de commande), suivre les étapes ci-dessous :

- 1) Menu SYSTEME > Général > Face avant :

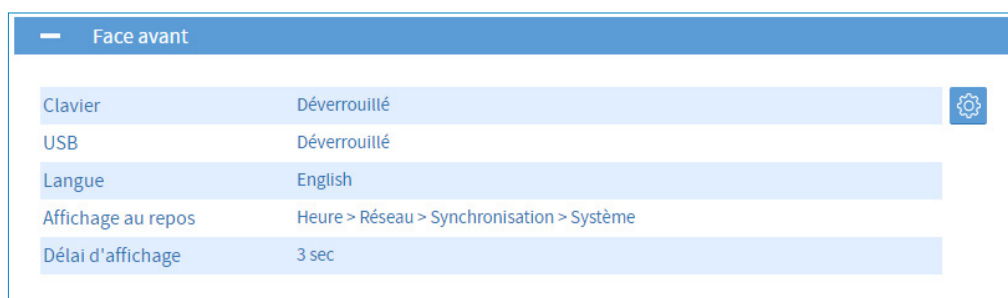

2) Cliquer sur , la fenêtre suivante apparaît :

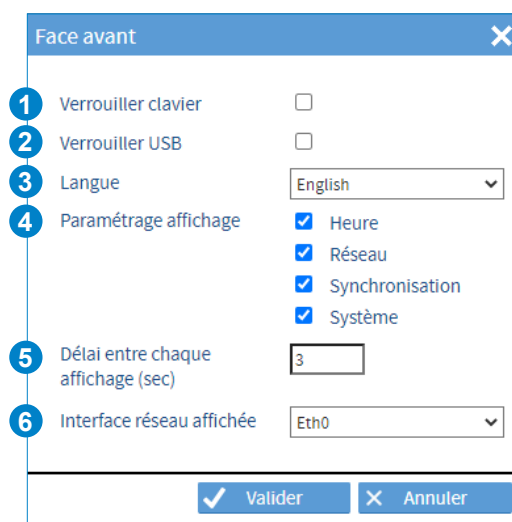

3) Effectuer la configuration désirée :

- ❶ Permet de verrouiller le clavier de commande de Netsilon lorsque la case est cochée.
  - > Cette fonction permet d'éviter toute mauvaise manipulation d'une tierce personne.
- ❷ Permet de désactiver le fonctionnement du port USB présent en façade lorsque la case est cochée.
  - > Cette fonction permet d'éviter d'insérer une clé USB contenant des fichiers malveillants d'une tierce personne.
- ❸ Permet de sélectionner la langue affichée sur l'écran LCD de Netsilon.
  - > Par défaut : anglais
  - > Langues disponibles : anglais, français, espagnol, allemand, néerlandais et italien.
- ❹ Permet de sélectionner les paramètres défilants affichés sur l'écran LCD au repos de Netsilon :
  - > **Heure**
    - > Heure et date locales.
  - > **Réseau**
    - > Adresse IP
    - > Masque de sous-réseau
    - > Passerelle.
  - > **Synchronisation**
    - > Affichage de la ou les source(s) de synchronisation (primaire et/ou secondaire).
  - > **Système**
    - > Affichage de l'état du système (synchronisé, holdover, changement de référence entre synchronisation primaire et secondaire, non synchronisé et autonome). Afin d'interpréter ces états, se reporter à l'**annexe 1 : synchronisation**.
- ❺ Permet de configurer le délai d'affichage de défilement entre chaque caractéristique (Heure, réseau, Synchronisation et Système) en seconde. Par défaut, ce temps est de 3s mais peut être programmé de 3 à 10 secondes.
- ❻ Choix de l'interface réseau pour l'affichage et la configuration des paramètres sur la visu.

4) Cliquer sur  Valider pour appliquer les modifications.

---

<sup>1</sup> Le nom de domaine doit être individuel. Une fois modifier, celui-ci engendre la régénération du certificat autokey.




### 4.1.3. Changer la langue

Il est recommandé de changer la langue avant de commencer la configuration pour plus de confort de navigation.

Afin de choisir la langue d'affichage du serveur web, suivre les étapes ci-dessous :

1) Menu SYSTEME > Général > Paramètres :

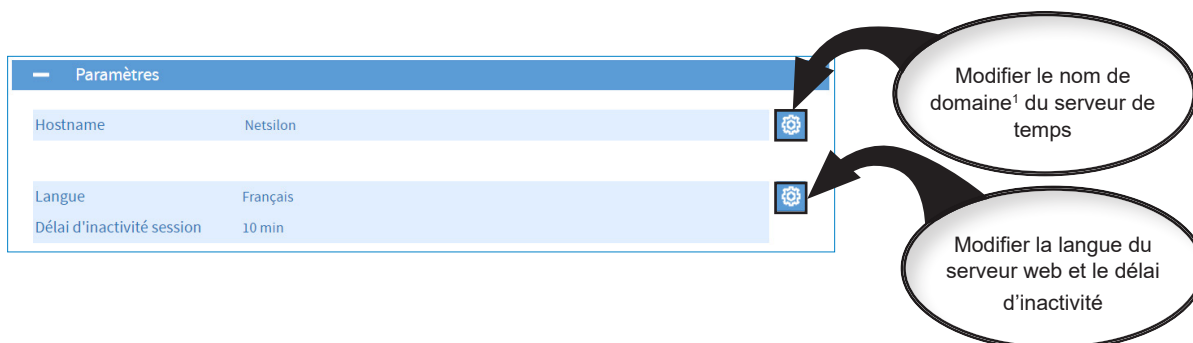

2) L'anglais est la langue par défaut. Il est aussi possible de paramétrer le délai à partir duquel le serveur web se déconnecte pour revenir à la page d'identification.

**!** Après la configuration de chaque paramètre, cliquer sur **Enregistrer** pour appliquer les modifications.

## 4.2 Gérer les utilisateurs

### 4.2.1. Gestion en local

**i** La saisie d'un mauvais utilisateur/mot de passe génère une alarme (si activée).

Il existe un time-out de déconnexion automatique au bout duquel il y a déconnexion de l'utilisateur et perte éventuelle des modifications non validées. Par défaut, le time-out d'inactivité est de 10 minutes. (modifiable de 5 à 30 minutes).


#### 4.2.1.1 Changer le mot de passe

Pour rappel, il est fortement recommandé de modifier le mot de passe par défaut avant de commencer la configuration de Netsilon.

Pour changer le mot de passe du compte administrateur par défaut, suivre les étapes ci-dessous :

1) Menu SECURITE > Gestion utilisateurs > Utilisateurs locaux

2) Cliquer sur **Changer mon mot de passe**, la fenêtre suivante apparaît :

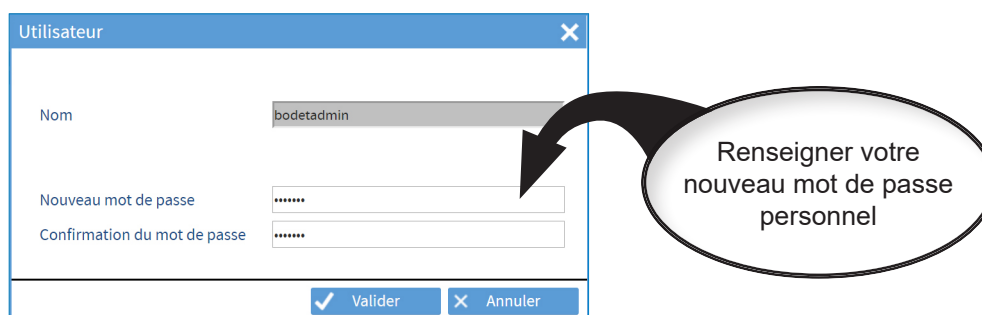

3) Cliquer sur **✓ Valider** pour appliquer les modifications.

Le mot de passe peut être saisi avec les paramètres suivants :

Alphabet autorisé: A-Z + a-z + 0-9 + caractères spéciaux : !#\$%&()\*+,-./ : ; «<=>?@[^\_{}~µ\$ avec un total 94 symboles (dont 32 caractères spéciaux). A noter que le client SSH ou RS232 doit être configuré en UTF8 (pour le support des caractères µ et \$).

Netsilon propose un chiffrement des mots de passe SHA-512. Il est également recommandé d'activer le « https » pour une sécurité renforcée.

#### 4.2.1.2 Créer ou modifier un compte

Afin de créer un nouveau compte, suivre les étapes ci-dessous :

- 1) Menu SECURITE > Gestion utilisateurs > Utilisateurs locaux
- 2) Cliquer sur pour ajouter un compte. la fenêtre suivante apparaît :

Utilisateur

Nom  5-32 caractères 1

Permission ☒ Admin 2 ☐ User

Nouveau mot de passe  7-32 caractères 3

Confirmation du mot de passe  7-32 caractères

- 1 Saisir un nom d'utilisateur compris entre 5 et 32 caractères
- 2 Sélectionner un type de profil
- 3 Saisir un mot de passe compris entre 7 et 32 caractères

- 3) Cliquer sur pour appliquer les modifications.

Netsilon peut gérer jusqu'à 20 utilisateurs. L'usage de doublons utilisateur n'est pas autorisé.

Le nom d'utilisateur peut être saisi avec les paramètres suivants :

Alphabet autorisé: a-z, A-Z, 0-9, -\_.@

**Se reporter à l'annexe 3 pour visualiser les différences des profils administrateur et utilisateur.**

#### 4.2.1.3 Supprimer un compte

Afin de supprimer un compte, suivre les étapes ci-dessous :

- 1) Menu SECURITE > Gestion utilisateurs > Utilisateurs locaux
- 2) Cliquer sur le compte à supprimer (afin de le sélectionner).
- 3) Cliquer sur pour supprimer le compte. la fenêtre suivante apparaît :

Netsilon

Voulez-vous supprimer l'élément ?

- 3) Cliquer sur pour appliquer la suppression.

**Il est impossible de supprimer le compte administrateur par défaut.**

#### 4.2.1.4 Restaurer le mot de passe par défaut

Afin de restaurer le mot de passe du compte administrateur par défaut, suivre les étapes ci-dessous :

- 1) Menu SECURITE > Gestion utilisateurs > Utilisateurs locaux
- 2) Cliquer sur , la fenêtre suivante apparaît :

Netsilon

Attention, voulez-vous restaurer le mot de passe par défaut de bodetadmin ?

- 3) Cliquer sur pour appliquer les modifications.


### 4.2.2.1 Service RADIUS

L'authentification via RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) implique l'utilisation d'un serveur externe permettant une gestion centralisée des utilisateurs pour se connecter à Netsilon. Le mot passe de connexion saisi par l'utilisateur est ainsi stocké dans un serveur RADIUS présent sur le réseau. Les échanges client/serveur sont sécurisés via une clé secrète partagée.

Pour activer et configurer un serveur RADIUS :

1) Menu SECURITE > Gestion utilisateurs > RADIUS

Activer le service à l'aide du bouton **ON**.

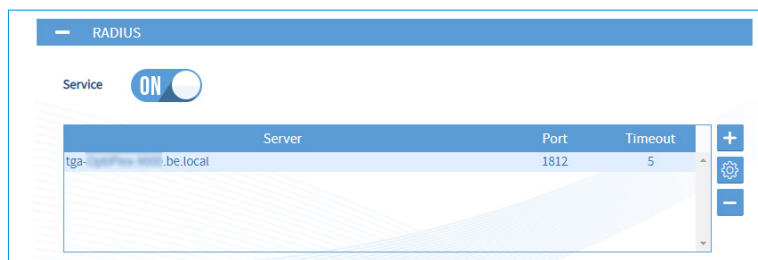

2) Ajouter un serveur RADIUS en cliquant sur **+**, la fenêtre suivante apparaît :

3) Saisir les informations liées au serveur RADIUS :

(Possibilité d'ajouter jusqu'à 5 serveurs maximum)

- 1 Saisir l'adresse IP ou le hostname,
- 2 Saisir le numéro de port RADIUS (port réseau par défaut : 1812),
- 3 Saisir la clé de sécurité partagée (hachage cryptographique MD5) avec Netsilon, (de 6 à 64 caractères)
- 4 Saisir le timeout (délai d'attente dans la communication avec Netsilon), (programmable de 3 à 60 secondes)



**Il fortement recommandé d'utiliser des noms d'utilisateurs différents entre ceux utilisés via le serveur RADIUS et ceux utilisés en local. Ne pas dupliquer les utilisateurs (déclaration des comptes locaux en RADIUS et inversement). En local et en RADIUS, les users suivants ne sont pas autorisés : «radius\_user», «radius\_users».**

### 4.2.2.2 Service LDAP

L'authentification via LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) implique l'utilisation d'un serveur externe permettant une gestion centralisée des utilisateurs pour se connecter à Netsilon. Le mot passe de connexion saisi par l'utilisateur est ainsi stocké dans un serveur LDAP présent sur le réseau. Ce protocole permet d'obtenir un accès à des bases d'informations sur les utilisateurs d'un réseau au moyen de l'interrogation d'annuaires. L'accès aux données stockées dans la base est sécurisé via des mécanismes de chiffrement et d'authentification.


Pour activer et configurer le service LDAP:

1) Menu SECURITE > Gestion utilisateurs > LDAP

Activer le service à l'aide du bouton **ON**. L'activation / désactivation du service provoque un redémarrage du produit.



En fin de paramétrage (avant d'activer le service), cliquer sur **Test connexion** permet de s'assurer que la configuration est cohérente (connexion au serveur valide). Ce bouton de test est fonctionnel uniquement si le service est désactivé.

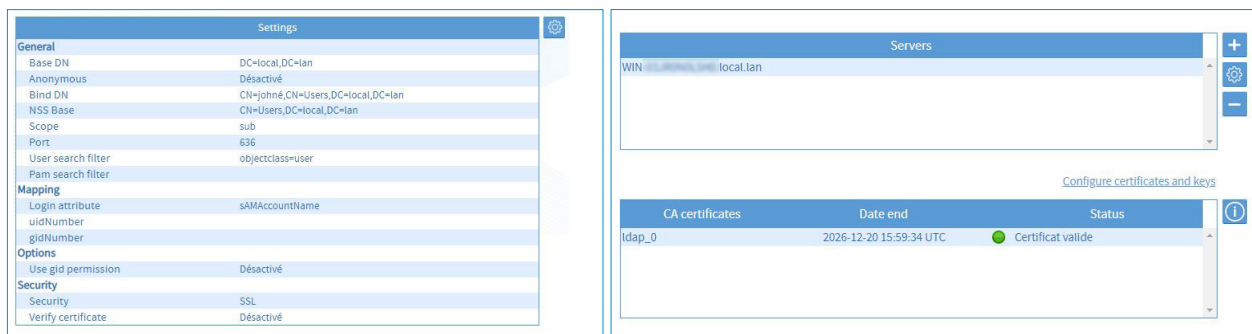

2) Pour effectuer le paramétrage, cliquer sur , la fenêtre suivante apparaît :

3) Compléter les différents champs permettant le paramétrage :

### Onglet - General

- 1 Base DN (Distinguished Name) : saisir le nom de la base de recherche contenant les répertoires du serveur à être interrogés pour trouver une correspondance d'authentification. Généralement, c'est le niveau supérieur de l'arborescence de l'annuaire LDAP. Le DN est l'identifiant d'une entrée LDAP (chemin dans l'arborescence).
- 2 Bind DN (Distinguished Name to bind server with) : saisir un utilisateur sur le serveur LDAP autorisé à effectuer des recherches au sein de l'annuaire LDAP (dans son intégralité ou partiellement). La fonction du Bind DN est d'interroger l'annuaire à l'aide de requêtes filtrantes afin d'autoriser ou non l'authentification des utilisateurs. Ce champ est masqué si la fonction d'authentification anonyme (Anonymous connection) est activée.
- 3 Saisir le mot de passe qui correspond à l'utilisateur du Bind DN autorisé à effectuer des recherches au sein de l'annuaire. Ce champ est masqué dans le cas d'une authentification anonyme (Anonymous connection). Le bouton  permet de visualiser le mot de passe en clair uniquement lors de sa saisie.
- 4 Saisir les paramètres de la base de recherche (DN) pour indiquer le point d'entrée de la recherche des utilisateurs.
- 5 Choisir un périmètre de recherches LDAP, parmi «Sub», «One» et «Base».
  - Sub : l'intégralité de la base de recherche (toutes les entrées) est concernée,
  - One : seules les entrées immédiatement subordonnées à l'entrée spécifiée comme base de recherche sont concernées,
  - Base : seule l'entrée spécifiée comme base de recherche est concernée.
- 6 Choisir le numéro de port du service LDAP en fonction du paramétrage de la sécurité :  
Ports standards par défaut : Désactivé : 389, StartTLS : 389, SSL : 636.
- 7 Saisir un filtre de recherche permettant de choisir les entrées à renvoyer lors d'une opération de recherche.
- 8 Saisir un filtre additionnel, si l'utilisateur correspond aux règles du filtre, l'accès est autorisé, sinon l'accès est refusé. Exemple : `&(objectClass=posixGroup)(memberUid=$username)(cn=group01)`.

## Onglets - Mapping / Options

The image shows two screenshots of the 'LDAP - Settings' dialog box. The left screenshot displays the 'Mapping' tab, which includes three numbered fields: 1. 'Login uid attribute' with the value 'sAMAccountName', 2. 'uidNumber' (empty), and 3. 'gidNumber' (empty). The right screenshot displays the 'Options' tab, which includes a single numbered checkbox: 4. 'Use gid permission' which is checked. Both screenshots have 'Valider' and 'Annuler' buttons at the bottom.

Si une ou plusieurs de ces variables n'existent pas dans la base de votre serveur LDAP au niveau des comptes utilisateurs, les connexions seront impossibles. Il est cependant possible de mapper les variables suivantes «Login uid attribute », « uidNumber » et « gidNumber » vers d'autres variables.

- 1 Variable correspondant à l'attribut du login utilisé lors de la connexion. Cette variable peut être mappée par exemple vers sAMAccountName dans le cas d'un serveur Active Directory (Microsoft).
- 2 uidNumber est un identifiant numérique d'utilisateur. Les utilisateurs doivent disposer d'un uidNumber dont la valeur doit être supérieure ou égale à 1050. En cas de mappage vers un autre attribut, vérifier que la valeur est bien supérieure ou égale à 1050 par utilisateur.  
uidNumber peut être déclaré manuellement par utilisateur dans le cas d'un serveur Active Directory (Microsoft).
- 3 gidNumber est un identifiant de groupe et doit être supérieur ou égale à 1 pour une authentification sur Netsilon. En cas de mappage vers un autre attribut, vérifier que la valeur est bien supérieure ou égale à 1 par utilisateur.
- 4 Si l'option n'est pas activée, les utilisateurs doivent disposer d'un gidNumber supérieur ou égale à 1 et auront un accès au Netsilon avec les droits administrateur.  
Si l'option est activée, Netsilon vérifie le gidNumber de l'utilisateur pour lui attribuer les droits :
  - gidNumber = «111» : les utilisateurs disposeront des droits administrateur.
  - gidNumber = «112» ou une valeur supérieur ou égale à 1 : les utilisateurs auront les droits utilisateur.

## Onglet - Sécurité

The image shows the 'LDAP - Settings' dialog box with the 'Security' tab selected. It contains two numbered items: 1. 'Security' with a dropdown menu showing 'SSL'. 2. 'Check certificate' with an unchecked checkbox. There are 'Valider' and 'Annuler' buttons at the bottom.

- 1 Choisir le type de sécurité : désactivé, SSL (chiffrement des échanges / des mots de passe), StartTLS. Cela implique un basculement du numéro de port TCP.
- 2 Cocher pour activer la vérification des certificats. Si activé, le certificat du serveur est requis. Par défaut, si aucun certificat n'est fourni (ou un certificat défectueux), la session est interrompue automatiquement.



L'ajout d'un certificat permet de générer un chiffrement et d'éviter une liaison en clair.

La vérification du certificat permet de contrôler l'authenticité du serveur.

Pour ajouter un certificat, reportez-vous au chapitre 4.9 Gestion des certificats et des clés.

4) Ajouter un serveur LDAP en cliquant sur **+**, la fenêtre suivante apparaît :  
(Possibilité d'ajouter jusqu'à 5 serveurs maximum)

LDAP - Server

Server

WIN-...local.lan

✓ Valider

✕ Annuler

Saisir l'adresse IP ou le hostname du serveur LDAP.

**ⓘ** Pour la validation du certificat, il faut indiquer obligatoirement le « full hostname » (FQDN) du serveur LDAP.  
Il fortement recommandé d'utiliser des noms d'utilisateurs différents entre ceux utilisés via le serveur LDAP et ceux utilisés en local.  
Ne pas dupliquer les utilisateurs (déclaration des comptes locaux en LDAP et inversement).

5) Cliquer sur **ⓘ** pour visualiser les informations du certificat éventuellement importé depuis le pool des certificats et sur configure certificates and keys pour accéder à ce pool.

Configure certificates and keys

| CA certificates | Date end                | Status            |
|-----------------|-------------------------|-------------------|
| ldap_0          | 2026-12-20 15:59:34 UTC | Certificat valide |

ⓘ

LDAP - Information certificat

CA certificate

Certificat valide

Subject

/C=FR/ST=France/L=Chelles/O=Booster

Issuer

/C=FR/ST=France/L=Chelles/O=Booster

Date start

2021-12-21 15:59:34 UTC

Date end

2026-12-20 15:59:34 UTC

Serial number

E7E3D9D9E14D96A1

✕ Fermer

Ci-dessous, pour exemple, des configurations typiques du service LDAP :

LDAP

Service

ON

Test connexion

Settings

General

Base DN

DC=local,DC=lan

Anonymous

Désactivé

Bind DN

CN=jean,DC=Users,DC=local,DC=lan

NSS Base

CN=Users,DC=local,DC=lan

Scope

sub

User search filter

objectclass=user

Pam search filter

Mapping

Login attribute

sAMAccountName

uidNumber

gidNumber

Options

Use gid permission

Désactivé

Security

Security

SSL

Verify certificate

Désactivé

Servers

WIN-...local.lan

Configure certificates and keys

CA certificates

| CA certificates | Date end                | Status            |
|-----------------|-------------------------|-------------------|
| CA              | 2026-12-20 15:59:34 UTC | Certificat valide |

ⓘ

Serveur Windows Active directory en mode sécurisé

LDAP

Service

ON

Test connexion

Settings

General

Base DN

DC=local,DC=lan

Anonymous

Désactivé

Bind DN

CN=jean,DC=Users,DC=local,DC=lan

NSS Base

CN=Users,DC=local,DC=lan

Scope

sub

User search filter

Pam search filter

Mapping

Login attribute

uidNumber

gidNumber

Options

Use gid permission

Désactivé

Security

Security

SSL

Verify certificate

Désactivé

Serveur linux OpenLdap

## 4.3 Configurer les bases de temps


 La section base de temps permet de centraliser la création des zones horaires et la programmation d'un Leap Second manuel. Chaque sortie pourra être définie sur une zone horaire, préalablement défini dans ce chapitre.

### 4.3.1. Définir l'heure et la date du système


 La modification de l'heure locale doit être effectuée uniquement en cas de changement de la pile CR2032.

Pour l'heure et la date du système, suivre les étapes ci-dessous :

- 1) Menu TIME > Base temps > Heure locale système.
- 2) Cliquer sur , la fenêtre suivante apparaît :

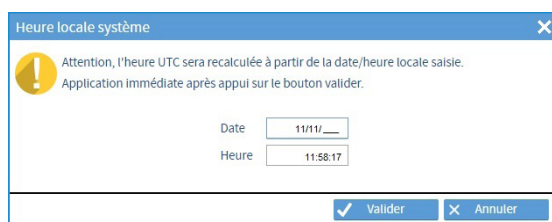

- 3) Modifier manuellement l'heure et la date.
- 4) Choisir la zone horaire depuis le menu déroulant. Les zones horaires précédemment ajoutées sont présentes :

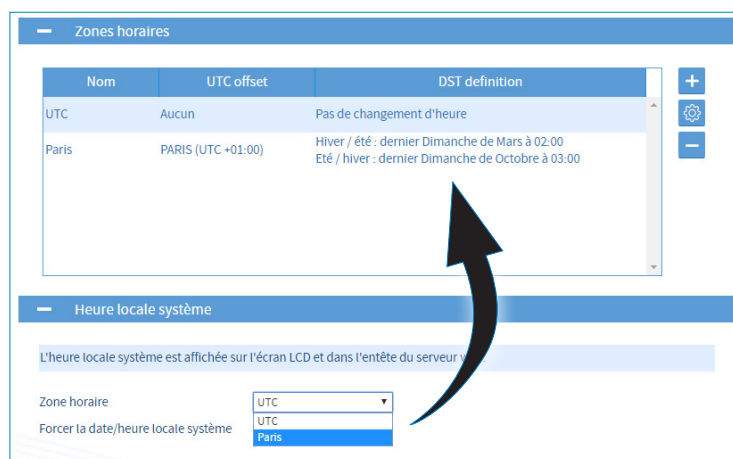

L'heure locale est l'heure affichée sur l'écran LCD.


### 4.3.2. Créer une zone horaire manuellement

Pour créer une zone horaire, suivre les étapes ci-dessous :

- 1) Menu TIME > Base temps > Zones horaires.

La référence UTC est présente par défaut.

- 2) Cliquer sur , pour créer une zone puis cocher **Manuel**, la fenêtre suivante apparaît :

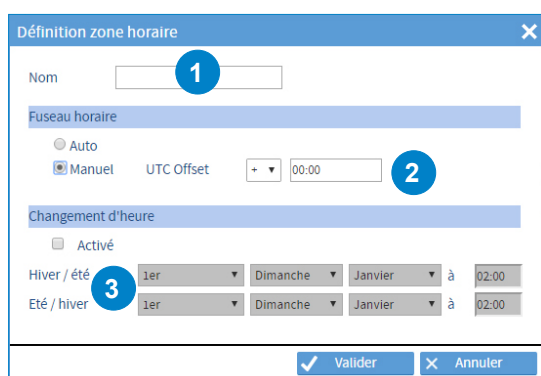

- 1 Renseigner le nom de la zone horaire.
- 2 Définir le décalage horaire par rapport à la référence UTC. Le menu déroulant permet d'attribuer un décalage positif ou négatif. Saisir les heures et minutes souhaitées pour ce décalage. Le décalage manuel maximum est limité à -12h/+14h.
- 3 Si la zone est conditionnée par un changement d'heure : activer puis renseigner les changements d'heures désirés.



Il est possible de choisir un jour périodique dans un mois ou de définir une date.


### 4.3.3. Créer une zone horaire automatiquement

Pour ajouter une zone horaire, suivre les étapes ci-dessous :

1) Menu TIME > Base temps > Zones horaires.

La référence UTC est présente par défaut.

2) Cliquer sur  pour ajouter une zone, la fenêtre suivante apparaît :

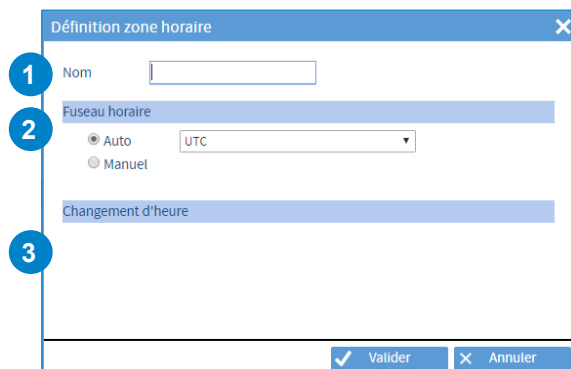

1 Renseigner le nom de la nouvelle zone horaire.

2 Choisir la zone horaire dans le menu déroulant :

| DÉCALAGE UTC | VILLES         |
|--------------|----------------|
| UTC-10:00    | HAWAI          |
| UTC-08:00    | LOS ANGELES    |
| UTC-07:00    | DENVER         |
| UTC-06:00    | CHICAGO        |
| UTC-05:00    | NEW YORK       |
| UTC-04:00    | FORT-DE-FRANCE |
| UTC-03:00    | CAYENNE        |
| UTC-01:00    | ACORES         |
| UTC+00:00    | LONDRES        |
| UTC+01:00    | PARIS          |
| UTC+01:00    | TUNIS          |
| UTC+02:00    | HELSINKI       |
| UTC+03:00    | MOSCOU         |
| UTC+03:00    | SAINT-DENIS    |
| UTC+04:00    | ABU DHIABI     |
| UTC+05:30    | CALCUTTA       |
| UTC+07:00    | BANGKOK        |
| UTC+08:00    | SINGAPOUR      |
| UTC+09:00    | TOKYO          |
| UTC+09:30    | ADELAIDE       |
| UTC+10:00    | SYDNEY         |
| UTC+11:00    | NOUMEA         |

3 Les changements d'heures sont indiqués en fonction du fuseau horaire choisi.



**Il est possible de créer jusqu'à 20 zones maximum (y compris l'UTC).**

**La zone UTC n'est pas supprimable.**



#### 4.3.4. Programmer un Leap Second manuel


 En cas de gestion du Leap Second par la source de synchronisation utilisée, il est toujours possible de programmer un Leap Second manuel. Celui-ci prend alors l'ascendant et permet de s'assurer que le Leap Second sera bien appliqué.

Pour ajouter un Leap Second manuel, suivre les étapes ci-dessous :

1) Menu TIME > Base de temps > Leap second manuel



2) Cliquer sur  pour définir le Leap Second, la fenêtre suivante apparaît :

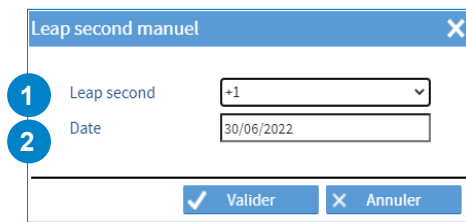A screenshot of a dialog box titled 'Leap second manuel' with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains two fields: 'Leap second' with a dropdown menu showing '+1' and a small arrow, and 'Date' with a text box showing '30/06/2022'. At the bottom, there are two buttons: 'Valider' (with a checkmark icon) and 'Annuler' (with an X icon). Two numbered blue circles are overlaid on the left side of the dialog: circle 1 is next to the 'Leap second' field, and circle 2 is next to the 'Date' field.

1 Définir la valeur du Leap Second : + / - 1 seconde.


2 Définir la date du Leap Second : **programmation pour un 30/06 ou un 31/12 obligatoirement.**

 Le Leap Second programmé manuellement s'efface dès que celui-ci est passé.

## 4.4 Paramétrage du réseau informatique

1) Cliquer sur le RESEAU afin de configurer les interfaces réseaux.

Concernant la configuration des interfaces réseaux, la navigation est interactive : passer la souris sur le connecteur de l'interface à configurer puis cliquer dessus :

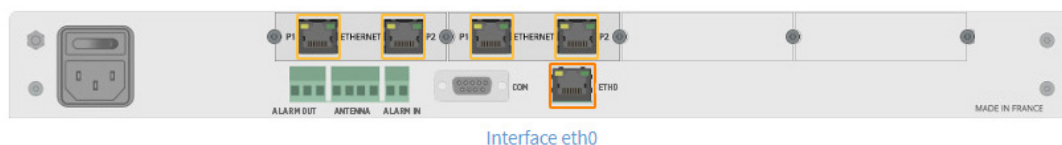

### 4.4.1. Configuration des interfaces réseaux

Pour configurer une interface réseau, suivre les étapes ci-dessous :

1) Menu RESEAU > Interfaces > interface ethx :

**Configuration IPv4 :**

| IPv4           | IPv6 | Bonding | VLAN | 802.1X |
|----------------|------|---------|------|--------|
| 1 DHCP         |      |         |      |        |
| 2 Adresse      |      |         |      |        |
| 3 Masque       |      |         |      |        |
| 4 Passerelle   |      |         |      |        |
| 5 DNS Primaire |      |         |      |        |
| 6 MAC          |      |         |      |        |
| Domaine        |      |         |      |        |

2) Cliquer sur , la fenêtre suivante apparaît :

ETH0 - IPV4

Activer DHCP ☒

Adresse 10.17.10.2

Masque 255.255.0.0

Passerelle 0.0.0.0

DNS primaire 10.17.20.1

Domaine be.local

✓ Valider X Annuler

3) Configurer les différents paramètres :

- 1 Avec serveur DHCP : cocher la case. L'attribution de l'adresse IP et des paramètres réseaux seront automatiques.
- 2 Sans serveur DHCP : indiquer manuellement l'adresse IP fixe pour ce port réseau.

ETH0 - IPV4

1 Activer DHCP ☐

2 Adresse 10.17.10.2

3 Masque 255.255.0.0

4 Passerelle 0.0.0.0


5 DNS primaire 10.17.20.1

6 Domaine be.local

✓ Valider X Annuler

- 3 Indiquer le masque de sous-réseau afin de définir les adresses IP des produits qui pourront communiquer avec Netsilon.

- 4 Définir la passerelle si un produit se trouve en dehors du réseau local (LAN).
- 5 Définir l'adresse du DNS primaire afin d'attribuer un nom de domaine.
- 6 Définir l'extension du nom de domaine afin d'accéder au serveur web du produit à partir du DNS.  
Ex.: si le nom du produit est «Netsilon» (se reporter au chapitre 4.1 Démarrage)  
Exemple d'accès au serveur web à partir du nom de domaine :

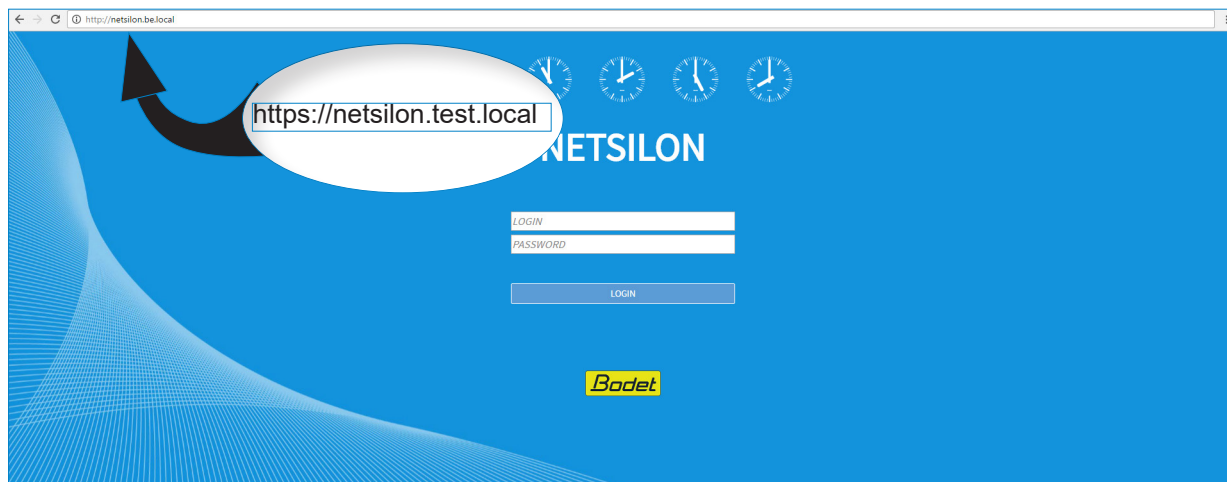

### Configuration IPv6 :

| IPv4                         | IPv6 | Bonding           | VLAN | 802.1X |
|------------------------------|------|-------------------|------|--------|
| DHCP6                        |      | Activé            |      |        |
| SLAAC                        |      | Désactivé         |      |        |
| Passerelle                   |      |                   |      |        |
| DNS Primaire                 |      | 2017::1           |      |        |
| MAC                          |      | 00:0B:84:0B:91:D6 |      |        |
| Domaine                      |      | be.local          |      |        |
| IPv6 Address                 |      | Type              |      |        |
| 2017::9d83:9b4a:2bc7:44bb/64 |      | from DHCP         |      |        |
| fe80::20b:84ff:fe0b:91d6/64  |      | Link local        |      |        |

1) Cliquer sur , la fenêtre suivante apparaît :

1
2
3
4
5
6

☒ Activer DHCP

Adresse statique 1

Adresse statique 2

Adresse statique 3

Passerelle

2
Activer SLAAC

Adresse

Adresse

Adresse

Passerelle

Préfixe

Préfixe

Préfixe

☐
☐
☐

- 1 Activer DHCP (statefull) pour l'attribution de l'adresse IP et des paramètres réseaux (automatiques).
- 2 Activer SLAAC (stateless avec DHCP) pour attribuer automatiquement une adresse IP à Netsilon, permet aussi de récupérer la passerelle.



L'activation du DHCP (en supplément du SLAAC) permet d'obtenir les options DHCP (ex.: DNS, Domine) en plus de l'adresse IP fixée par le processus SLAAC (pas d'attribution IP par DHCP dans ce mode). Le DHCP est activé par défaut.

Il est possible de cumuler les modes «statique»/»DHCP»/ «SLAAC».

- 3 4 5 Adresses IP fixes. Indiquer le préfixe défini par l'administrateur du réseau.
- 6 Passerelle réseau définie par l'administrateur du réseau. (Attention, il faut au moins une adresse statique pour la prise en compte de la passerelle).


## Bonding (redondance Ethernet) :

Le bonding permet de lier des interfaces réseaux (cela implique la présence d'au moins une carte option Network dans Netsilon) dans un groupe appelé «bond». Cette redondance au niveau des ports offre une sécurité en cas de défaillance d'une interface réseau, le serveur de temps restant toujours accessible et disponible via une ou plusieurs autres interfaces du groupe (bond). Il existe deux modes de fonctionnement possible pour chaque bond. Pour affecter une interface à un bond puis choisir son mode de fonctionnement :

1) Sélectionner une interface puis choisir l'onglet «Bonding»,



2) Cliquer sur , la fenêtre suivante apparaît :

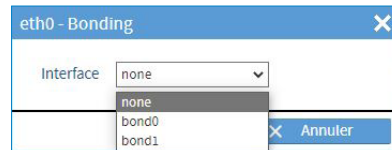

3) Sélectionner l'affectation de l'interface au groupe (bond) souhaité avec la liste déroulante.



**Lorsqu'une interface est rattachée à un bond, sa configuration sera celle du bond auquel elle appartient. La configuration d'un bond est similaire à celle d'un port Ethernet.**


**Lors du rattachement d'une interface à un bond, les paramètres 802.1x de l'interface qui passe en bond sont réinitialisés. Lorsque le bond est supprimé (aucune interface reliée au bond), les paramètres 802.1x du bond sont réinitialisés.**

4) Renouveler ces étapes pour les interfaces à rattacher dans un bond,

5) Paramétrer le mode de fonctionnement du bond en le sélectionnant puis choisir l'onglet «Divers» :



6) Cliquer sur , la fenêtre suivante apparaît :

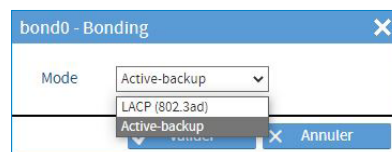

7) Choisir le mode de fonctionnement de ce bond avec la liste déroulante :

**Active-backup** : une interface physique du groupe fait transiter tout le trafic réseau du groupe. Les autres interfaces physiques sont alors passives. Si l'interface active perd la connexion, une des interfaces passives du groupe prend le relais de manière transparente.

**LACP** : toutes les interfaces du groupe sont agrégées ensemble et travaillent de manière dynamique, ce qui augmente le niveau de sécurité en cas de panne. Ce mode de fonctionnement implique une prise en charge du LACP par les autres équipements du réseau.



**Sur un bond Ethernet, l'élément limitant étant le CPU, le doublement du bond n'apportera pas d'augmentation de la bande passante. Un maximum de 2 bonds est possible au total.**

## VLAN (réseau local virtuel) :


Les VLAN renforcent la sécurité informatique des réseaux en permettant la constitution de segments logiques de faible ampleur à l'intérieur d'un vaste réseau physique. Chaque VLAN dispose d'un domaine de diffusion broadcast propre.

Netsilon utilise le «VLAN tagged» avec une attribution aux réseaux locaux virtuels par l'intermédiaire d'une balise (tag) dans la trame du paquet de messages. La balise contient l'identifiant au réseau local virtuel (VID) et permet au switch de déterminer dans quel VLAN la communication s'effectue. Les propriétés de la balise autorise 4094 VLAN différents.

Dans Netsilon, le support VLAN permet de rattacher un port réseau (ou un bond) par lequel va transiter les données vers un ou plusieurs VLAN désignés (VLAN ID).

Pour lier un port réseau (ou un bond) vers un ou plusieurs VLAN :

1) Sélectionner le port Ethernet (ou bond) parent puis choisir l'onglet «VLAN» :

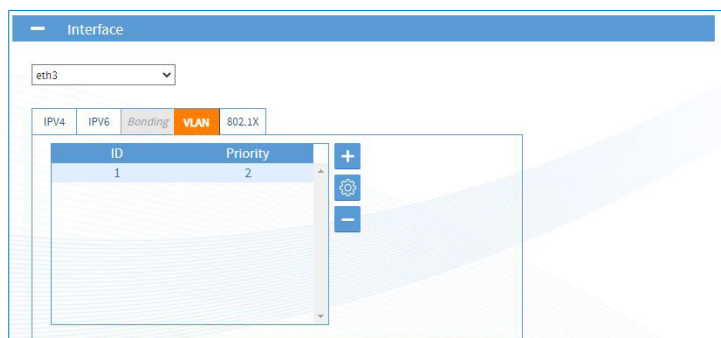

2) Cliquer sur  ou  pour ajouter ou configurer une interface VLAN, la fenêtre suivante apparaît :

- 1 Saisir l'identifiant du VLAN (de 1 à 4094).
- 2 Sélectionner un indice de priorité (de 0 à 7) pour optimiser le trafic des messages (qualité de service).



**Il est possible d'effectuer jusqu'à 20 rattachements répartis sur les différentes interfaces sans limitation.**

**Le libellé sera affiché sous le format : [eth/bond].[VLAN ID] dans la liste des interfaces.**

**Il est possible de configurer les interfaces VLAN (IPv4 / IPv6).**


## Protocole d'authentification 802.1x :

Le protocole 802.1x permet de contrôler l'accès des équipements aux infrastructures réseau par un processus d'authentification des appareils souhaitant se connecter au réseau.

Le processus d'authentification se déroule de la manière suivante :

1. L'appareil (appelé supplicant) cherchant à rejoindre le réseau se connecte au point d'entrée de celui-ci par un switch (appelé authenticator).
2. Le switch active un port ne laissant transiter que les trames 802.1x et demande à l'appareil de s'identifier.
3. En réponse, l'appareil transmet son identifiant au switch qui fait parvenir cette information jusqu'à un serveur d'authentification de type RADIUS (appelé authentication server).
4. Le serveur RADIUS reçoit l'identifiant de l'appareil et lui demande de prouver son identité en fournissant un mot de passe ou un certificat.
5. L'appareil fournit les données d'authentification demandées au serveur RADIUS qui contrôle alors la validité des informations transmises.
6. Si les informations fournies par l'appareil sont valides, le serveur RADIUS ordonne au switch d'autoriser l'accès au réseau à l'appareil. Dans le cas contraire, l'accès est refusé et l'appareil reste sur un réseau de quarantaine.

Le schéma ci-après synthétise les trames échangées pendant le processus d'authentification :

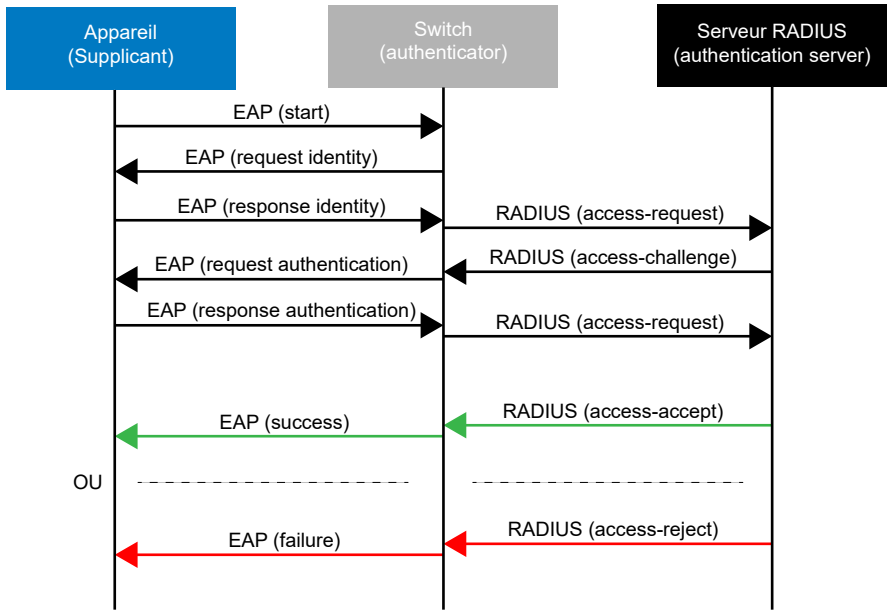

Le protocole EAP (Extensible Authentication Protocol) gère le transport des informations d'identification suivant le mode client/serveur. Il gère le transport des protocoles d'authentification pour sécuriser les communications.


Netsilon supporte les protocoles d'authentification suivants :

| Protocoles d'authentification | Authentification interne associée                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| EAP-PWD                       |                                                                    |
| EAP-MD5                       |                                                                    |
| EAP-TLS                       |                                                                    |
| EAP-TTLS                      | PAP<br>MSCHAP<br>MSCHAPv2<br>MSCHAPv2 no EAP<br>CHAP<br>MD5<br>GTC |
| EAP-PEAP                      | MSCHAPv2<br>MD5<br>GTC                                             |
| EAP-FAST                      | MASCHAPv2                                                          |


Pour effectuer la configuration du protocole 802.1x sur les interfaces Ethernet ou sur les bonds :

 **Le VLAN hérite de la configuration de l'interface Ethernet ou du bond associé.**


1) Sélectionner une interface Ethernet ou un bond, puis choisir l'onglet «802.1x» :

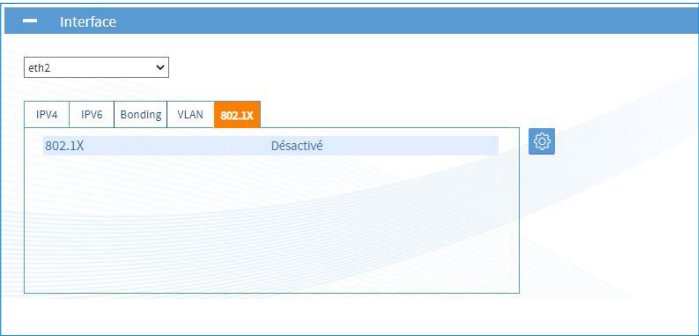

2) Cliquer sur , la fenêtre suivante apparaît :

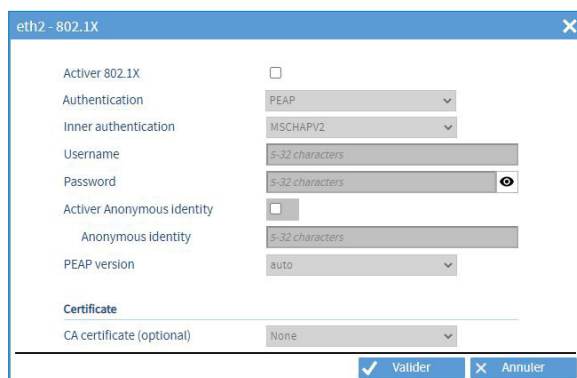


3) Activer le protocole 802.1x en cochant la case d'activation puis choisir le type de protocole d'authentification :

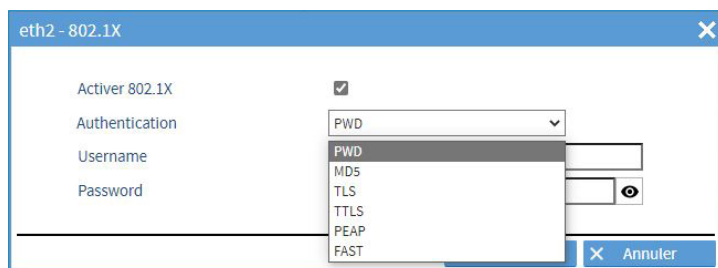

**Le champs "Authentication" désigne le protocole utilisé pour sécuriser la connexion 802.1x entre le supplicant et l'authenticator et identifier le supplicant à l'aide de son identité ou username.**


4) Effectuer le paramétrage suivant le protocole d'authentification choisi :

- PWD : authentification par mot de passe.

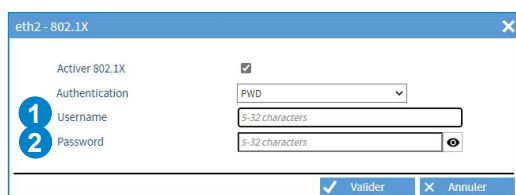


- 1 Saisir l'username du supplicant (Netsilon).
- 2 Saisir le mot de passe.  
Celui-ci sera vérifié par le serveur d'authentification.

- MD5 : authentification de l'appareil (supplicant) par un protocole de défi-réponse (avec le serveur d'authentification) avec la fonction de hachage MD5.

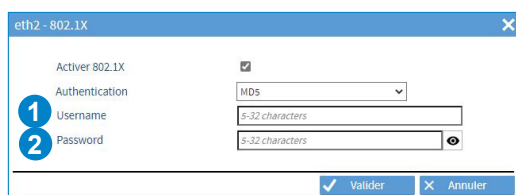

- 1 Saisir l'username du supplicant (Netsilon).
- 2 Saisir le mot de passe. Celui-ci est protégé par hachage et sera vérifié par le serveur d'authentification.

- TLS : authentification mutuelle de l'appareil (supplicant) et du serveur par l'utilisation de certificats.

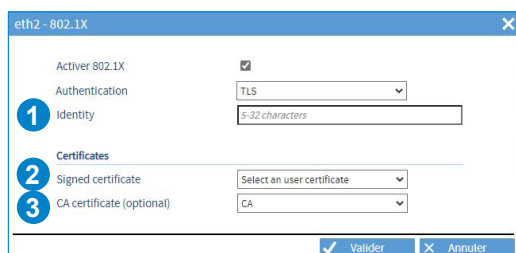

- 1 Saisir l'identifiant du supplicant (Netsilon).
- 2 Sélectionner un certificat signé (obligatoire).  
Ce certificat doit être préalablement ajouté dans le pool certificats et clés dans l'onglet "Certificats signés", voir chapitre **4.9 Gestion des certificats et des clés**.
- 3 Sélectionner un certificat CA (optionnelle).  
Ce certificat doit être préalablement ajouté dans le pool certificats et clés dans l'onglet "Certificats CA", voir chapitre **4.9 Gestion des certificats et des clés**.



- TTLS : authentification par encapsulation d'une session TLS en 2 phases : authentification du serveur auprès de l'appareil (supplicant) par un certificat pour créer un tunnel sécurisé TLS pour l'échange de données entre les 2 parties durant la deuxième phase. Dans la deuxième phase, le client est authentifié auprès du serveur par l'utilisation d'un mécanisme d'authentification interne (PAP, MSCHAPv2,...) en passant par le tunnel sécurisé. Grâce à cela, l'identité du supplicant est protégée pendant la phase d'authentification.

**Note : 5**



Si le caractère "@" est utilisé alors l'"Anonymous identity" doit être de la forme d'un nom de domaine contenant un point (exemple : @exemple.com).

- 1 Choisir le mécanisme d'authentification interne.  
Ce mécanisme permet d'authentifier Netsilon grâce à son mot de passe. Le mot de passe sera transmis selon la forme du mécanisme de chiffrement sélectionné (MD5, MSCHAP...).
- 2 Saisir l'username du supplicant (Netsilon).
- 3 Saisir le mot de passe.  
Celui-ci sera vérifié par le serveur d'authentification.
- 4 Pour protéger l'username du supplicant (Netsilon) lors de la première phase d'identification lorsque la connexion entre Netsilon et le switch (authenticator) n'est pas encore sécurisée par le tunnel TLS, un "Anonymous identity" est utilisable à la place.  
Si le paramètre « Anonymous identity » n'est pas sélectionné, c'est l'username qui est utilisé lors de la première phase.
- 5 Saisir l'"Anonymous identity" (n'est pas relié à l'username et au mot de passe pour l'authentification).
- 6 Sélectionner un certificat CA (optionnelle).  
Ce certificat doit être préalablement ajouté dans le pool certificats et clés dans l'onglet "Certificats CA", voir chapitre 4.9 **Gestion des certificats et des clés**.

- PEAP : fonctionnement en deux phases, proche du TTLS. Le serveur s'authentifie d'abord auprès de l'appareil (supplicant) avec un certificat afin de créer un tunnel sécurisé TLS entre les deux parties. Puis, le serveur authentifie l'appareil au sein du tunnel sécurisé avec une méthode d'authentification interne (MSCHAPv2, MD5,...).

**Note : 5**



Si le caractère "@" est utilisé alors l'"Anonymous identity" doit être de la forme d'un nom de domaine contenant un point (exemple : @exemple.com).

- 1 Choisir le mécanisme d'authentification interne.  
Ce mécanisme permet d'authentifier Netsilon grâce à son mot de passe. Le mot de passe sera transmis selon la forme du mécanisme de chiffrement sélectionné (MSCHAPv2, MD5,...).
- 2 Saisir l'username du supplicant (Netsilon).
- 3 Saisir le mot de passe.  
Celui-ci sera vérifié par le serveur d'authentification.
- 4 Pour protéger l'username du supplicant (Netsilon) lors de la première phase d'identification lorsque la connexion entre Netsilon et le switch (authenticator) n'est pas encore sécurisée par le tunnel TLS, un "Anonymous identity" est utilisable à la place.  
Si le paramètre « Anonymous identity » n'est pas sélectionné, c'est l'username qui est utilisé lors de la première phase.
- 5 Saisir l'"Anonymous identity" (n'est pas relié à l'username et au mot de passe pour l'authentification).
- 6 Choisir la version de PEAP selon la compatibilité.  
Possibilité de mettre le paramètre en automatique.
- 7 Sélectionner un certificat CA (optionnelle).  
Ce certificat doit être préalablement ajouté dans le pool certificats et clés dans l'onglet "Certificats CA", voir chapitre 4.9 **Gestion des certificats et des clés**.



- FAST : authentication via un tunnel sécurisé TLS au moyen d'un PAC (Protected Access Credential) généré dynamiquement par le serveur d'authentification.

eth2 - 802.1X

Activer 802.1X ☒

Authentification FAST

1 Username 5-32 characters

2 Password 5-32 characters

3 Activer Anonymous identity ☒

4 Anonymous identity 5-32 characters

5 Allow automatic PAC provisioning ☒

6 Key

PAC file Select a PAC file

Valider Annuler



**Note : 4**

Si le caractère "@" est utilisé alors l'"Anonymous identity" doit être de la forme d'un nom de domaine contenant un point (exemple : @exemple.com).

- 1 Saisir l'username du supplicant (Netsilon).
- 2 Saisir le mot de passe.  
Celui-ci sera vérifié par le serveur d'authentification.
- 3 Pour protéger l'username du supplicant (Netsilon) lors de la première phase d'identification lorsque la connexion entre Netsilon et le switch (authenticator) n'est pas encore sécurisée par le tunnel TLS, un "Anonymous identity" est utilisable à la place.  
Si le paramètre « Anonymous identity » n'est pas sélectionné, c'est l'username qui est utilisé lors de la première phase.
- 4 Saisir l'"Anonymous identity" (n'est pas relié à l'username et au mot de passe pour l'authentification).
- 5 Activer la récupération automatique du PAC (protected access credential) file lors des échanges.  
L'utilisateur n'a pas besoin d'en fournir un.
- 6 Sélectionner un PAC file si l'option " Allow automatic PAC provisioning" n'est pas activée.  
Ce PAC file doit être préalablement ajouté dans le pool certificats et clés dans l'onglet "clés publiques", voir chapitre **4.9 Gestion des certificats et des clés**.

#### 4.4.2. Carte option ETHERNET (réf.: 907 920)

La carte option réseau permet de synchroniser plusieurs réseaux Ethernet indépendants.

Pour configurer une sortie réseau, se reporter au chapitre **4.4.1 Configuration des interfaces réseaux**


L'installation mécanique est réalisée dans notre usine. Dans le cas d'une installation ultérieure, se reporter à la notice d'installation des cartes options disponibles sur [www.bodet-time.com](http://www.bodet-time.com).

Les étiquettes contenant l'adresse MAC de chaque port sont placées dans la lignée du connecteur RJ45

#### 4.4.3. Configurer des routes statiques IPv4 / IPv6

Il est possible de configurer des routes statiques :

1) MENU RESEAU > Routes

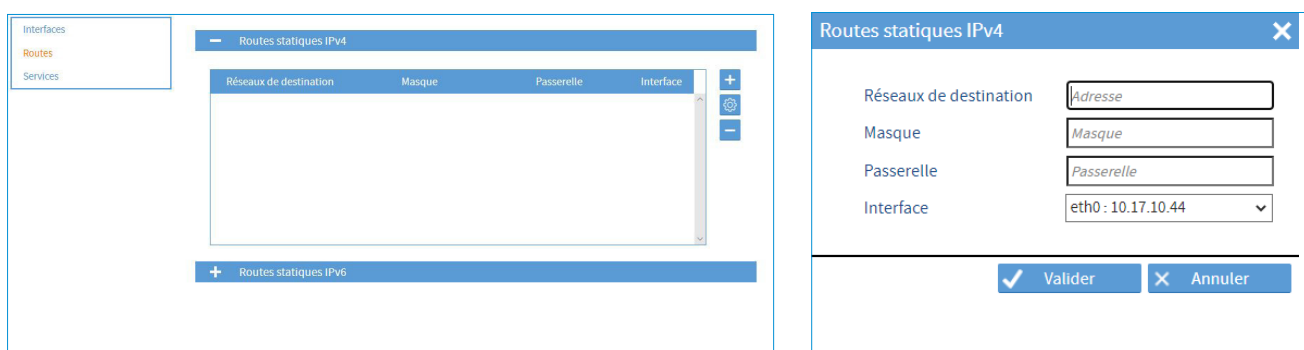

2) Cliquer sur **+** et une fenêtre s'ouvre, renseigner ensuite les différents paramètres demandés pour configurer le routage :

- Réseau de destination,
- Masque (ou préfixe pour l'IPv6),
- Passerelle.

3) Choisissez l'interface Ethernet, le bond ou le VLAN.




**Il est possible d'ajouter jusqu'à 20 routes en IPv4 et 20 routes en IPv6.**

**Les passerelles (routes par défaut) doivent être déclarées dans les interfaces.**

#### 4.4.4. Gérer les services réseaux

Pour gérer les services réseaux, suivre les étapes ci-dessous :

1) Menu RESEAU > Services

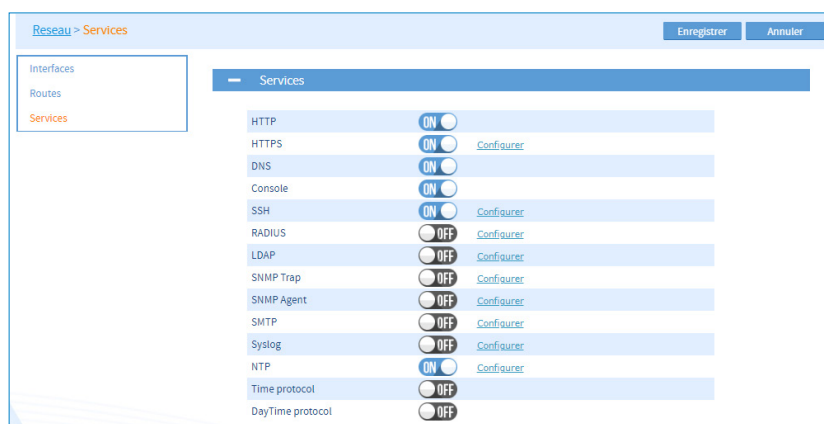

Il est possible d'activer ou désactiver les services réseaux individuellement.

Pour certains services, un paramétrage est nécessaire au préalable. Des hyperliens ([Configurer](#)) permettent d'accéder aux pages de configuration des services nécessitant un paramétrage.



**Dans la suite de ce chapitre, les généralités des services réseaux sont présentées. Pour chaque service réseau, afin d'obtenir plus d'information sur la configuration, se reporter au chapitre détaillé.**

## > HTTP - HTTPS

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) est un protocole de communication utilisé pour l'accès à un serveur Web sécurisé. Si l'on indique HTTPS dans l'URL au lieu de la mention HTTP normale, le message sera adressé vers un port d'entrée sécurisé du serveur.


Le protocole HTTPS permet une gestion sécurisée de l'accès au serveur web pour la configuration de Netsilon.

Le certificat SSL est requis pour que la connexion soit sécurisée avec Netsilon (HTTPS).

Il est possible de choisir entre un certificat signé par une Autorité de Certification (CA) externe et un certificat auto-signé.

Chaque Netsilon génère un certificat SSL auto-certifié. Le certificat est renouvelé automatiquement au bout de 10 ans. Le certificat renouvelé 4 jours avant son expiration.

Afin de configurer ce paramètre, cliquer sur Configurer :

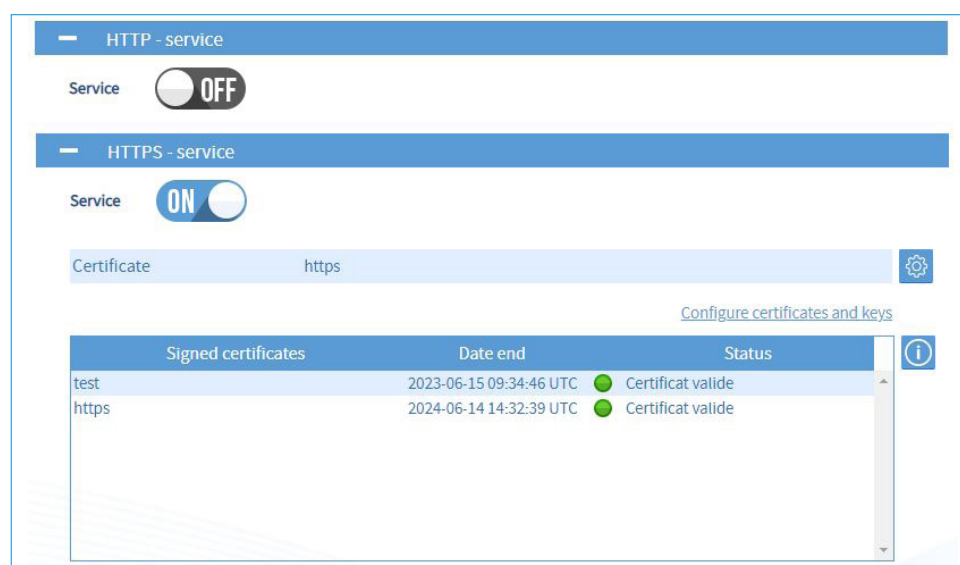

Ce menu permet de choisir le certificat à utiliser (auto-signé ou signé d'une Autorité de Certification externe) et de consulter les informations des certificats externes.



**L'ajout des certificats s'effectue depuis le pool Certificats et clés.**


**Voir chapitre 4.9 Gestion des certificats et des clés.**




**Lors d'une modification d'un service (HTTP ou HTTPS) ou lors de la modification du certificat, le produit retourne sur la page d'accès au serveur web.**

Pour utiliser la connexion sécurisée, une redirection HTTP vers HTTPS est réalisée automatiquement :

- 1) Saisir dans la barre d'adresse du navigateur : `https://NomDuProduit.Domaine`.
- 2) Exemple : `https://netsilon.be.local` :

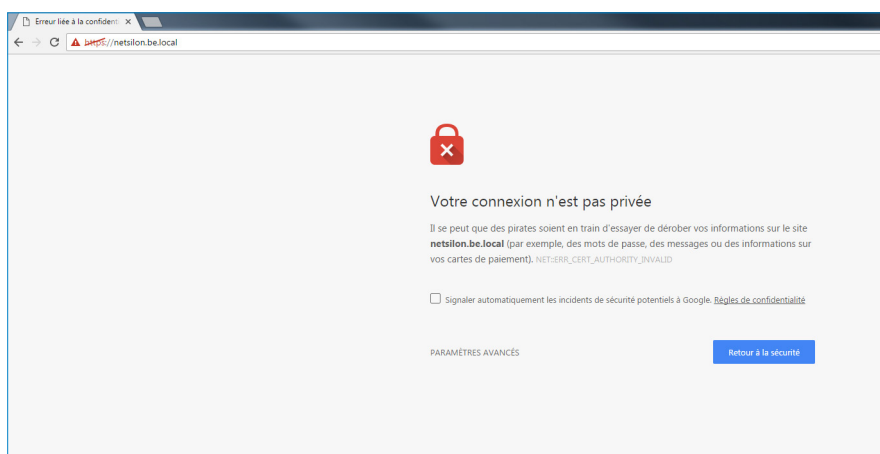

3) Déployer les paramètres avancés du navigateur puis cliquer sur «continuer vers le site netsilon.be.local» :

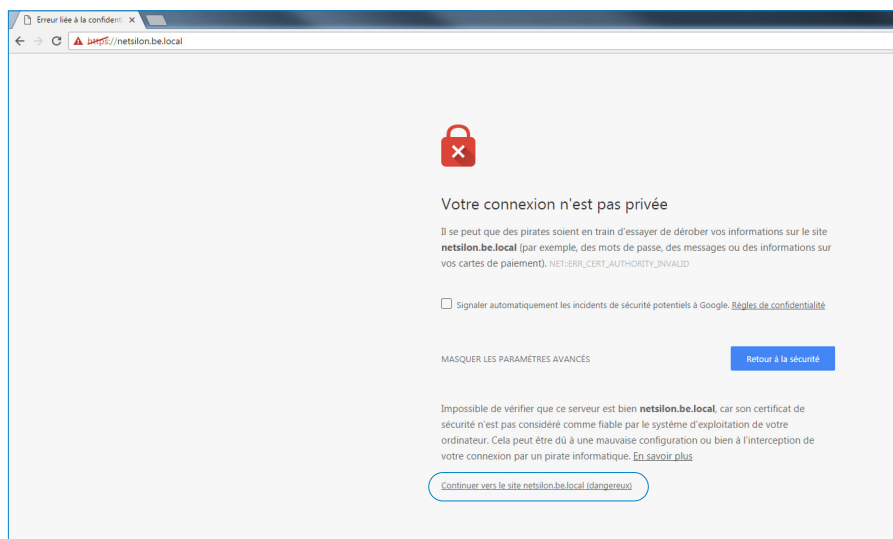

 **La connexion est sécurisée même si «https» est barré et en rouge. Cet avertissement indique uniquement que le certificat n'est pas validé par un organisme certifié.**

 **Bodet recommande l'utilisation du mode «https» pour optimiser la sécurité lors de l'accès au serveur web de Netsilon.**

#### > DNS

Le DNS (Domaine Name System) est un protocole permettant d'associer un nom de domaine, appelé Hostname, (ex : `www.netsilon.com`) à une adresse IP. Cependant, en cas d'interrogation par un hôte du serveur de destination, seule son adresse IP sera transmise afin de connaître avec exactitude l'identité du serveur de synchronisation. Le Hostname est défini dans `SYSTEME>Général>Paramètres`.

#### > CONSOLE


Sur le port série, à l'aide de jeux de commandes, il est possible de modifier la configuration de Netsilon (paramètres basiques).

Pour la configuration du port série, se reporter au **chapitre 6. Configuration Console - paramétrage basique**.

#### > SSH

Sur le port ethernet, à l'aide de jeux de commandes, il est possible de modifier la configuration de Netsilon.

Afin de configurer ce paramètre, cliquer sur [Configurer](#) :

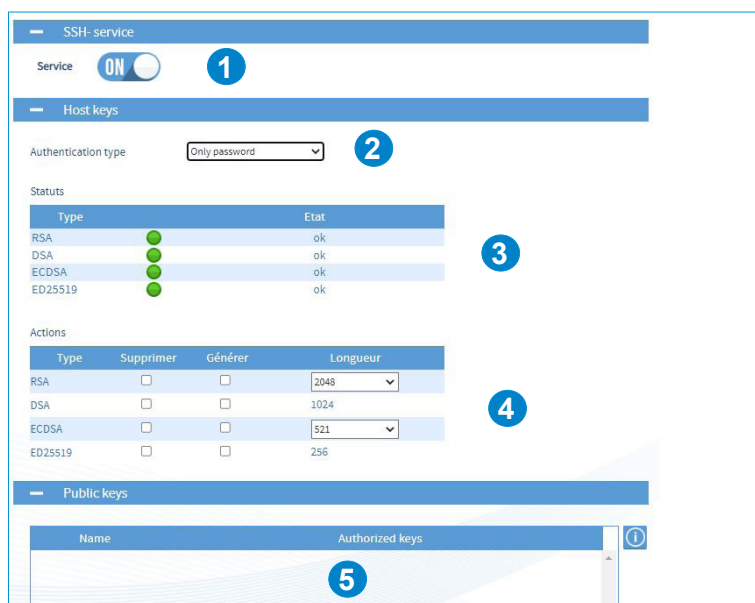

## 1 Activation du service SSH

## 2 Authentification par :

- Only password : authentification uniquement par mot de passe
- Only public key : authentification uniquement par clé publique.
- Public key or password : authentification par mot de passe ou clé publique.

## 3 Types de clés supportées :

- RSA : 1024/2048/4096 bits
- DSA : 1024 bits (fixe)
- ECDSA : 256/384/521 bits
- ED25519 : 256 bits (fixe)

## 4 Permet de générer ou supprimer les certificats de chaque type de clé. Pour générer un nouveau certificat il est nécessaire de supprimer le précédent. **Si l'utilisateur supprime les certificats RSA et DSA, sans en générer de nouveaux, alors la fonction SSH ne fonctionnera plus.**

## 5 Visualiser une clé public. Pour ajouter une clé, vous devez enregistrer dans un fichier la clé publique générée par l'utilitaire (ex.: PuTTY key Generator) puis l'importer dans Netsilon. Se reporter au chapitre **5.2 Authentification par clé publique**

### > RADIUS

Le protocole RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) est un protocole d'authentification standard reposant sur un système client / serveur définissant les accès pour les utilisateurs distants à un réseau.

Cliquer sur [Configurer](#) puis se reporter au chapitre **4.2.2.1 Service RADIUS**

### > LDAP

Le protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) est utilisé pour accéder à des informations sur les utilisateurs d'un réseau par le biais de l'interrogation des services d'annuaire.

Cliquer sur [Configurer](#) puis se reporter au chapitre **4.2.2.2 Service LDAP**

### > SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) est un protocole de supervision d'équipements réseaux. Il y a deux entités : un superviseur (SNMP Manager) et des agents (Ex.: Netsilon).

#### Traps

Les traps SNMP sont des informations envoyées en utilisant le protocole SNMP depuis un équipement supervisé vers un serveur de supervision.

Afin de pouvoir interpréter l'évènement reçu, le serveur de supervision doit posséder dans sa configuration le nécessaire pour traduire l'évènement. Pour cela, il doit disposer d'une base de données contenant les fichiers MIB.

Cliquer sur [Configurer](#) puis se reporter au chapitre **4.8.2 Configuration SNMP trap**.

### Téléchargement du fichier MIB

Le fichier MIB est à récupérer dans SECURITE > Agent SNMP > SNMP Agent-service :



Le fichier téléchargé est de type ZIP.

### Agents

Les agents sont chargés de transmettre les informations liées à la gestion de l'équipement au format SNMP.

Cliquer sur [Configurer](#) puis se reporter au chapitre **4.10 Supervision du système**.

### > SMTP

SMTP (Simple Message Transfert Protocole) est utilisé pour transférer les messages électroniques (alarmes) sur un réseau informatique.

Un serveur SMTP est un service qui écoute sur le port 25. Son principal objectif est de router les mails vers un destinataire.

Cliquer sur [Configurer](#) puis se reporter au chapitre **4.8.1 Configuration SMTP**.

### > SYSLOG

Syslog est un protocole standard permettant d'envoyer des événements du journal système des équipements présents sur un réseau vers un serveur dédié qui va centraliser ces informations en vue de leur analyse.

Il est également possible d'utiliser ce service pour un archivage des événements en local.

Cliquer sur [Configurer](#) puis se reporter au chapitre **4.8.4 Configuration Syslog**

### > NTP

Network Time Protocol (NTP) est un protocole client/serveur pour la synchronisation du temps sur les réseaux IP.

Il est possible d'activer ou désactiver le service NTP. Lorsque NTP est désactivé, aucune information NTP ne sera envoyée au réseau. Lorsqu'il est activé le service NTP fonctionne en mode Unicast par défaut.

L'intégralité des paramètres peuvent être modifiés afin de configurer les applications NTP spécifiques : NTP client, NTP servers, NTP peers, NTP Key et NTP autokey.

Cliquer sur [Configurer](#) puis se reporter au chapitre **4.6 NTP**.

### > TIME PROTOCOLE et DAYTIME PROTOCOLE

L'activation de ces paramètres permet à Netsilon d'envoyer l'heure et la date UTC (non paramétrable) sur plusieurs équipements du réseau informatique.

## 4.5 Choix des sources de synchronisation

Pour choisir la ou les source(s) de synchronisation, suivre les étapes ci-dessous :

1) Menu TIME > Synchronisation




### 4.5.1. Etat des sources

Il s'agit d'une visualisation. Cet espace indique si les sources de synchronisation disponibles sont activées.

### 4.5.2. Priorité des sources

La priorité des sources de synchronisation permet de définir les priorités entre chaque source disponible afin de permettre à Netsilon de délivrer un signal horaire précis en continu.

Afin d'établir une priorité dans les sources de synchronisation et effectuer des paramétrages : cliquer sur , la fenêtre suivante apparaît :

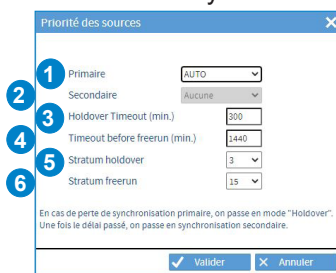

1 4 choix possibles : AUTO - GNSS - NTP - ALS162

En mode auto, Netsilon choisit automatiquement la source la plus fiable (de meilleure qualité) et réalise un basculement automatiquement entre les sources (en cas de perte d'une source).

En mode Primaire / Secondaire, il y a tentative de synchronisation sur la source primaire. S'il n'y a pas de synchronisation après plusieurs minutes (timeout en fonction de la source - GNSS: 5 minutes, NTP: 15 minutes, ALS: 10 minutes), il y a basculement sur la source secondaire. En cas de retour de la synchronisation primaire, il y a basculement automatique vers la source primaire. S'il y a perte de synchronisation sur la source primaire, après le « Holdover time-out », il y a basculement vers la source secondaire.

2 4 choix possibles : Aucune - GNSS - NTP - ALS162

3 Le holdover est un état dans lequel le serveur de temps continue de délivrer un signal horaire sans présence de source de synchronisation. Par défaut, la valeur du holdover est fixée à 300 minutes (5 heures). Celle-ci dépend de l'environnement d'utilisation de Netsilon et des attentes de l'utilisateur sur la précision du signal horaire. Cette valeur est suffisamment grande pour masquer les éventuelles micro-coupures de source synchronisation, mais suffisamment faible pour garantir un signal horaire de qualité. La valeur du « Holdover time-out » est paramétrable de 1 à 14400 minutes, soit 10 jours.

4 Après passage en Holdover time-out et une fois ce délai écoulé, en l'absence d'un retour de la synchronisation primaire et d'une source secondaire pour prendre le relai, un nouveau délai s'active avant passage à l'état «freerun» où la précision de la base de temps n'est alors plus garantie : c'est le «Time-out before freerun». La valeur est paramétrable jusqu'à 43200 minutes, soit 30 jours.

5 6 Les options « Stratum holdover » et « Stratum freerun » paramètrent le stratum du serveur NTP du Netsilon (et non de la source locale). La strate du serveur si non synchronisé (suivant l'état «holdover» ou «freerun») peut être programmée de 1 à 15. Par défaut : Stratum holdover = 3 / Stratum freerun = 15.

Le stratum de la source locale est donc d'un rang inférieur.

Exemple :

Stratum holdover = 3

Source Locale = 2


Serveur NTP Netsilon (pour la synchronisation de client) = 3

Se reporter au chapitre **9.1 Annexe 1 : synchronisation** pour visualiser les différents scénarios de synchronisation.


### 4.5.3. Récepteurs satellites

Activer la synchronisation GNSS à l'aide du bouton .

 Dans le cas d'une synchronisation «GNSS», il faut choisir la constellation sur laquelle le serveur de temps doit effectuer sa synchronisation, en accord avec l'antenne connectée au produit (GPS ou GLONASS). Netsilon 7 utilise une seule constellation pour se synchroniser. Il y a une antenne dédiée pour chaque constellation. Si la configuration n'est pas correcte (paramétrage différent par rapport à l'antenne installée) le serveur de temps ne se synchronisera pas.

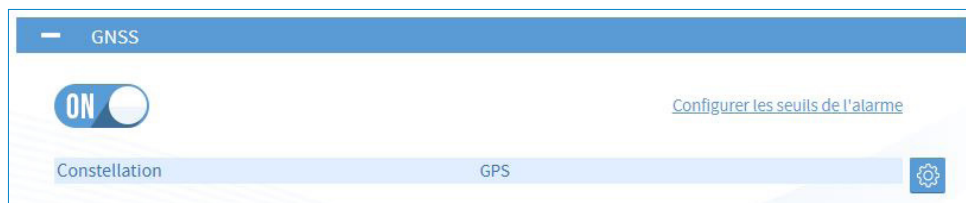


1) Pour choisir la constellation en phase avec l'antenne connectée au produit, cliquer sur , la fenêtre suivante apparaît :

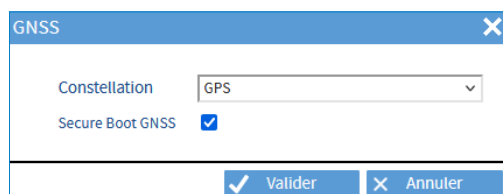

La fonction «Secure Boot GNSS» est active par défaut et permet de forcer la réception de l'ensemble des trames GNSS avant la synchronisation du serveur de temps.

 **L'activation de cette fonction rallonge la durée de synchronisation du Netsilon (environ 12.5 minutes). Si la fonction est inactive, la recherche de synchronisation est plus rapide mais un offset peut apparaître.**

2) Pour configurer le seuil des alarmes, cliquer sur le lien [Configurer les seuils de l'alarme](#), la fenêtre suivante apparaît :

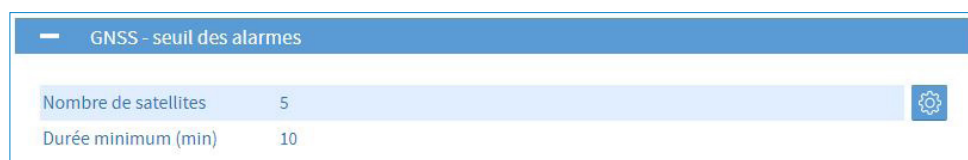

3) Cliquer sur , la fenêtre suivante apparaît :



Configurer le nombre de satellites pour définir le seuil d'alarme :

- 1 Définir le nombre de satellites compris entre 3 et 8.
- 2 Définir la durée à partir de laquelle l'alarme est remontée.

Exemple :

- Nombre de satellites fixé à 5,
- Durée fixée à 10 minutes.

Si moins de 5 satellites sont recensés pendant 10 minutes, alors une alarme sera remontée.

 Par défaut, le seuil d'alarme est activé pour 5 satellites et une durée de 10 minutes.



#### 4.5.4. ALS162

Activer la synchronisation ALS à l'aide du bouton .



**Cette synchronisation est disponible uniquement si Netsilon est équipé d'une carte option boucle de courant.**

1) Cliquer sur  pour modifier la distance\* de l'émetteur d'Allouis. La fenêtre suivante apparaît :

A screenshot of a software dialog box titled 'ALS162'. It has a blue header bar with a close button (X) on the right. The main area is white and contains a label 'Distance émetteur en km' followed by a text input field containing the number '228'. At the bottom, there is a blue bar with two buttons: 'Valider' (with a checkmark icon) and 'Annuler' (with an X icon).

Coordonnées GPS de l'émetteur d'Allouis :

Latitude : 47°10'10.7"N

Longitude : 2°12'16.7"E

\* Cette distance est une orthodromie (chemin le plus court entre deux points). La valeur par défaut est : 228 km. Se reporter à différents sites internet pour connaître l'orthodromie entre votre Netsilon et l'émetteur d'Allouis.

La distance de l'émetteur Allouis permet de compenser le temps de propagation (environ 1ms pour 300km).

Il y a basculement en holdover uniquement après 5 mauvaises trames consécutives (l'état de la source ALS162 passe alors également en non disponible).



**Lors de la maintenance d'ALS (tous les mardis entre 8-12h maximum) il y aura apparition d'une ou de plusieurs alarmes Holdover (suivi d'éventuels changements de sources).**

## 4.6 NTP

### 4.6.1. NTP-Service

Pour activer le service NTP, suivre l'étape ci-dessous :

1) Menu TIME > NTP > NTP-Service




1 Bouton d'activation du service.


2 Cocher cette case pour interroger le serveur NTP à distance. Autorisation des paquets NTP mode 6 et 7 (information queries à distance).

3 Cocher cette case pour forcer l'authentification avec une clé symétrique ou autokey. Sans cette authentification, la synchronisation est impossible.

4 ntp.conf permet d'afficher le fichier de configuration (à titre d'information en lecture) :

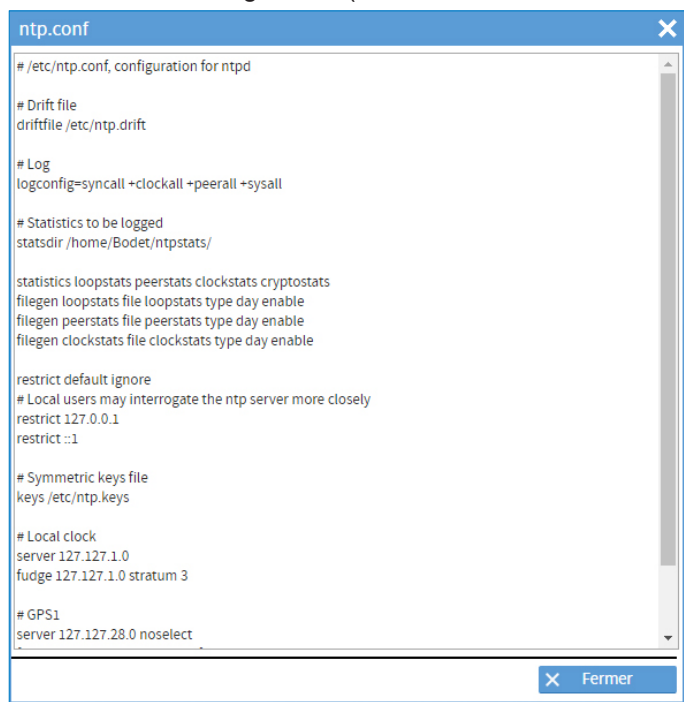

5 Permet d'afficher le statut NTP, exemple :

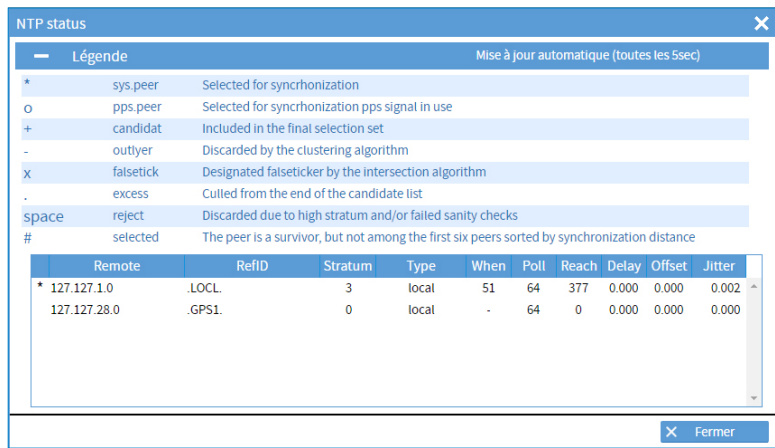

 Pour obtenir la signification d'un paramètre, survoler le texte à l'aide de la souris du PC.

## 4.6.2. NTP client


En mode client : NTP se synchronise en unicast.

Pour ajouter une source de synchronisation NTP, suivre les étapes ci-dessous :

1) Menu TIME > NTP > NTP Client :



2) Ajouter un serveur NTP en cliquant sur **+**, la fenêtre suivante apparaît : (possibilité d'ajouter jusqu'à 10 serveurs maximum)

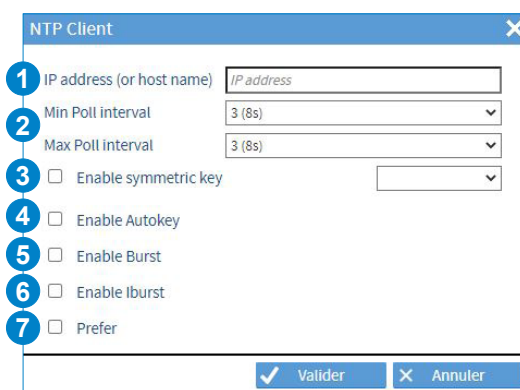

- 1 Renseigner l'adresse IP du client NTP.
- 2 Poll interval : il s'agit de l'intervalle, en secondes, entre deux interrogations. La valeur relevée dans le tableau du statut de la configuration NTP (se reporter page précédente) sera inférieure à la valeur minimum pour permettre une synchronisation rapide.

Une fois la synchronisation effectuée, cette valeur va augmenter afin de réduire le trafic réseau et la charge sur les serveurs de temps.

> Plage de choix :

> Automatique.

> de 3 (8 secondes) à 17 (36 heures 24 minutes et 32 secondes).

- 3 Activer et sélectionner une clé symétrique préalablement définie.
- 4 Avant d'activer ce paramètre, renseigner l'autokey.
- 5 L'option Burst est à activer lorsque le serveur est joignable. Elle active l'envoi de 8 paquets espacés de 16 secondes entre le premier et le second, puis deux secondes pour le reste. Cette option améliore la stabilité des échanges.
- 6 L'option iBurst permet de synchroniser plus rapidement le serveur dès son lancement.



**La société Bodet recommande l'utilisation de iBurst permettant de donner un service NTP actif rapidement.**


- 7 Ce paramètre prend comme base de référence des serveurs de strate N-1. Cette valeur peut s'appliquer à une source de référence telle que le GPS. Si cette option est cochée pour Netsilon, l'utilisateur estime que ce serveur est stable et proche et qu'il sert de référence en priorité.

### 4.6.3. NTP servers

En mode serveur : NTP diffuse l'heure en multicast ou broadcast.

Pour activer le mode NTP Servers, suivre les étapes ci-dessous :

1) Menu TIME > NTP > NTP Servers :

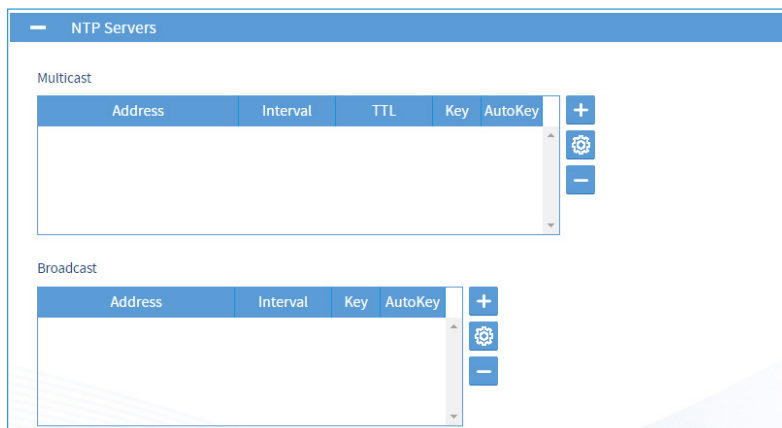

2) Choisir le mode de communication : multicast ou broadcast.

3) Ajouter un serveur NTP en cliquant sur **+**, la fenêtre suivante apparaît :  
(Possibilité d'ajouter jusqu'à 5 serveurs en multicast et en broadcast)

① Renseigner l'adresse IP du client NTP.

② Poll interval : il s'agit de l'intervalle, en secondes, entre deux interrogations. La valeur relevée dans le tableau du statut de la configuration NTP (se reporter page précédente) sera inférieure à la valeur minimum pour permettre une synchronisation rapide.

Une fois la synchronisation effectuée, cette valeur va augmenter afin de réduire le trafic réseau et la charge sur les serveurs de temps.

> Plage de choix :

> Automatique.

> de 3 (8 secondes) à 17 (36 heures 24 minutes et 32 secondes).

③ Valeurs : 1, 32, 64, 96, 128, 160, 192 et 224. TTL indique le temps pendant lequel une information doit être conservée, ou le temps pendant lequel une information doit être gardée en cache.

La valeur initiale de 1 est utilisée par certains protocoles pour s'assurer que les paquets ne sont pas routés au-delà d'un segment.


④ Avant d'activer ce paramètre, renseigner l'autokey.

⑤ L'option Burst est à activer lorsque le serveur est joignable. Elle active l'envoi de 8 paquets espacés de 16 secondes entre le premier et le second, puis deux secondes pour le reste. Cette option améliore la stabilité des échanges.


#### 4.6.4. NTP-Peers

NTP peer est défini entre deux serveurs de temps ou plus. Si ni l'un ni l'autre n'a d'autorité (au même niveau hiérarchique) pour connaître l'heure, les deux travailleront à obtenir une synchronisation identique.

##### Scénario 1 : le serveur de référence délivre le signal horaire

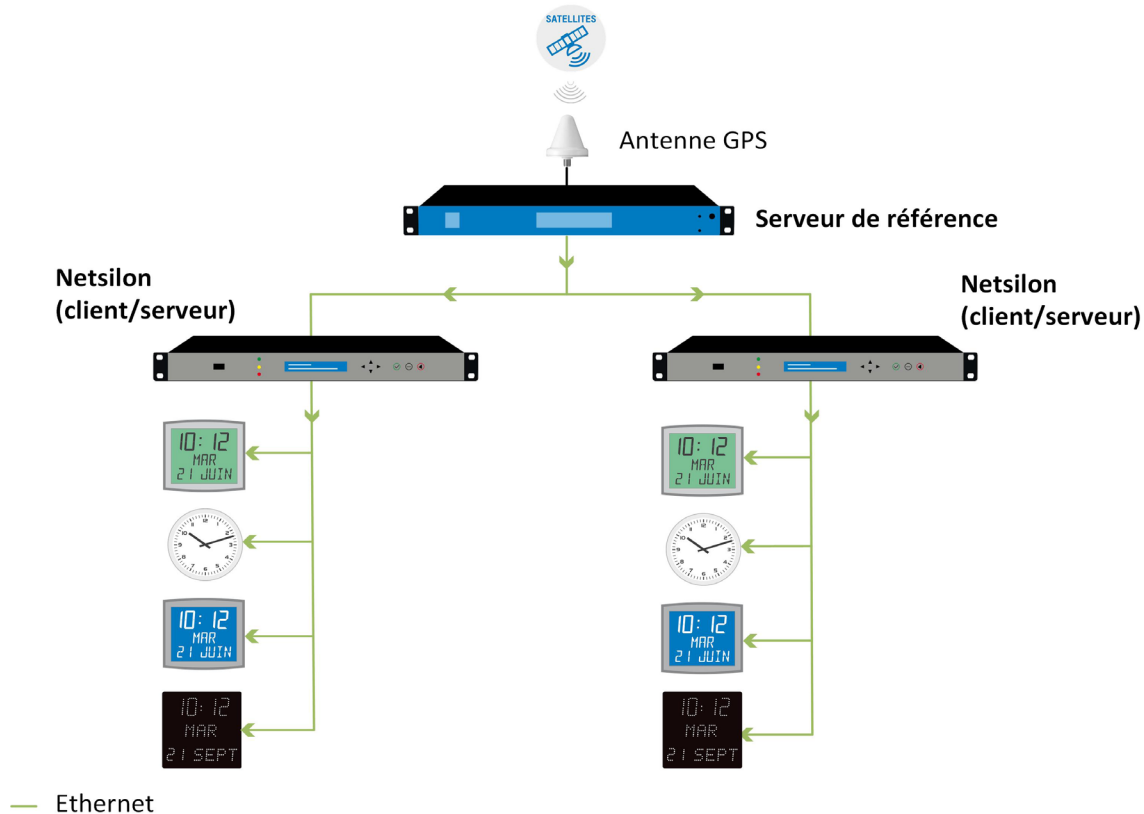


##### Scénario 2 : le serveur de référence ne délivre plus le signal horaire, l'équipement tiers se synchronise sur Netsilon ou vice-versa :

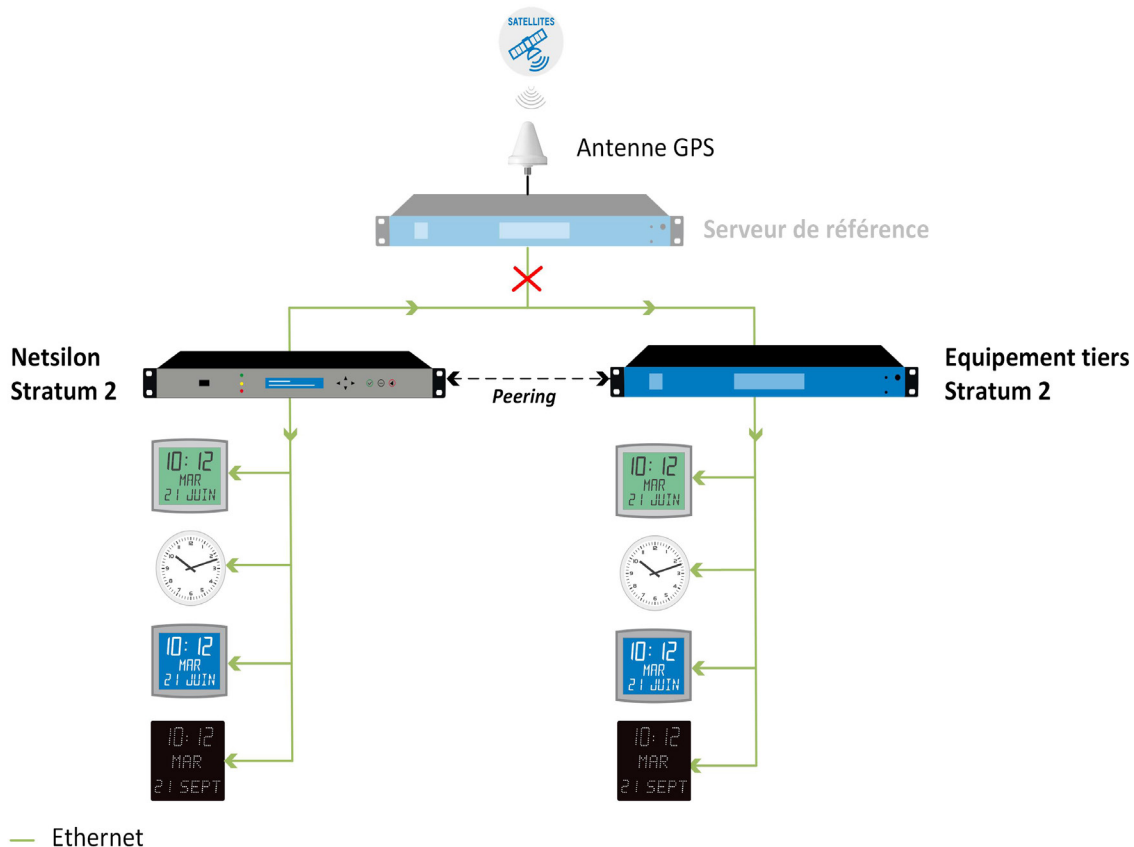

Pour activer le mode NTP Peers, suivre les étapes ci-dessous :

1) Menu TIME > NTP > NTP-Peers :

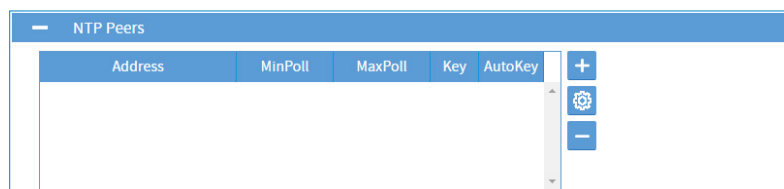

2) Ajouter un serveur NTP en cliquant sur **+**, la fenêtre suivante apparaît : (possibilité d'ajouter jusqu'à 5 serveurs maximum.)

1 Renseigner l'adresse IP du client NTP.

2 Poll interval : il s'agit de l'intervalle, en secondes, entre deux interrogations. La valeur relevée dans le tableau du statut de la configuration NTP (se reporter page précédente) sera inférieure à la valeur minimum pour permettre une synchronisation rapide.

Une fois la synchronisation effectuée, cette valeur va augmenter afin de réduire le trafic réseau et la charge sur les serveurs de temps.

> Plage de choix :

> Automatique.

> de 3 (8 secondes) à 17 (36 heures 24 minutes et 32 secondes).


3 Valeurs : 1, 32, 64, 96, 128, 160, 192 et 224. TTL indique le temps pendant lequel une information doit être conservée, ou le temps pendant lequel une information doit être gardée en cache.

La valeur initiale de 1 est utilisée par certains protocoles pour s'assurer que les paquets ne sont pas routés au-delà d'un segment.

4 Avant d'activer ce paramètre, renseigner l'autokey.

#### 4.6.5. NTP-Key


La clé NTP permet de sécuriser la communication entre un serveur et un client NTP afin d'éviter l'intrusion d'un serveur tiers.

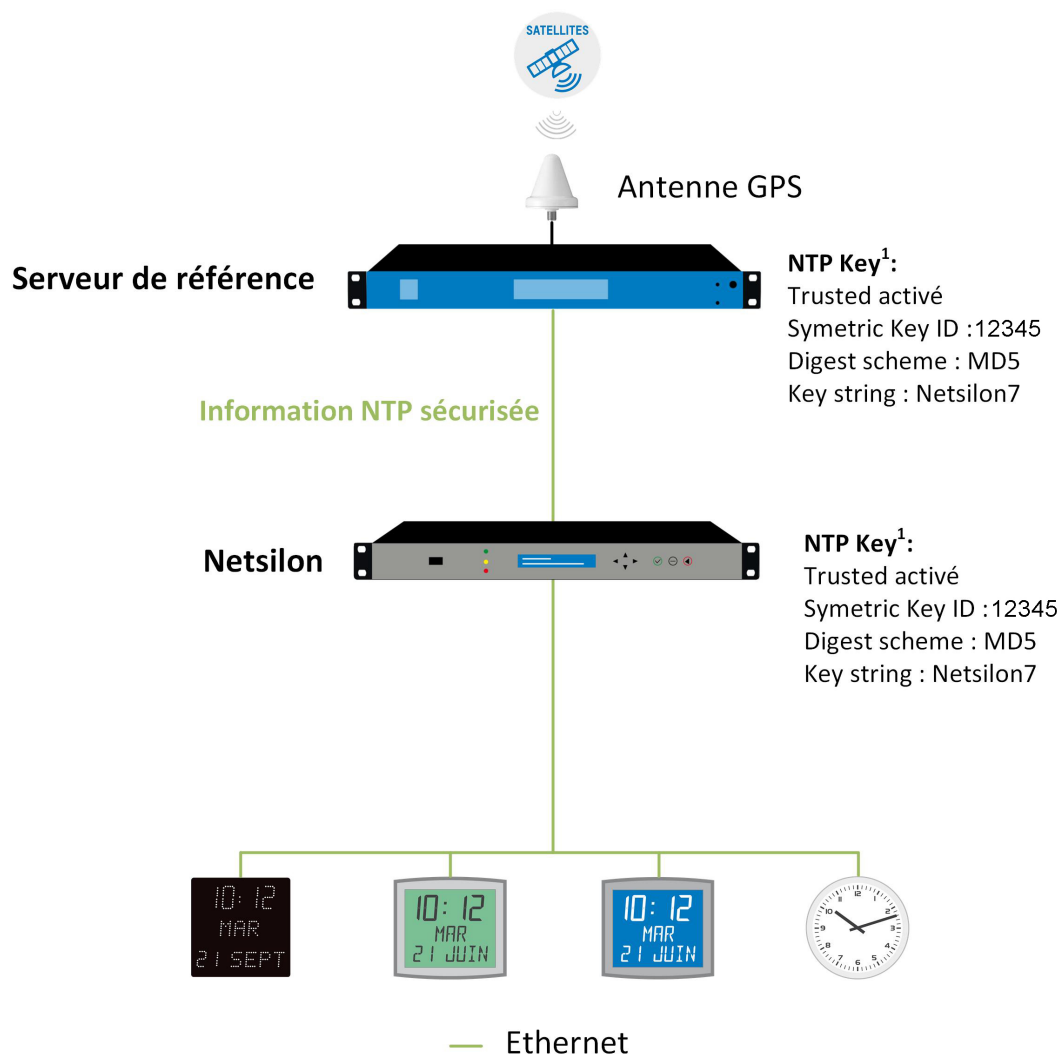

<sup>1</sup> Se reporter page suivante pour le détail des paramètres.

Pour activer le mode NTP key, suivre les étapes ci-dessous :


1) Menu TIME > NTP > NTP-Key :

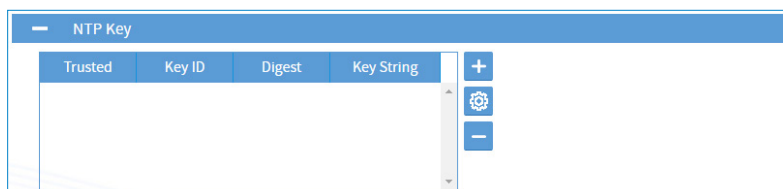

2) Ajouter une clé NTP en cliquant sur **+**, la fenêtre suivante apparaît : (possibilité d'ajouter jusqu'à 15 clés NTP maximum)

- 1 Cochez cette case pour utiliser l'authentification avec une clé de confiance (par défaut, le service NTP prend en compte uniquement des clés Trusted). Le principe consiste à assigner et vérifier si la clé de chaque équipement du réseau destiné à communiquer avec Netsilon, est correcte.
- 2 Définir un nombre compris entre 1 et 65534. Netsilon supporte l'authentification MD5 par défaut. Cette fonction assigne un authentificateur, qui se compose d'une clé et d'un message MD5 à la fin de chaque requête. Ceci afin de garantir que la transmission NTP provient d'un client ou serveur NTP de confiance.
- 3 Choisir l'authentification parmi la liste suivante :
  - MD5
  - SHA
  - SHA1
  - MDC2
  - RMD160
  - MD4
- 4 Définir une clé comprise entre 1 et 16 caractères (caractères spéciaux et non alphabétiques impossibles. Ex.: !, \$, #, %)




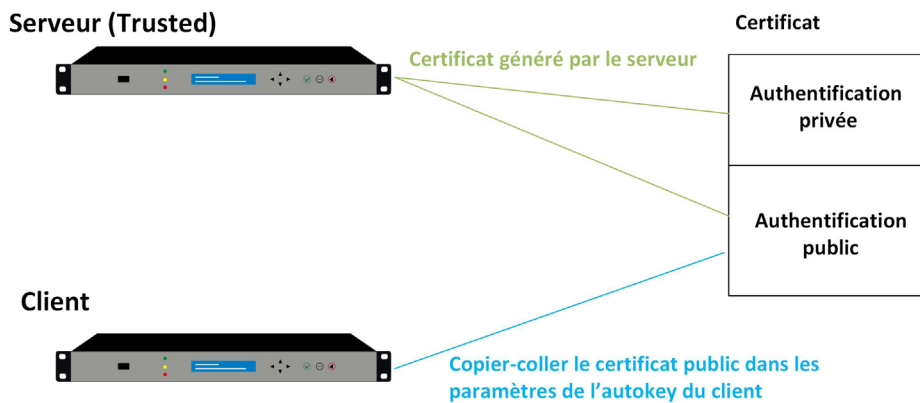


Pour rappel, il est indispensable que les appareils disposent de hostname différents.

Pour activer le mode NTP autokey, suivre les étapes ci-dessous :

1) Menu TIME > NTP > NTP-Autokey :

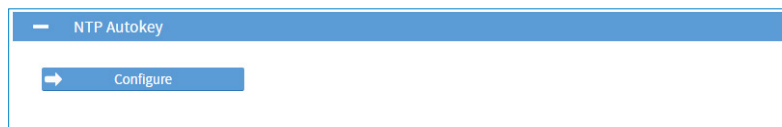


2) Cliquer sur **Configure**, la fenêtre suivante apparaît :

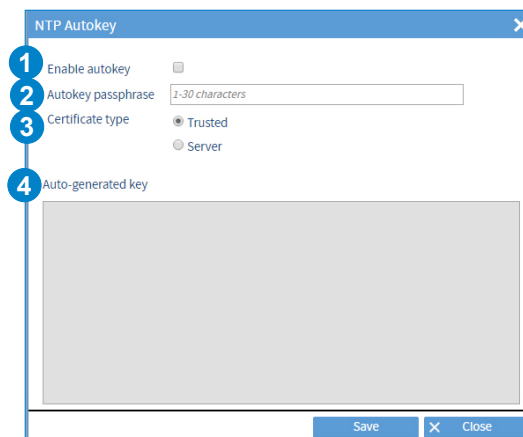

- 1 Cocher la case pour activer et définir l'autokey.
- 2 Définir la passphrase en respectant le nombre maximum de 30 caractères.
- 3 Avant qu'un serveur puisse être désigné client ou serveur, il doit être désigné comme Trusted. Lors de la désignation d'un serveur comme Trusted, choisir Trusted puis sauvegarder. Un certificat est ensuite généré pour le réseau.
- 4 Certificat. Ce certificat est à copier-coller dans les paramètres NTP Autokey des serveurs clients.

Exemple :

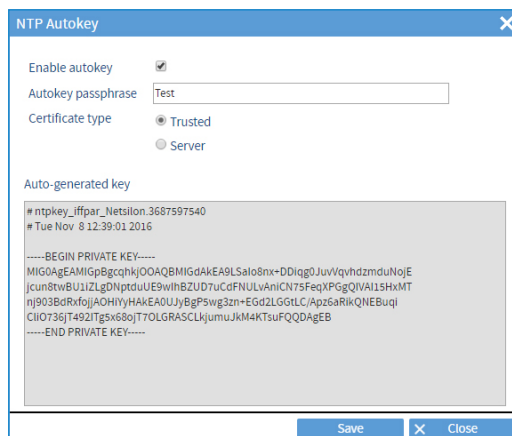

**Le certificat est valable 1 an mais il est auto-renouvelé tous les mois.**

### 4.6.7. NTP-Anycast


Anycast est appliqué au protocole NTP afin d'établir une communication fiable entre client et serveur (redondance de serveurs).

 **Le réseau (switch / routeur) Anycast doit être compatible OSPF.**

Les horloges (clients) envoient une requête à destinations des serveurs. Le switch Anycast OSPF sélectionnera le serveur répondant le plus rapidement afin de redescendre l'informations aux clients.


Pour activer le mode NTP anycast, suivre les étapes ci-dessous :

1) Menu TIME > NTP > NTP-Anycast :

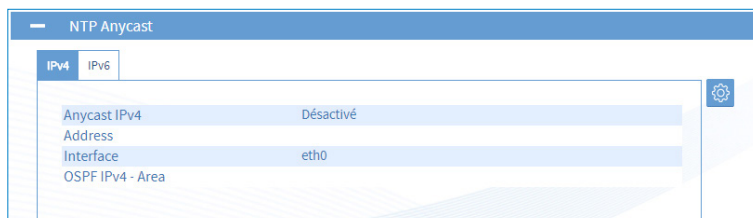

 **L'Anycast ne se lance que si le produit est synchronisé.  
Il se coupe en cas de perte de synchronisation.**

2) Cliquer sur , la fenêtre suivante s'ouvre :

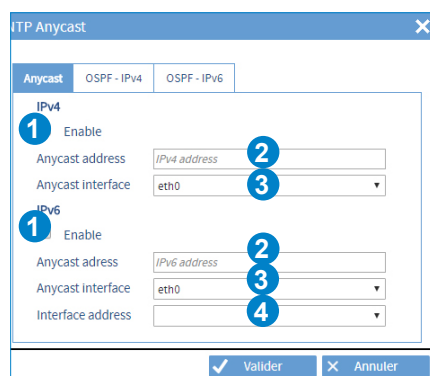


1 Activation/désactivation du mode NTP Anycast.

2 Renseigner l'adresse Anycast.

3 Sélectionner l'interface réseau sur laquelle est connecter le câble du réseau. Contacter l'administrateur réseau.

4 Sélectionner l'adresse de l'interface.

5 Renseigner l'adresse «Area» (doit être identique à celle paramétrée dans votre Switch Anycast OSPF). Contacter l'administrateur réseau.

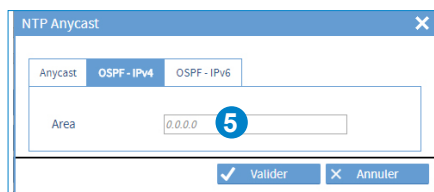

 **L'Anycast IPv6 a besoin d'une adresse IPv4 sur l'ETH qui gère l'Anycast. (l'adresse IPv4 est utilisée comme router-ID).**

## 4.7 Distribuer l'heure

La sélection des cartes options peut s'effectuer de deux façons :

- En mode dynamique : passer la souris sur la carte option désirée puis cliquer. Le menu dédié à cette carte option se déroule à l'écran.
- Cliquer sur la touche  de la carte option désirée.



### 4.7.1. Carte option AFNOR (réf.: 907 940)

La carte option AFNOR permet de distribuer l'heure en filaire (norme AFNOR / IRIB B 127) ou en DHF à l'aide de l'émetteur DHF.


 **Les 2 sorties peuvent délivrer une heure différente (zone horaire différente).**

Pour paramétrer la sortie AFNOR, suivre les étapes ci-dessous :

1) Menu TIME > Sorties > Slot B : Afnor :



2) Configurer une sortie en cliquant sur , la fenêtre suivante apparaît :

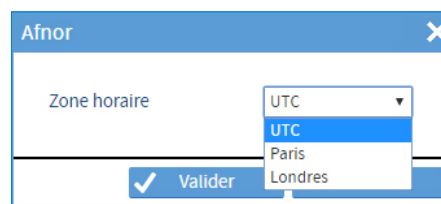

3) Sélectionner la zone horaire qui sera diffusée sur la sortie A et/ou B de la carte option AFNOR.

4) Activer la sortie à l'aide du bouton , puis enregistrer.

#### 4.7.2. Carte option IMPULSION (réf.: 907 942)

La carte option IMPULSION permet de distribuer l'heure en filaire par impulsion toutes les minutes ou 1/2 minutes en 24VDC parallèle.

Pour paramétrer la sortie IMPULSION, suivre les étapes ci-dessous :

1) Menu TIME > Sorties > Slot D : Impulsion 24V :



2) Configurer la sortie en cliquant sur , la fenêtre suivante apparaît :

3) Sélectionner la zone horaire qui sera diffusée sur la sortie de la carte option IMPULSION.

4) Sélectionner le type d'impulsions : Minute ou 1/2 minute.

5) Définir la durée d'impulsions en seconde.

6) Activer la sortie à l'aide du bouton , puis enregistrer.

Le bouton  permet de paramétrer l'affichage de l'heure cadran<sup>1</sup> et sa polarité (négatif ou positif).

<sup>1</sup> L'heure cadran est l'heure de référence sur laquelle sont positionnées les horloges du réseau avant mise en service ou lors d'une remise à l'heure.

### 4.7.3. Carte option BOUCLE DE COURANT (réf.: 907 944)


La carte option Boucle de courant permet de distribuer l'heure en radio (DCF) par boucle de courant.

Pour paramétrer la sortie Boucle de courant, suivre les étapes ci-dessous :

1) Menu TIME > Sorties > Slot C : Boucle de courant :



2) Configurer la sortie en cliquant sur , la fenêtre suivante apparaît :

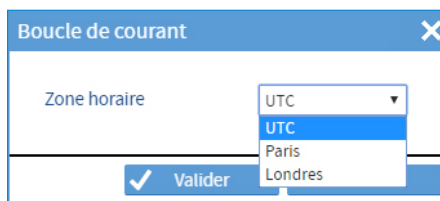


3) Sélectionner la zone horaire qui sera diffusée sur la sortie de la carte option Boucle de courant.

4) Activer la sortie à l'aide du bouton , puis enregistrer.

#### 4.7.4. Carte option ASCII (réf.: 907 926)


La carte option ASCII permet de distribuer l'heure en temps codé sur une interface série RS232, RS422 et RS485. Pour paramétrer les sorties ASCII, suivre les étapes ci-dessous :

1) Menu TIME > Sorties > Carte option ASCII :

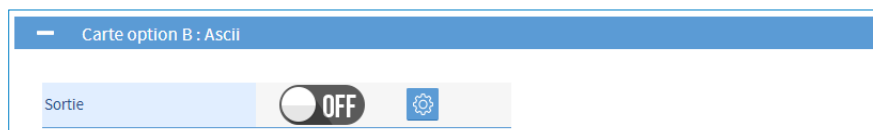

2) Activer les sorties à l'aide du bouton **ON**, puis enregistrer.

3) Cliquer sur pour la configuration, la fenêtre suivante s'ouvre :

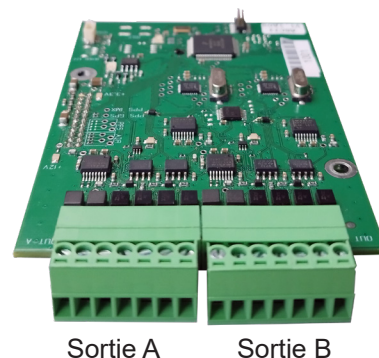

1) Fuseau horaire du signal ASCII de sortie.

La zone horaire doit être préalablement ajoutée dans Netsilon (sauf si UTC) :  
Menu TIME > Base de temps > Zones horaires.

2) Choix de l'expression codée. Cela définit la nature des données incluses dans le signal ASCII.

|                           | Contenu du message                                                                                                                                                                                                                                                                       | Exemple                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard 1                | T:AA:MM:JJ:NJ:HH:MM:SS<br>"x0D""x0A"                                                                                                                                                                                                                                                     | T:08:10:09:04:15:12:30<CR><LF>                                                                                                               |
| Standard 2                | "x02" 00 JdS JJ/MM/AA HH:MM:SS<br>"0D"                                                                                                                                                                                                                                                   | 02 00 Jeu 09/10/08 15:12:30<CR>                                                                                                              |
| Simulation GPS<br>ZDA GGA | \$GPZDA,HHMMSS.00,JJ,MM,AAAA,<br>00,00*"checksum""x0D""x0A"<br>\$GPGGA,HHMMSS.000,0000.0000,<br>N,00000.0000,W,1,12,0.00,000.0,M,0<br>0.0,M,,"checksum""x0D""x0A"                                                                                                                        | \$GPZDA,082613.00,02,04,2025,00,00*6B<CR><br><LF><br>\$GPGGA,082613.000,0000.00,N,00000.<br>0000,W,1,12,0.00,000.0,M,00.0,M,,*73<br><CR><LF> |
| Prog.                     | %01 : jour du mois<br>%02 : mois<br>%03 : année<br>%04 : heure<br>%05 : minute<br>%06 : seconde<br>%07 : jour de la semaine<br>%08 : Signe décalage horaire<br>%09 : Heure décalage horaire<br>%10 : Minutes décalages horaire<br>%11 : Saison<br>%31 : ID de la trame<br>%32 : Checksum | « TIME :%04 :% :%05% :%06 » à 12h30 et 12<br>secondes sera « TIME :12 :30 :12 »                                                              |


- 3 Choix du mode d'envoi de la trame ainsi que du réglage associé :
  - Emission sur demande à la suite d'une requête « T », « ? » ou programmable (Prog.),
  - Emission périodique avec un intervalle de 1 seconde, 30 secondes, 1 minute, 10 minutes ou 1 heure.
- 4 Paramètres de la liaison ASCII :
  - Bits par seconde : 1200 à 57600 bauds,
  - Bits de données : 7 ou 8 bits,
  - Parité : aucune, paire ou impaire,
  - Bits de stop : 1 ou 2 bits.
- 5 Choix du type de liaison physique RS232/422/485 :
  - Sortie A,
  - Sortie B.

## 4.8 Gestion des notifications

### 4.8.1. Configuration SMTP


Pour déclarer un serveur SMTP afin d'envoyer les e-mails, suivre les étapes ci-dessous :

1) Menu NOTIFICATION > SMTP :

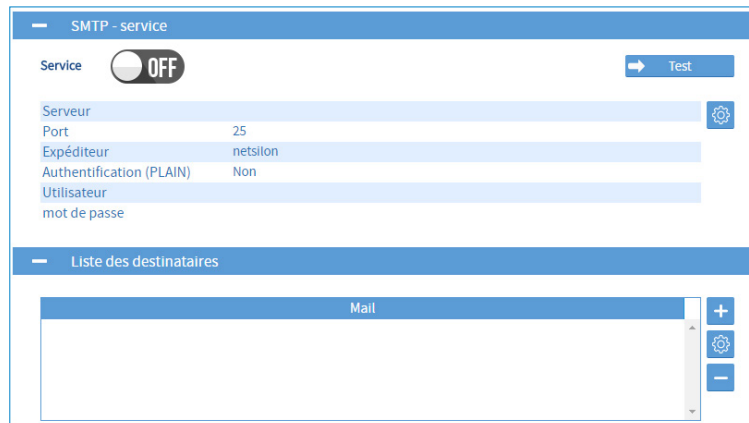

Cliquer sur  Test permet de tester le service directement (sans à avoir à provoquer un défaut sur la centrale).

2) Dans SMTP - service, cliquer sur , la fenêtre suivant apparaît :

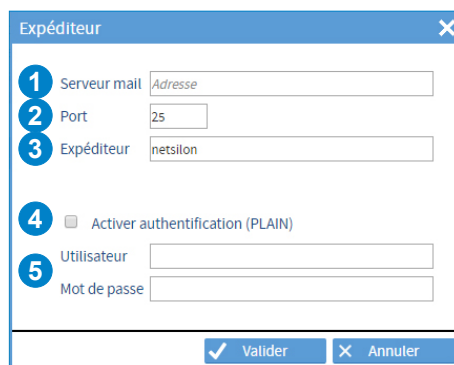

- ❶ Renseigner l'adresse IP (ou nom DNS) du serveur de réception (50 caractères maximum).
- ❷ Définir le port de communication. Port : 5 digits (65535 maximum à la validation).
- ❸ Définir le nom de l'expéditeur des e-mails. C'est-à-dire le nom donné à Netsilon.
- ❹ Cocher la case pour activer l'authentification (type Plain).
- ❺ Définir les paramètres utilisateurs (utilisateur / mot de passe : 50 caractères maximum).

Se reporter page suivante pour visualiser un exemple de configuration.



## Exemple de configuration :

1) Définir les paramètres de l'expéditeur :

| SERVEUR SMTP               |                           |              |
|----------------------------|---------------------------|--------------|
| Adresse IP du serveur SMTP | 192.168.1.254             |              |
| Port                       | 25                        |              |
| Utilisateurs               | e-mail                    | Mot de passe |
| Admin                      | admin@serveurtest.com     | testservice  |
| smtp-test                  | smtp-test@serveurtest.com | testservice  |
| netsilon1                  | netsilon1@serveurtest.com | testservice  |

Expéditeur

Serveur mail: 192.168.0.0

Port: 25

Expéditeur: netsilon

☐ Activer authentification (PLAIN)

Utilisateur: smtp-test

Mot de passe: \*\*\*\*\*

✓ Valider    ✕ Annuler

2) Définir la liste des destinataires :  
(5 destinataires maximum)

3) Cliquer sur **+** pour ajouter l'adresse e-mail :  
(50 caractères maximum)

Destinataire

E-Mail: smtp-test@serveurtest.com


✓ Valider    ✕ Annuler

4) Activer le service à l'aide du bouton **ON** , puis enregistrer.

## 4.8.2. Configuration SNMP trap

Pour configurer la réception des traps, suivre les étapes ci-dessous :

1) Menu NOTIFICATION > SNMP Trap :

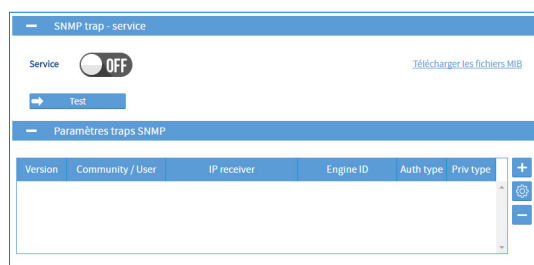

Cliquer sur **Test** permet de tester le service directement (sans à avoir à provoquer un défaut sur la centrale).

### Version v1 ou v2c :

(5 comptes maximum)

2) Cliquer sur **+**, la fenêtre suivante apparaît :

- 1 Choisir la version SNMP supportée : v1, v2c ou v3.
- 2 Définir un nom de communauté compris entre 5 et 32 caractères sans espace.
- 3 Renseigner l'adresse IP du serveur de destination des traps.

3) Cliquer sur **Valider**.

4) Activer le service à l'aide du bouton **ON**, puis enregistrer.

### Version v3 :

(5 comptes maximum)

- 1 3 Se reporter ci-dessus.
- 2 Renseigner le nom de l'utilisateur (de 8 et 32 caractères sans espace).
- 4 Renseigner l'identifiant du moteur SNMP.
- 5 Sélectionner le type d'authentification (MD5 ou SHA) ou l'absence d'authentification (NoAuth).
- 6 Renseigner la passphrase d'authentification (de 8 et 32 caractères sans espace).
- 7 Sélectionner le cryptage (DES ou AES128) ou l'absence de cryptage (NoPriv).
- 8 Renseigner la passphrase d'encryption (de 8 et 32 caractères sans espace).

#### 4.8.3. Configuration des alarmes

Pour définir le mode de remontée et la criticité des alarmes, suivre les étapes ci-dessous :

1) Menu NOTIFICATION > Alarmes :

| Configuration des alarmes           |                        |                                     |                                     |                                     |                         |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Activé                              | Alarmes                | Relay / LED                         | Mail                                | Trap                                | Criticité               |
| - Synchronisation                   |                        |                                     |                                     |                                     |                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Défaut synchronisation | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <a href="#">Majeure</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Synchronisation OK     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <a href="#">Majeure</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Holdover               |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <a href="#">Majeure</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Fin Holdover           |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <a href="#">Majeure</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Changement source      |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <a href="#">Majeure</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Freerun                |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <a href="#">Majeure</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Perte GNSS             |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <a href="#">Majeure</a> |
| - Générales                         |                        |                                     |                                     |                                     |                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Défaut code client     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <a href="#">Majeure</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Défaut code technicien | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <a href="#">Majeure</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Entrée externe         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <a href="#">Majeure</a> |

- 1 Cocher la case pour activer la sélection de l'alarme.
- 2 Cocher la case pour que l'alarme soit identifiée depuis la LED sur la façade avant de Netsilon et remontée par un contact relais.
- 3 Cocher la case pour que l'alarme soit envoyée par e-mail (se reporter au chapitre **4.8.1 Configuration SMTP**).
- 4 Cocher la case pour que l'alarme soit envoyée sous forme de trap (se reporter au chapitre **4.8.2 Configuration SNMP trap**).
- 5 Choix du niveau de criticité de l'alarme : mineure, majeure ou critique.

 **Le suivi et l'acquiescement des alarmes sont réalisés dans la section historique, se reporter au chapitre 4.11.7 Historique des alarmes.**

#### 4.8.4. Configuration Syslog

Pour configurer le service Syslog, suivre les étapes ci-dessous :

- 1) Menu NOTIFICATION > Syslog :
- 2) Activer le service à l'aide du bouton **ON** ,

**Syslog - service**

Service **ON**

Test

**Settings**

| Log type       | Facility | Priority    | Local log                           | Remote log                          |
|----------------|----------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Events         | local0   | Information | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Alarms         | local0   | Information | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oscillator     | local0   | Information | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Authentication | auth     | Information | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

**Servers**

| Server      | Protocol | Port |
|-------------|----------|------|
| 192.168.1.1 | TLS      | 1999 |

**CA certificates**

[Configure certificates and keys](#)

| Name | Date end                | Status                                                 |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| CA   | 2026-12-20 15:59:34 UTC | <span style="color: green;">●</span> Certificat valide |

Cliquer sur **Test** permet de tester le service (envoi d'un message Syslog même si les «Events» ne sont pas validés).

- 3) Pour paramétrer chaque type de log (Events, Alarms, Oscillator, Authentication), sélectionner-le puis cliquer sur , la fenêtre suivante apparaît :

**Events**

1 Facility

2 Priority

3 Local log ☒

4 Remote log ☒

✓ Valider X Annuler

- 1 Choisir une catégorie au type de message / système à l'origine de l'évènement (Utilisation locale libre).  
Pour «Auth» l'option facility n'est pas réglable car standardisée par le protocole Syslog.
- 2 Choisir l'indice de gravité du message.
- 3 Cocher pour activer le stockage du journal en local.
- 4 Cocher pour activer l'envoi du journal vers un serveur Syslog. Celui-ci doit encore être ajouté.

4) Ajouter un serveur Sylog en cliquant sur **+**, la fenêtre suivante apparaît :  
(Possibilité d'ajouter jusqu'à 5 serveurs maximum)

Server

1 Server address 10.17

2 Protocol UDP

3 Port 514

4 Check certificate ☐

✓ Valider X Annuler

- 1 Saisir l'adresse ou le hostname du serveur Syslog.
- 2 Choisir le protocole de communication client/serveur (UDP/TCP/TLS).
- 3 Saisir le port réseau.
- 4 Activer la vérification du certificat (TLS uniquement).

 **L'ajout d'un certificat permet de générer un chiffage et d'éviter une liaison en clair.**  
**La vérification du certificat permet de contrôler l'authenticité du serveur.**  
**Pour ajouter un certificat, reportez-vous au chapitre 4.9 Gestion des certificats et des clés.**

5) Cliquer sur  pour visualiser les informations du certificat éventuellement importé depuis le pool des certificats et sur configure certificates and keys pour accéder à ce pool.

CA certificates

[Configure certificates and keys](#)

| Name | Date end                | Status            |
|------|-------------------------|-------------------|
| CA   | 2026-12-20 15:59:34 UTC | Certificat valide |

Certificate information

CA certificate ● Certificat valide

Subject CN=CA, O=France, C=FR

Issuer CN=CA, O=France, C=FR

Date start 2021-12-21 15:59:34 UTC

Date end 2026-12-20 15:59:34 UTC

Serial number 123456789

X Fermer


## 4.9 Gestion des certificats et des clés

Ce menu permet l'importation des certificats et des clés publiques dans Netsilon.

### 4.9.1. Importer des certificats CA

Pour ajouter des certificats CA :

1) Menu SÉCURITÉ > Certificats et clés > Certificats CA

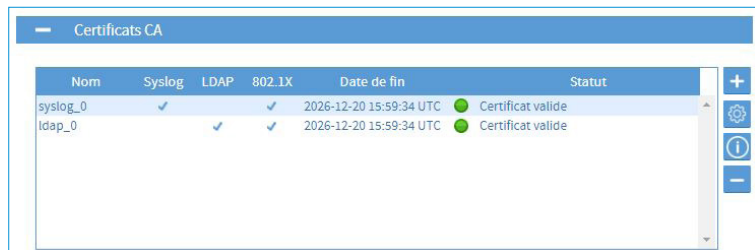

| Nom      | Syslog | LDAP | 802.1X | Date de fin             | Statut            |
|----------|--------|------|--------|-------------------------|-------------------|
| syslog_0 | ✓      |      | ✓      | 2026-12-20 15:59:34 UTC | Certificat valide |
| ldap_0   |        | ✓    | ✓      | 2026-12-20 15:59:34 UTC | Certificat valide |

2) Cliquer sur **+**, une fenêtre apparaît :



CA certificate

1 Nom

2 Usage ☐ Syslog ☐ LDAP ☐ 802.1X

CA server certificate (X509 - Base64 encoded)

Aucun fichier n'a été sélectionné

1 Saisir un nom pour le certificat (16 caractères maximum).

2 Sélectionner les cas d'usage du certificat : Syslog, LDAP, 802.1x (TLS, TTLS, PEAP).

3) Sélectionner le certificat puis cliquer sur **Envoyer** pour l'importer.


**Les certificats doivent être au format X.509 en Base64. Pour rappel, un certificat au format X.509 commence par «---BEGIN CERTIFICATE---» et se termine par «---END CERTIFICATE---».**



**Le nombre de certificats CA est limité à 40.**

**Possibilité d'attribuer au maximum 5 certificats CA pour le service Syslog et 5 certificats CA pour le service LDAP. Il est impossible d'ajouter deux fois le même certificat CA.**

4) Cliquer sur **i** pour visualiser les informations du certificat importé :

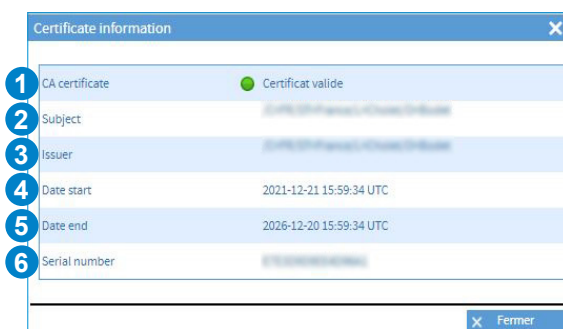

Certificate information

1 CA certificate Certificat valide

2 Subject

3 Issuer

4 Date start 2021-12-21 15:59:34 UTC

5 Date end 2026-12-20 15:59:34 UTC

6 Serial number

1 Validité du certificat.

2 Auteur du CSR (Certificate Signing Request).

3 Émetteur du certificat (Autorité de Certification).

4 Date de début de validité du certificat.

5 Date de fin de validité du certificat.

6 Numéro de série du certificat.

## 4.9.2. Importer des certificats signés

Pour ajouter des certificats signés :


1) Menu SÉCURITÉ > Certificats et clés > Certificats signés



Pour importer des certificats signés, la création d'une demande de signature de certificat (CSR: Certificate Signing Request) est nécessaire au préalable. Cette CSR doit être signée par l'Autorité de Certification puis le certificat signé peut être importé dans Netsilon. Il est impossible d'importer directement une clé privée.

2) Cliquer sur **+** pour générer une CSR, une fenêtre apparaît :

- 1 Saisir un nom pour la CSR  
(16 caractères maximum, a-z, A-Z, 0-9).
- 2 Sélectionner le cas d'utilisation du certificat signé demandé auprès de l'Autorité de Certification.
- 3 Saisir votre code pays  
(2 caractères maximum, a-z, A-Z, 0-9).  
Voir : <https://www.ssl.com/country-codes/>
- 4 Saisir votre région  
(128 caractères maximum, a-z, A-Z, 0-9,espace).
- 5 Saisir votre ville  
(128 caractères maximum, a-z, A-Z, 0-9,espace).
- 6 Saisir le nom légal de votre organisation  
(64 caractères maximum, a-z, A-Z, 0-9,espace).
- 7 Saisir le nom de votre service / département  
(64 caractères maximum, a-z, A-Z, 0-9,espace).
- 8 Saisir le nom complet (FQDN) du domaine à sécuriser  
(64 caractères maximum, a-z, A-Z, 0-9,espace, \_ .+@\*:-).
- 9 Saisir des noms de domaine alternatifs à sécuriser  
(128 caractères maximum, a-z, A-Z, 0-9,espace, \_ .+@\*:-).
- 10 Saisir une adresse mail de contact  
(128 caractères maximum, a-z, A-Z, 0-9, \_ .+@-).
- 11 Sélectionner la taille de la clé privée  
(1024, 2048 ou 4096 bits).
- 12 Saisir un mot de passe de protection de la clé privée  
obligatoire pour le 802.1x  
(de 5 à 32 caractères maximum, a-z, A-Z, 0-9, \_ .:\*?@+!/-).

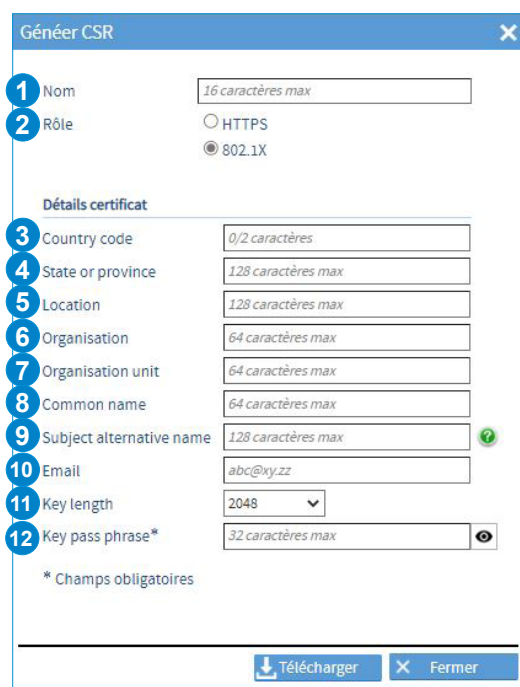

3) Cliquer sur **Télécharger** pour télécharger la demande de signature de certificat (CSR) à transmettre à l'Autorité de Certification pour signature.

4) Importer dans Netsilon le certificat signé correspondant à la CSR émise en cliquant sur , une fenêtre apparaît :






Les certificats doivent être au format X.509 en Base64. Pour rappel, un certificat au format X.509 commence par «---BEGIN CERTIFICATE---» et se termine par «---END CERTIFICATE---». Le nombre de certificats signés est limité à 20.

5) Cliquer sur pour visualiser les informations du certificat importé.

#### 4.9.3. Expiration des certificats (Certificats CA et certificats signés)

Il est possible de programmer une alarme pour avertir de l'expiration prochaine des certificats.

1) Menu NOTIFICATION > Alarmes > Certificats - Seuil des alarmes

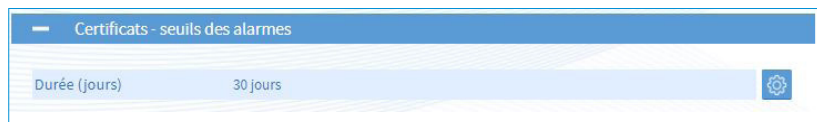

2) Cliquer sur , une fenêtre apparaît :




3) Sélectionner la durée avant laquelle le certificat expire pour l'affichage d'une alarme.


#### 4.9.4. Importer des clés publiques

Pour ajouter des clés publiques :

1) Menu SÉCURITÉ > Certificats et clés > Clés publiques

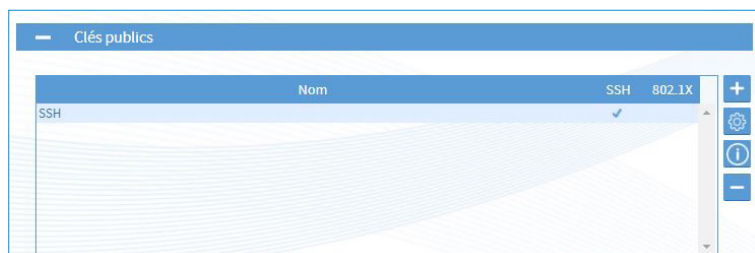

2) Cliquer sur pour ajouter une clé publique, une fenêtre apparaît:

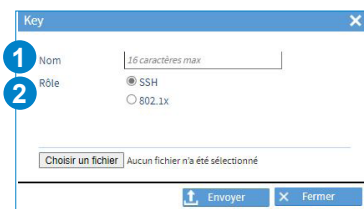


1 Saisir un nom pour la clé publique.

2 Sélectionner le cas d'utilisation de la clé publique.

3) Sélectionner la clé puis cliquer sur Envoyer pour l'importer.

4) Cliquer sur pour visualiser la clé importé :

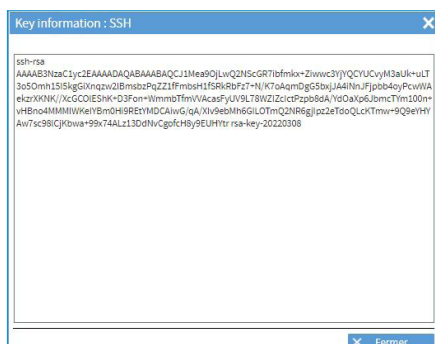

Le nombre de clés est limité à 20.



## 4.10 Supervision du système

### 4.10.1. SNMP agent

#### > ACTIVER L'AGENT SNMP (EXEMPLE V1)

1) Menu SECURITE > Agent SNMP :

SNMP Agent - service

Service ☐ OFF [Télécharger les fichiers MIB](#)

Contact contact@bodet.com

Location Unknown

Description Bodet Netsilon

☐ Authentication error trap

SNMP V1/V2c

| Version | Community | IP address | Permissions |
|---------|-----------|------------|-------------|
|---------|-----------|------------|-------------|

2) Cliquer sur **+**, la fenêtre suivante apparaît :

Paramètres SNMP V1/V2c

- 1 Version V1
- 2 Community 5-32 characters and cannot contain spaces
- 3 IP version IPv4
- 4 Manager IP IP address
- 5 Permission Read Only

✓ Valider ✕ Annuler


- 1 Sélection de la version SNMP.
- 2 Définir un nom de communauté compris entre 5 et 32 caractères sans espace.
- 3 Choisir la version de communication IP : IPv4.
- 4 Renseigner l'adresse IP du serveur.
- 5 Choisir la permission : lecture uniquement ou lecture/écriture.

3) Activer le service à l'aide du bouton **ON**, puis enregistrer.

## 4.11 Suivi du système

### 4.11.1. Page d'accueil

La page d'accueil est une page de consultation :

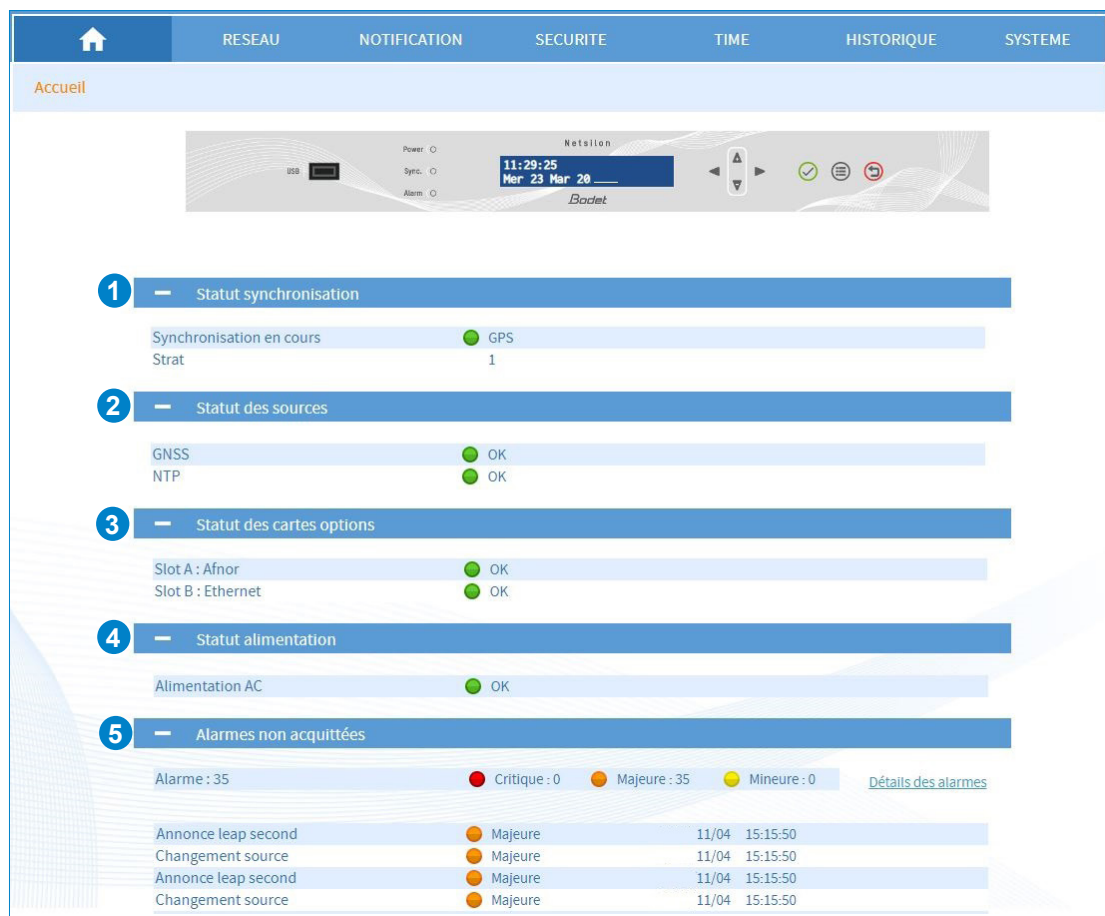

1 Ce menu affiche l'état de la synchronisation en cours :

- > L'état de la synchronisation en cours :
  - > Vert = synchronisation OK
  - > Rouge = pas de synchronisation
- > La source de synchronisation utilisée : GPS, GLONASS, NTP, ALS162.
- > Le niveau de stratum : niveau par rapport à la source de synchronisation (satellite).

2 Ce menu affiche l'état des sources de synchronisation :

- > Le nom de la source et son état.

Cette liste est dynamique et dépend du nombre d'entrées existantes sur le produit.

3 Ce menu affiche le statut des sorties :

- > Le nom de la sortie et son état.

Cette liste est dynamique et dépend du nombre de sorties existantes sur le produit.

4 Ce menu affiche l'état de l'alimentation :

- > Le nom de l'alimentation (alimentation AC, alimentation DC, alimentation AC+DC, alimentation AC+AC) ainsi qu'une couleur pour l'état :
  - Vert = alimentation OK.
  - Rouge (cas en double alimentation) = erreur sur une des alimentations.

Cette liste est dynamique et dépend du nombre d'alimentations sur le produit.

5 Ce menu affiche la liste des alarmes qui nécessitent un acquittement de l'utilisateur.

- > Le lien permet de se rendre dans le détails des alarmes (Historique>Alarmes).
- > Le nom de l'alarme, son état (majeure ou mineure), la date et l'heure UTC.

Cette liste est dynamique et dépend des alarmes remontées.

### 4.11.2. Statistiques GNSS

Pour visualiser les statistiques de synchronisation GNSS (GPS ou GLONASS) de Netsilon, suivre les étapes ci-dessous :

- 1) Menu HISTORIQUE > Statistiques GNSS.
- 2) Sélectionner la date à l'aide du menu déroulant :




- 1 L'état de la réception GNSS (GPS ou GLONASS suivant l'antenne connectée) est symbolisé par deux états :
  - > 0 : réception de trame GNSS mais pas de synchronisation (délai d'attente pour vérification si la source est fiable).
  - > 1 : réception de trames GNSS.
- 2 Graphique présentant le nombre de satellites détectés en fonction de l'heure. Trois couleurs indiquent la qualité de réception du signal :
  - > Rouge : 0 à 2 satellites - pas de réception ou qualité de réception faible.
  - > Orange : 2 à 4 satellites - qualité de réception moyenne.
  - > Vert : 4 à 12 et + satellites - qualité de réception bonne.

### 4.11.3. Statistiques NTP

Pour visualiser les statistiques de synchronisation NTP de Netsilon, suivre les étapes ci-dessous :

1) Menu HISTORIQUE > Statistiques NTP.

2) Sélectionner la date à l'aide du menu déroulant :

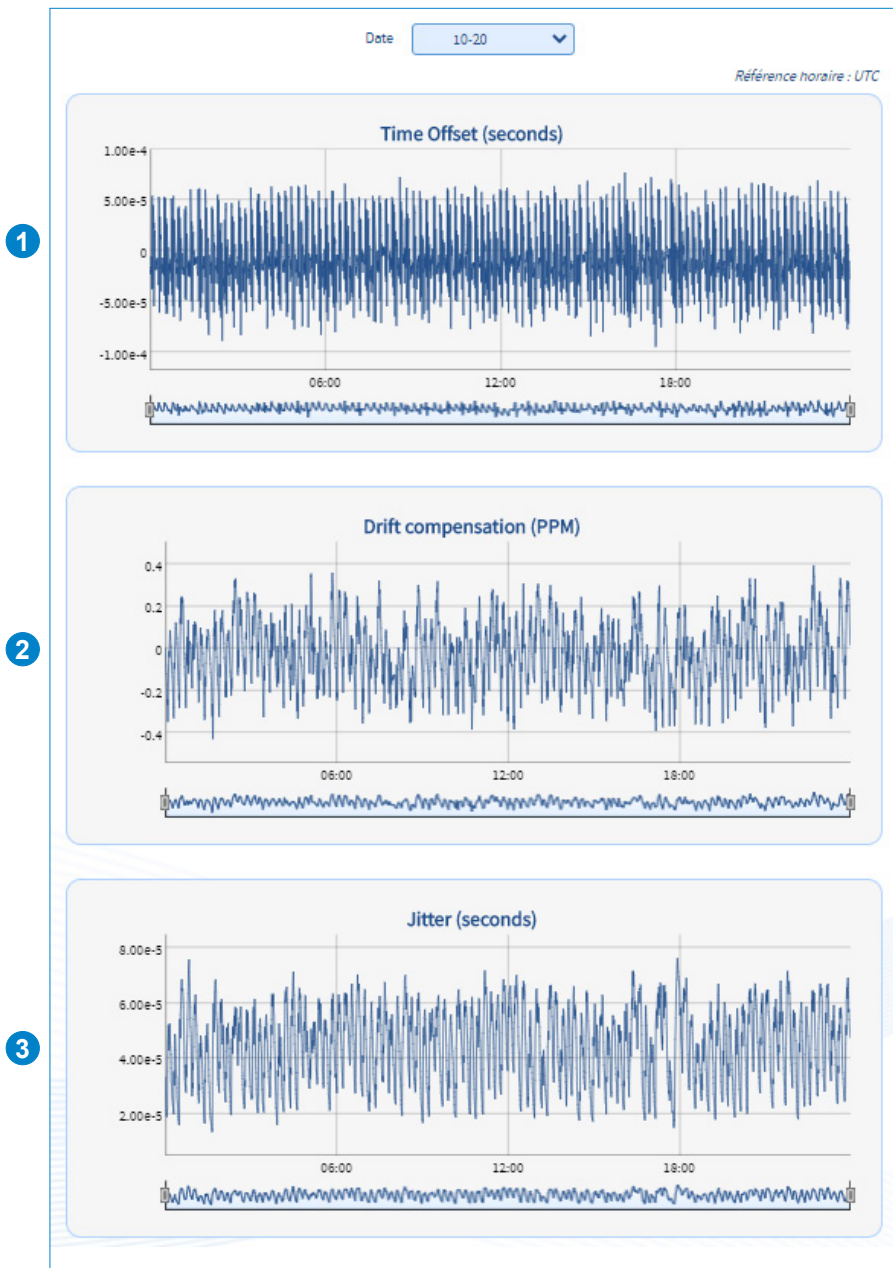

1 Time offset : décalage de temps par rapport à la source de synchronisation de référence.


2 Drift compensation : correction progressive de l'oscillateur de Netsilon par rapport à la source. Il s'agit de se rapprocher de la source de synchronisation de manière progressive (sans effectuer de saut dans le temps).

3 Jitter : décalage de la source autour de la référence.

#### 4.11.4. Statistiques ALS162

Pour visualiser les statistiques ALS162 de Netsilon, suivre l'étape ci-dessous :

1) Menu HISTORIQUE > Statistiques ALS162 :

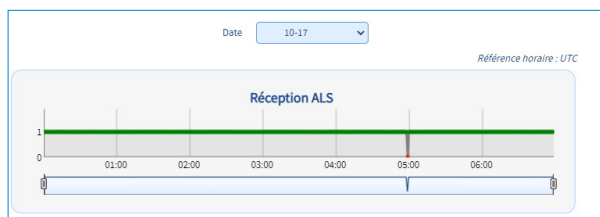

L'état de la réception ALS162 est symbolisé par deux états :

- > 0 : réception d'un signal mais pas de synchronisation.
- > 1 : réception du signal ok.

#### 4.11.5. Journal NTP

Pour visualiser le journal des logs NTP de Netsilon, suivre l'étape ci-dessous :

1) Menu HISTORIQUE > Logs NTP :

| ID   | Date            | Message                                                     |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 2838 | Oct 13 06:25:38 | LOCAL[0] 8033 83 unreachable                                |
| 2837 | Oct 13 06:17:13 | 0.0.0.0 041b 0b leap_event                                  |
| 2836 | Oct 13 06:17:07 | 0.0.0.0 c415 05 clock_sync                                  |
| 2835 | Oct 13 06:17:07 | SHM[0] 903a 8a sys_peer                                     |
| 2834 | Oct 13 06:17:07 | SHM[0] 8024 84 reachable                                    |
| 2833 | Oct 13 06:17:06 | 239.192.54.100 local addr 200.200.200.101 -> 192.168.0.25   |
| 2832 | Oct 13 06:17:06 | 239.192.54.54 local addr 192.168.0.25 -> 200.200.200.101    |
| 2831 | Oct 13 06:17:06 | LOCAL[0] 8024 84 reachable                                  |
| 2830 | Oct 13 06:17:05 | 0.0.0.0 c015 06 restart                                     |
| 2829 | Oct 13 06:17:05 | 0.0.0.0 c012 02 freq_set kernel -0.182 PPM                  |
| 2828 | Oct 13 06:17:05 | 0.0.0.0 c01d 0d kern kernel time sync enabled               |
| 2827 | Oct 13 06:17:05 | 239.192.54.54 8811 81 mobilize assoc 35406                  |
| 2826 | Oct 13 06:17:05 | 239.192.54.100 8811 81 mobilize assoc 35405                 |
| 2825 | Oct 13 06:17:05 | SHM[0] 8011 81 mobilize assoc 35403                         |
| 2824 | Oct 13 06:17:05 | LOCAL[0] 8011 81 mobilize assoc 35403                       |
| 2823 | Oct 13 06:17:05 | Listening on routing socket on fd #30 for interface updates |
| 2822 | Oct 13 06:17:05 | Listen normally on 13 eth3 [fe80::20b:84ff:fe05:2517%7]:123 |
| 2821 | Oct 13 06:17:05 | Listen normally on 12 eth1 [fe80::20b:84ff:fe05:2516%6]:123 |
| 2820 | Oct 13 06:17:05 | Listen normally on 11 eth4 [fe80::20b:84ff:fe05:2518%5]:123 |
| 2819 | Oct 13 06:17:05 | Listen normally on 10 eth2 [fe80::20b:84ff:fe05:2515%4]:123 |
| 2818 | Oct 13 06:17:05 | Listen normally on 9 eth0 [fe80::20b:84ff:fe05:251e%2]:123  |
| 2817 | Oct 13 06:17:05 | Listen normally on 8 lo [::]:123                            |
| 2816 | Oct 13 06:17:05 | Listen normally on 7 eth1 10.17.10.66:123                   |
| 2815 | Oct 13 06:17:05 | Listen normally on 6 eth1 223.255.255.4:123                 |

Ce journal est une remontée d'informations. C'est un journal standard généré par le protocole NTP.



**Il est possible d'effectuer une recherche sur ce journal à l'aide de la barre de recherche.**

#### 4.11.6. Journal Syslog

Pour visualiser le journal Syslog, suivre l'étape ci-dessous :

1) Menu HISTORIQUE > Logs Syslog

| ID | Date            | Message                                                         |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 42 | Dec 15 23:42:00 | tga-netsilon Netsilon: [Event] events.log                       |
| 41 | Dec 14 16:18:25 | tga-netsilon Netsilon: [Event] export configuration             |
| 40 | Dec 14 15:23:07 | tga-netsilon Netsilon: [Alarm] Synchronisation OK ALS           |
| 39 | Dec 11 15:26:36 | tga-netsilon Netsilon: syslog test                              |
| 38 | Dec 11 15:26:14 | tga-netsilon Netsilon: [Alarm] Ethernet Failure slot B output B |
| 37 | Dec 11 15:26:13 | tga-netsilon Netsilon: [Alarm] Ethernet Failure slot B output A |
| 36 | Dec 11 15:23:04 | tga-netsilon Netsilon: syslog test                              |
| 35 | Dec 11 15:23:02 | tga-netsilon Netsilon: syslog test                              |
| 34 | Dec 11 15:16:09 | tga-netsilon Netsilon: syslog test                              |
| 33 | Dec 11 15:16:05 | tga-netsilon Netsilon: syslog test                              |
| 32 | Dec 11 15:15:52 | tga-netsilon Netsilon: [Alarm] Ethernet Failure slot B output B |

+

 Alarms

+

 Authentication

+

 Oscillator

Ce journal est une remontée d'informations pour chaque type de log. C'est un journal standard généré par le protocole Syslog.



**Il est possible d'effectuer une recherche sur ce journal à l'aide de la barre de recherche.**

#### 4.11.7. Historique des alarmes

Pour visualiser l'historique des alarmes et les acquitter, suivre les étapes ci-dessous :

1) Menu HISTORIQUE > Alarmes :

| Type               | Info       | Date (UTC)     | Date ACK      |
|--------------------|------------|----------------|---------------|
| Changement source  | GNSS       | 11/04 15:15:50 | Non acquittée |
| Changement source  | ALS        | 11/04 15:14:49 | Non acquittée |
| Changement source  | GNSS       | 11/04 15:10:36 | Non acquittée |
| Synchronisation OK | NTP Client | 11/04 15:10:06 | Non acquittée |
| Redémarrage        |            | 11/04 15:09:24 | Non acquittée |
| Holdover           |            | 11/04 15:09:04 | Non acquittée |
| Fin Holdover       | GNSS       | 11/04 14:38:28 | Non acquittée |
| Holdover           |            | 11/04 14:38:17 | Non acquittée |
| Changement source  | GNSS       | 11/04 14:04:09 | Non acquittée |
| Changement source  | ALS        | 11/04 14:03:08 | Non acquittée |
| Changement source  | GNSS       | 11/04 13:58:55 | Non acquittée |
| Synchronisation OK | NTP Client | 11/04 13:58:34 | Non acquittée |
| Redémarrage        |            | 11/04 13:57:43 | Non acquittée |
| Synchronisation OK | GNSS       | 10/21 14:02:27 | Non acquittée |
| Changement source  | GNSS       | 10/21 14:02:06 | 11/08         |

> Pour rafraîchir cette liste, cliquer sur .

Acquittement des alarmes : les alarmes peuvent être acquittées de 2 manières

- Individuellement en sélectionnant l'alarme à acquitter puis en cliquant sur .
- Toutes les alarmes à la fois en cliquant sur .

> Puis confirmer en cliquant sur « Oui »

Netsilon

? Voulez-vous acquitter l'alarme ?

Une fois acquittée, le point d'exclamation  disparaît de la ligne de l'alarme concernée :

| Type               | Info       | Date (UTC)     | Date ACK |
|--------------------|------------|----------------|----------|
| Changement source  | GNSS       | 10/21 14:02:06 | 11/08    |
| Synchronisation OK | NTP Client | 10/21 14:01:26 | 11/08    |
| Redémarrage        |            | 10/21 14:00:52 | 11/08    |
| Fin Holdover       | GNSS       | 10/16 08:12:51 | 11/08    |





**L'alarme Reboot est envoyée environ 10 secondes après le reboot pour laisser le temps à l'établissement du réseau.**

## 4.12 Outils du système

### 4.12.1. Mise à jour du firmware

Pour mettre à jour le firmware de Netsilon, suivre les étapes ci-dessous :


- 1) Menu SYSTEME > Outils > Mise à jour et sauvegarde.
- 2) Cliquer sur , la fenêtre suivante apparaît pour choisir le fichier à importer :

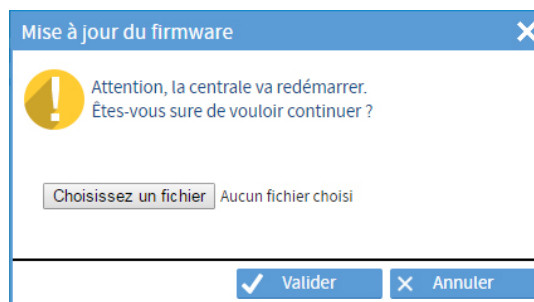


 **La dernière version du firmware est disponible sur [www.bodet-time.com](http://www.bodet-time.com)**


### 4.12.2. Charger et sauvegarder configuration

Pour sauvegarder une configuration, suivre les étapes ci-dessous :

- 1) Menu SYSTEME > Outils > Mise à jour et sauvegarde.
- 2) Cliquer sur , un fichier nommé «export.nets» se télécharge sur le PC.

Pour charger une configuration, suivre les étapes ci-dessous :

- 1) Menu SYSTEME > Outils > Mise à jour et sauvegarde.
- 2) Cliquer sur , la fenêtre suivante apparaît pour choisir le fichier à importer :

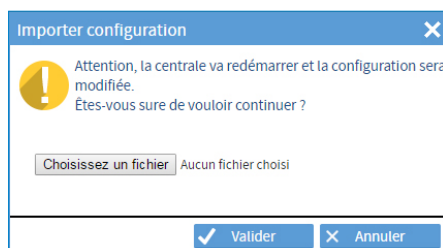

Le fichier à importer doit avoir pour extension «NomFichier.nets»

#### Pourquoi sauvegarder une configuration ?

L'export d'une configuration permet de sauvegarder les différents paramètres définis dans Netsilon.

Lors d'une éventuelle reconfiguration de Netsilon, il suffira simplement d'importer le fichier sauvegardé pour retrouver l'ensemble des paramètres configurés précédemment.

Sauvegarder une configuration permet de gagner un temps précieux lors de la restauration du système.

En ayant sauvegardé au préalable la configuration de Netsilon, il n'est plus nécessaire de le configurer manuellement et suivre les étapes pour obtenir la même configuration.

 **Afin de visualiser les paramètres sauvegardés, se reporter à l'annexe 4 : paramètres sauvegardés.**



### 4.12.3. Version firmware et aide en ligne


Pour visualiser la version du firmware de Netsilon et des cartes options, suivre l'étape ci-dessous :

1) Menu SYSTEME > Général > Versions :

| Versions            |          |                                |
|---------------------|----------|--------------------------------|
| Netsilon 7          |          |                                |
| Carte option slot 1 | Ethernet | Version étiquetée sur la carte |
| Carte option slot 2 | Ethernet | Version étiquetée sur la carte |
| Carte option slot 3 | -----    |                                |
| Carte option slot 4 | -----    |                                |

Pour accéder à la notice du produit, suivre l'étape ci-dessous :

1) Menu SYSTEME > Général > Aide en ligne :

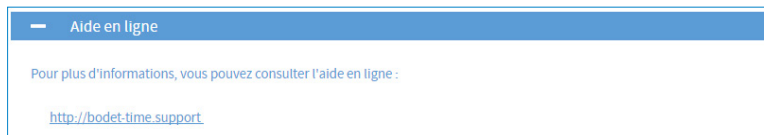

### 4.12.4. Firewall

Netsilon embarque un Firewall dont la configuration change automatiquement en fonction des services validés par le client. Il n'y a donc pas de paramétrage au niveau client.

Seuls les ports correspondants aux services activés sont ouverts.




**Les pings sont autorisés mais limités pour contrer les attaques de type « ICMP flood » (saturation de requêtes). Les connexions SSH sont autorisées (si activées) mais limitées pour contrer les attaques de type « brute force » (test de toutes les combinaisons possibles de mots de passe).**

### 4.12.5. Configuration usine


Pour effectuer un retour en configuration usine de Netsilon, suivre les étapes ci-dessous :

1) Menu SYSTEME > Outils > Mise à jour et sauvegarde.

2) Cliquer sur  , la fenêtre suivante apparaît :



**Toutes les configurations seront perdues dans le cas d'un retour en configuration usine.**

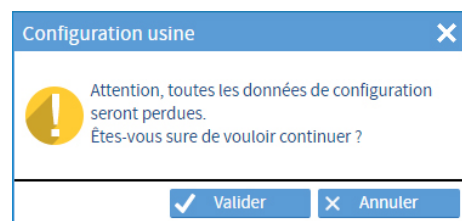


Le lien au serveur web sera rompu car l'adresse IP est perdue : il est nécessaire de re-configurer les paramètres réseaux pour accéder au serveur web (se reporter au chapitre **3. Mise en service** et effectuer les opérations indiquées).


Les configurations par défaut sont réétablies (se reporter au chapitre **3.1 Configuration usine**)

### 4.12.6. Redémarrer ou éteindre Netsilon

Pour redémarrer Netsilon, suivre les étapes ci-dessous :

1) Menu SYSTEME > Outils > Redémarrer.


2) Cliquer sur  , la fenêtre ci-contre apparaît :

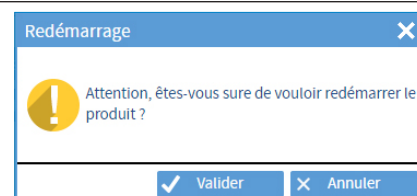

Pour éteindre Netsilon, suivre les étapes ci-dessous :

1) Menu SYSTEME > Outils > Éteindre.

2) Cliquer sur  , la fenêtre ci-contre apparaît :

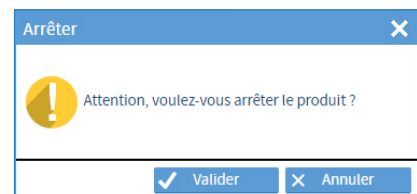

Le produit est éteint mais l'alimentation n'est pas coupée : présence de la LED verte POWER et l'écran LCD reste en mode veille.




#### 4.12.7. Supprimer une carte option

---

Dans le cas où une carte option est supprimée physiquement de Netsilon, il est nécessaire de supprimer cette dernière du serveur web afin de ne pas générer d'alarmes intempestives.

Pour supprimer logiquement une carte option de Netsilon, suivre les étapes ci-dessous :

- 1) Menu SYSTEME > Outils > Cartes options.
- 2) Sélectionner la carte option à supprimer.
- 3) Cliquer sur , la fenêtre suivante apparaît :

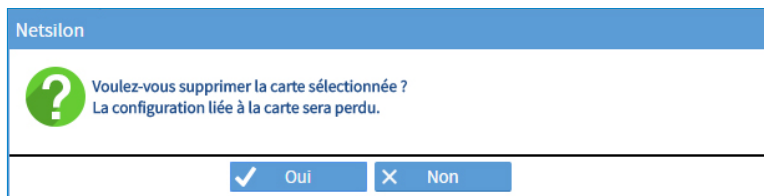

**Dans le cas où cette suppression est effectuée alors que la carte option est toujours présente, celle-ci sera redétectée lorsque l'utilisateur reviendra dans ce menu.**

#### 4.12.8. Exporter les logs et statistiques

---

Pour exporter les logs et les statistiques de Netsilon, suivre les étapes ci-dessous :


- 1) Menu SYSTEME > Outils > Export logs.
- 2) Cliquer sur le log ou le type de statistiques désirés, un dossier ZIP contenant le fichier de logs se télécharge sur le PC.

## 5. CONFIGURATION PAR SSH


- Pour accéder à l'interface de jeu de commandes en ligne SSH, respecter les étapes suivantes (Netsilon, depuis son port Eth0, doit être raccordé au réseau) : :

### 5.1 Authentification par mot de passe

- 1) Télécharger un programme permettant de se connecter à distance à Netsilon (ex.: PuTTY).
- 2) Se munir de l'adresse IP de Netsilon 7.
- 3) Ouvrir le programme (PuTTY).
- 4) Renseigner l'adresse IP.

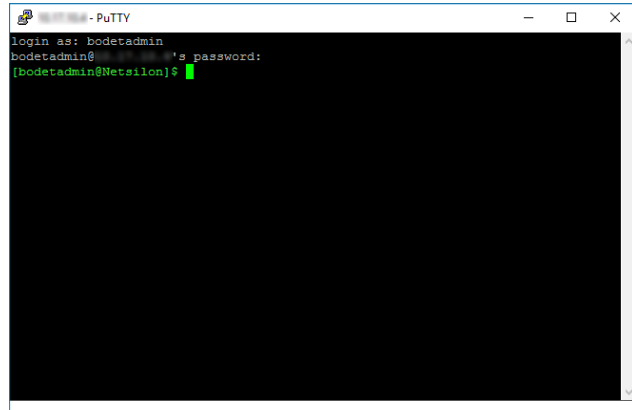



- 5) Renseigner l'identifiant et le mot de passe par défaut pour accéder au jeu de commandes. Pour rappel :
  - Identifiant : bodetadmin
  - Mot de passe : admin49

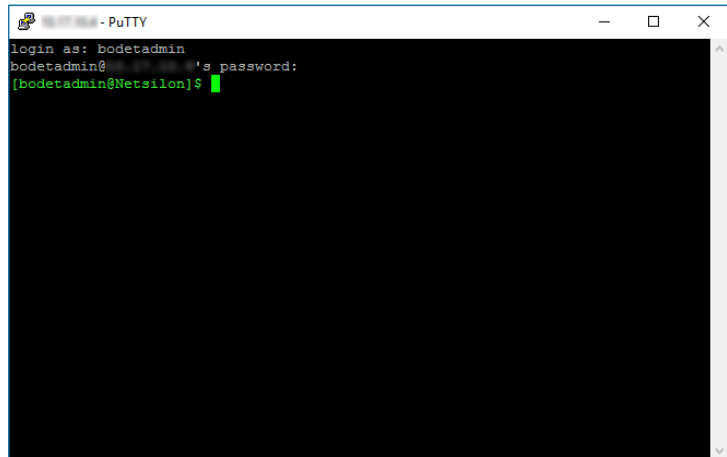

- Pour plus d'informations sur le produit et la liste des commandes en ligne (depuis le port Eth0): SYSTEME > Général > Aide en ligne

 Afin d'accéder à la liste des jeux de commandes, se reporter à l'Annexe 5 : liste des jeux de commandes

- 1) Télécharger un programme permettant de générer des clés privées/publiques (ex. : PuTTY Key Generator).
- 2) Générer une clé privée/public en cliquant sur  :

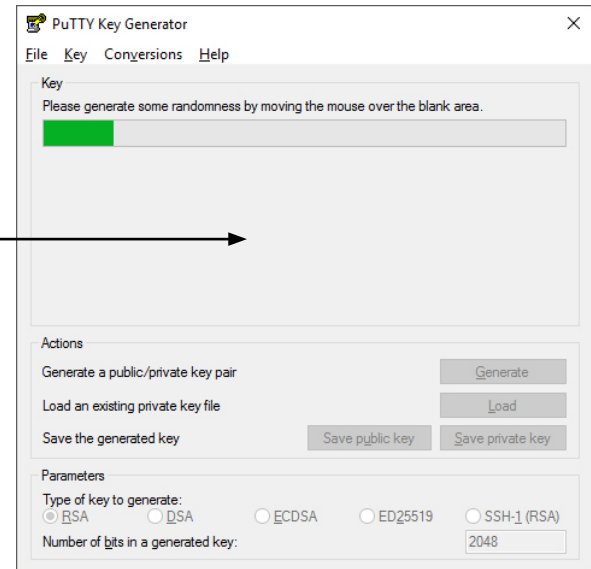



- 3) Enregistrer la clé publique dans un fichier (type .txt) à importer dans le pool Certificats et clés de Netsilon dans l'onglet «public keys» :



**La clé publique doit démarrer par "SSH-" et commencer sur la première ligne du fichier. Le fichier ne doit contenir que la clé publique.**

## Copier la clé du générateur PuTTY dans un fichier

## Importer la clé publique dans Netsilon

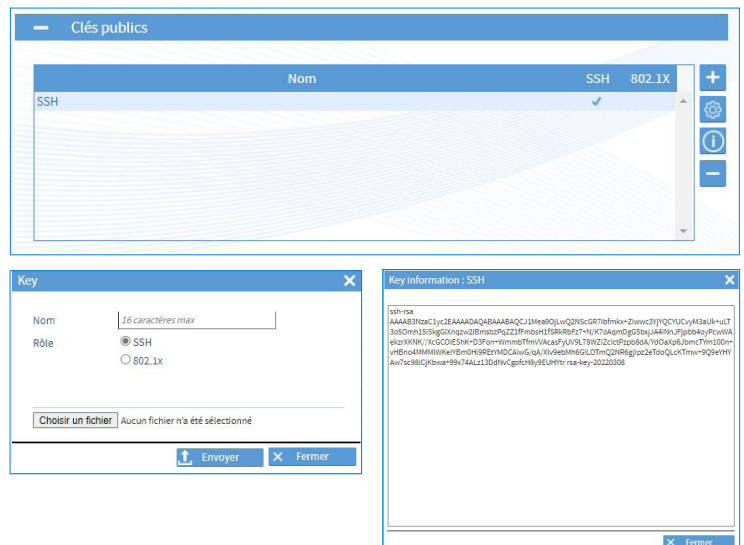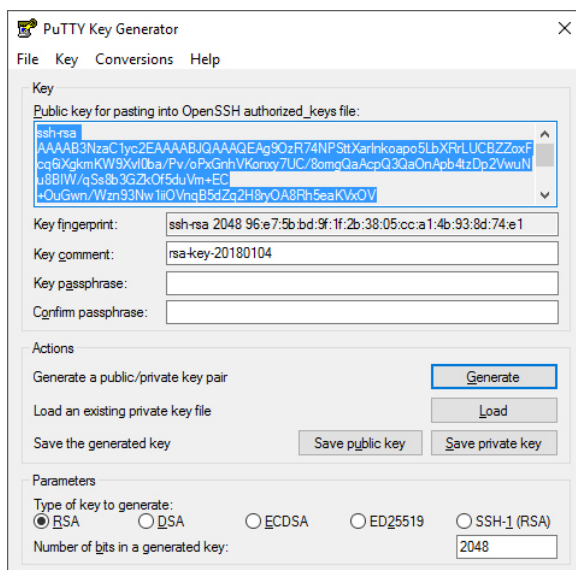


- 4) Sauvegarder la clé privée dans un emplacement de votre PC.


5) Télécharger un programme permettant la connexion (ex.: PuTTY).

6) Ouvrir le programme (PuTTY).


7) Renseigner l'adresse IP de Netsilon :

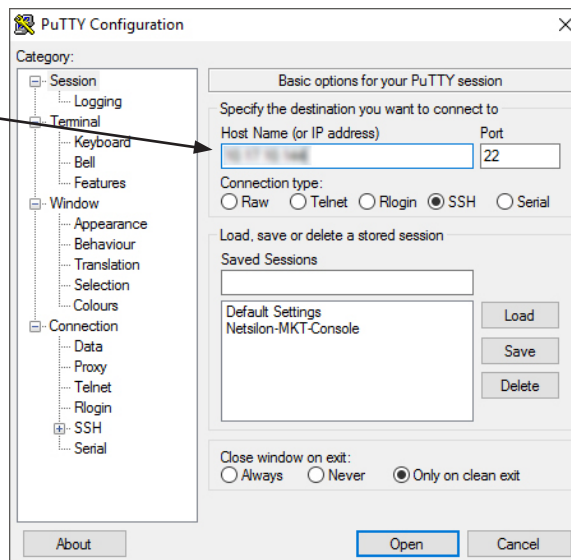


8) Renseigner l'emplacement PC contenant la clé privée correspondante à la clé publique importée dans Netsilon :

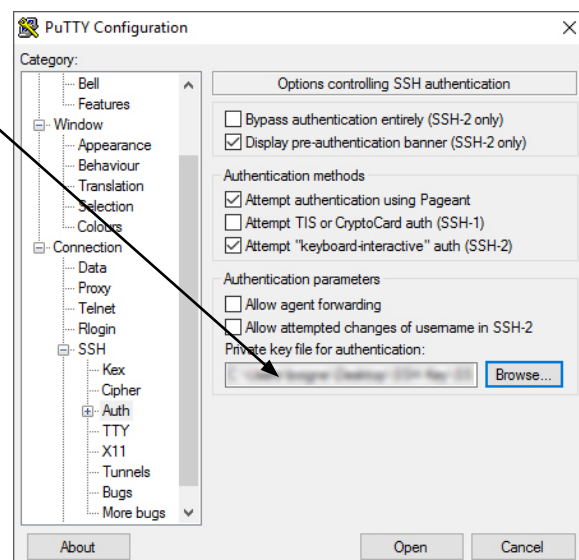

9) Renseigner le «user» :

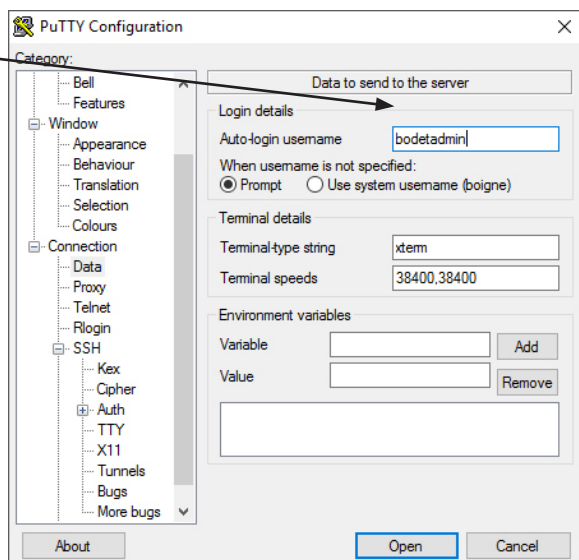

10) Cliquer sur **Open** la fenêtre ci- dessous s'ouvre :

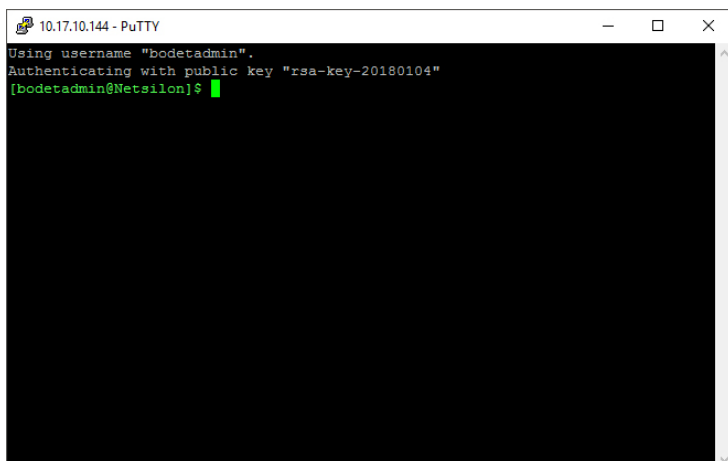


## 6. CONFIGURATION PAR CONSOLE

- > Pour accéder au serveur web de Netsilon, respecter les étapes suivantes (Netsilon, depuis son port série COM, doit être raccordé au PC).




**La liaison physique entre le PC et Netsilon doit être assurée par un câble série mâle/femelle RS232 (DB9) en liaison directe.**


- 1) Télécharger un programme permettant de se connecter à Netsilon (ex.: PuTTY).
- 2) Ouvrir le programme (PuTTY).
- 3) Renseigner le port de communication.

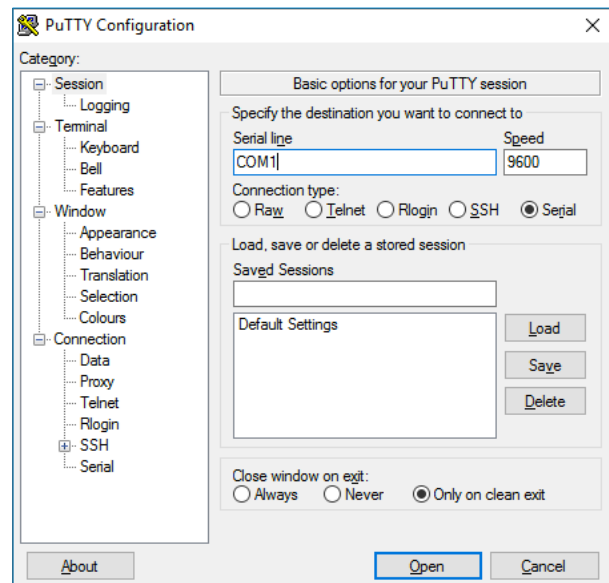

- 4) Cliquer sur «Serial» afin de contrôler les paramètres de la liaison série ASCII RS-232 :
  - 9600 baud, 1 bit de start, 8 bits de donnée, 1 bit de stop, pas de parité et Loggin root interdit.

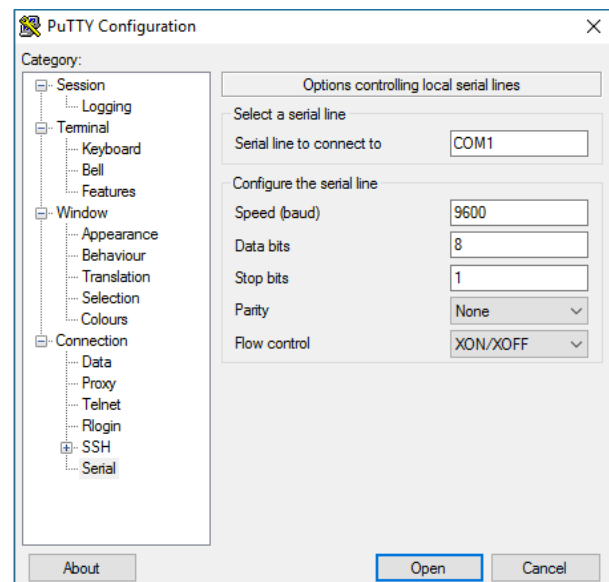

- 5) Renseigner l'identifiant et le mot de passe par défaut pour accéder au jeu de commandes. Pour rappel :
  - > Identifiant : bodedadmin
  - > Mot de passe : admin49

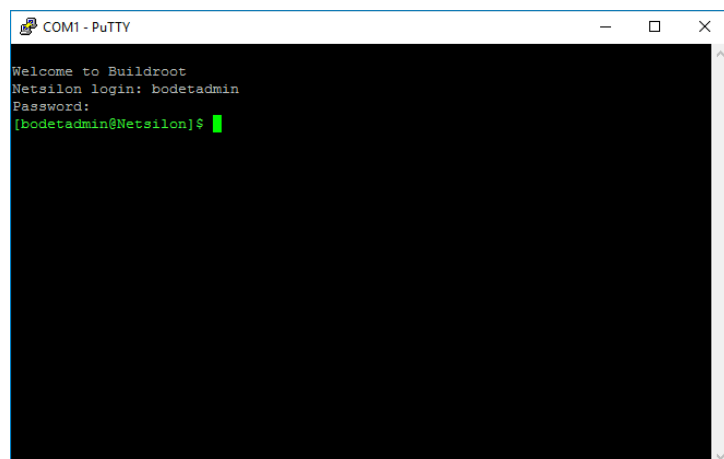

- > Pour plus d'informations sur le produit et la liste des commandes en ligne (depuis le port COM): SYSTEME > Général > Aide en ligne



**Afin d'accéder à la liste des jeux de commandes, se reporter à l'Annexe 5 : liste des jeux de commandes.**

## 7. CONFIGURATION PAR CLAVIER DE COMMANDE

### 7.1 Arborescence du menu général

La configuration des menus à partir du clavier de commande permet un paramétrage basique. Le paramétrage avancé est effectué depuis le serveur web.

 **Sortie automatique d'un menu après 45 secondes d'inactivité sur le clavier de commande.**

```
10:54.32
Mar 19 SEPT 20__
```



```
Système      ok
Réseau       ▾
```



Se reporter au chapitre **7.1.1 Menu Système**



```
Réseau      ok
USB transfert ▾
```



Se reporter au chapitre **7.1.2 Menu Réseau**



```
USB transfert ok
              ▾
```



Se reporter au chapitre **7.1.3 Menu USB transfert**



```
10:54.32
Mar 19 SEPT 20__
```




Retour à l'écran principal

### 7.1.1. Menu Système


Ce menu permet de visualiser les paramètres suivants :

- > adresse MAC du produit,
- > le nom du produit et sa version firmware,
- > la ou les cartes options installées,
- > la langue utilisée pour les menus affichés sur l'écran LCD.

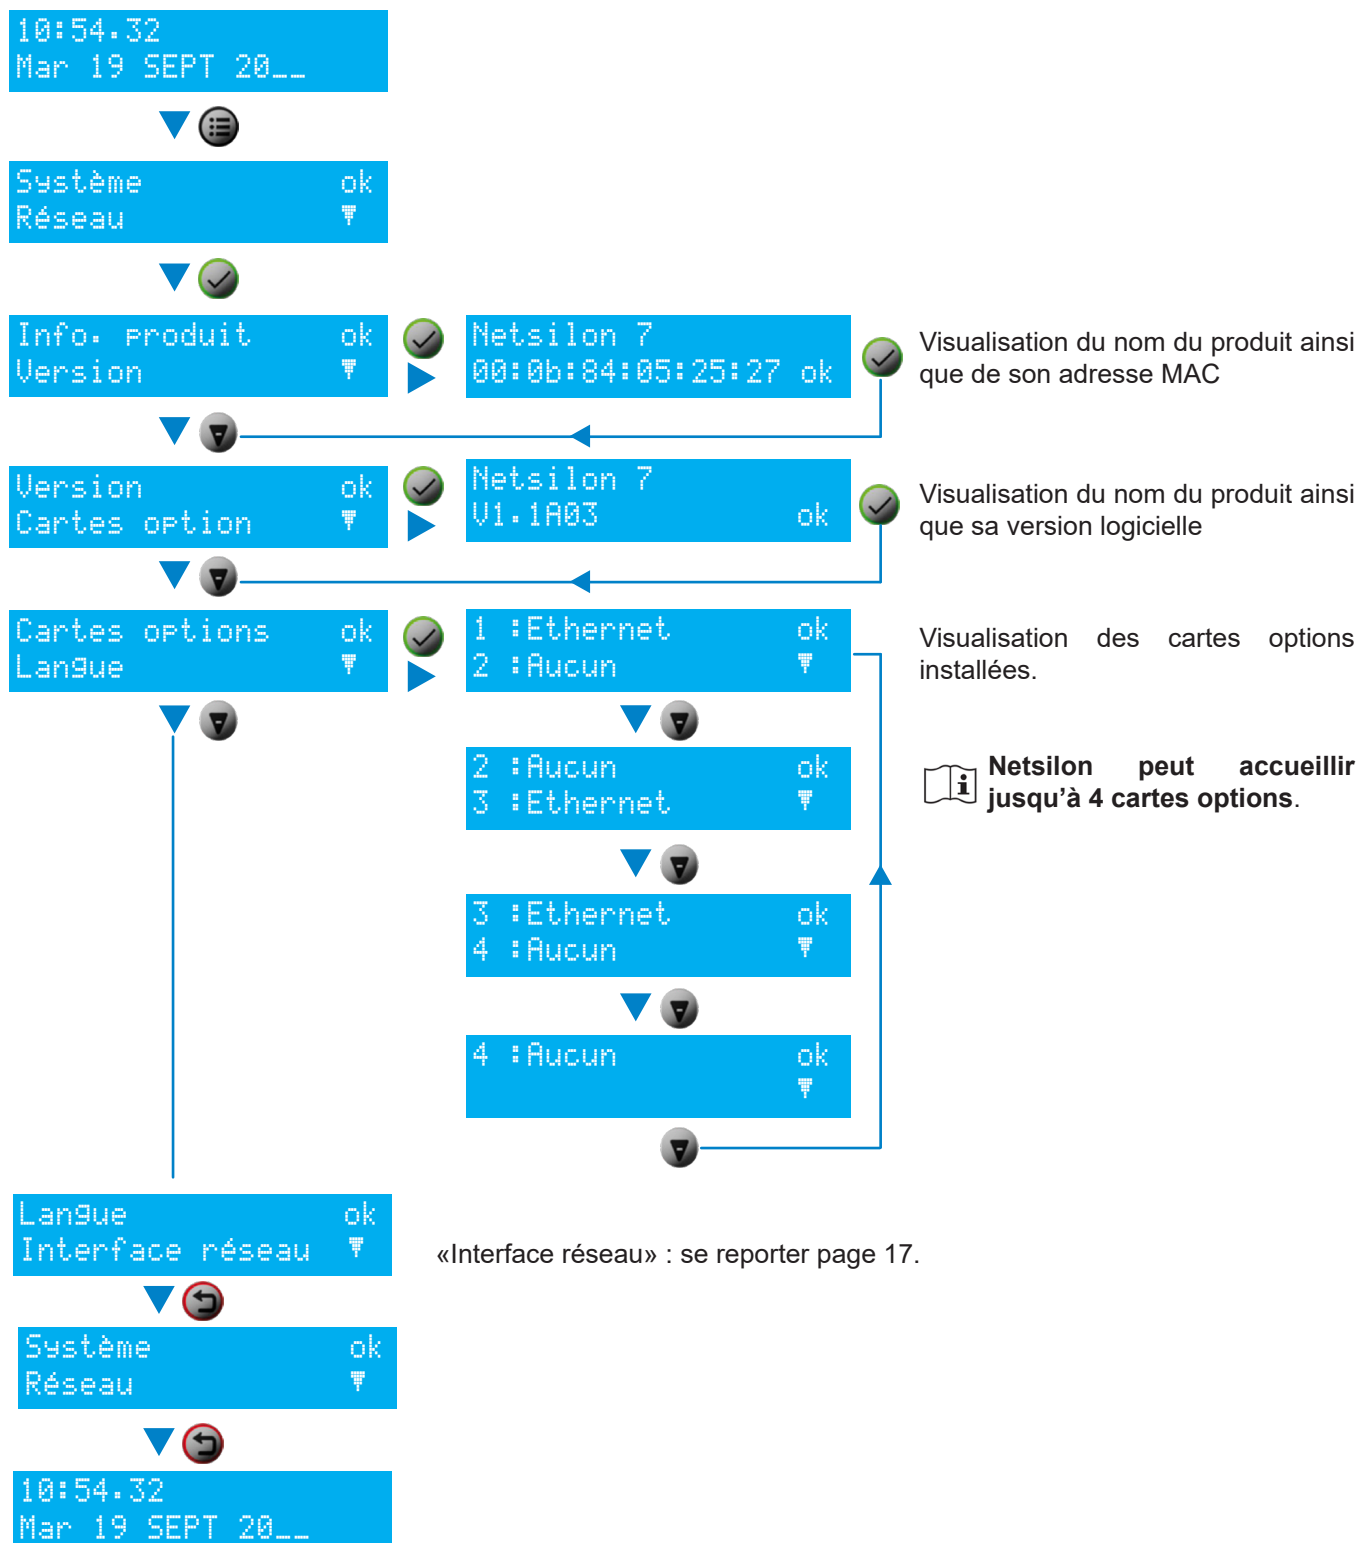

### 7.1.2. Menu Réseau

Ce menu permet de visualiser, définir et configurer les paramètres du port réseau ETH0 uniquement .

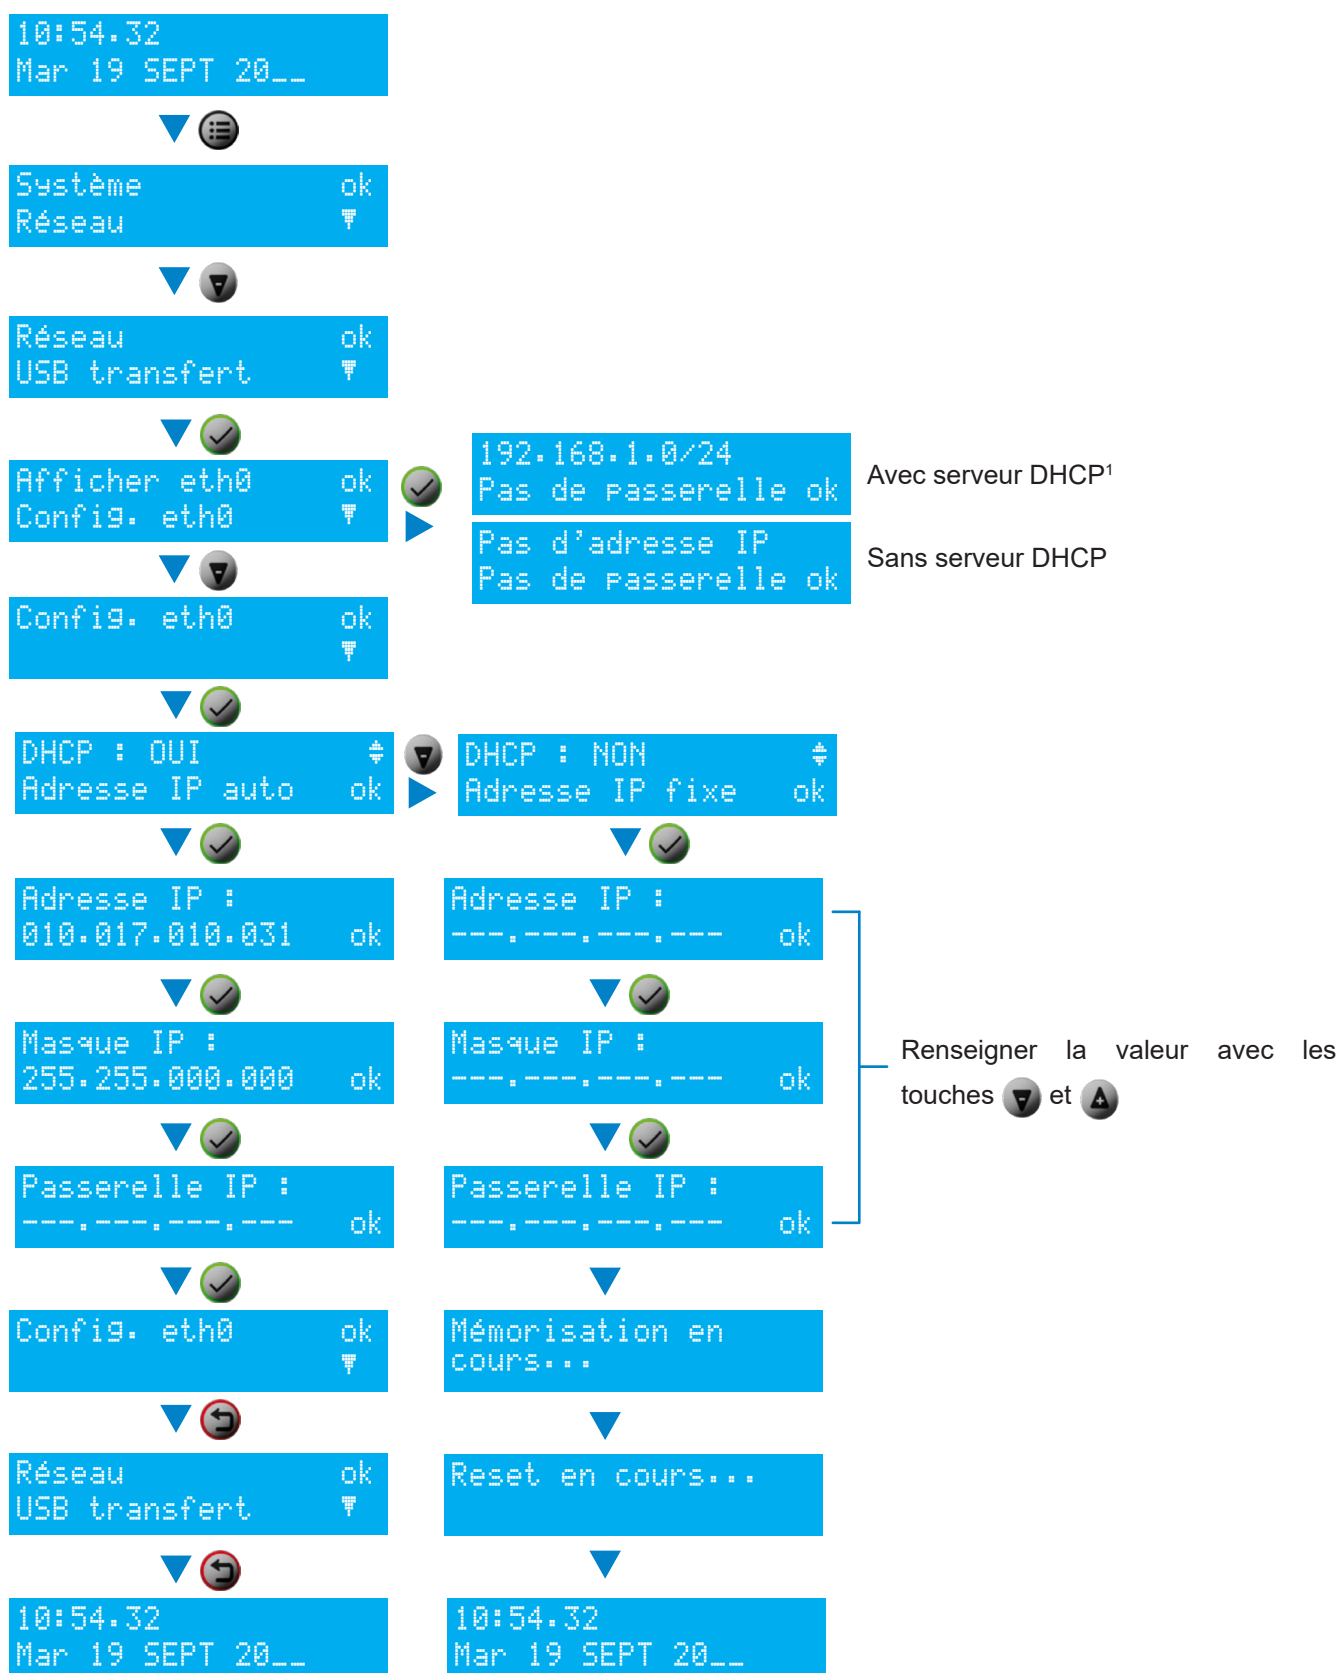


<sup>1</sup> L'adresse IP 192.168.1.0/24 et l'absence de passerelle sont données à titre d'exemple. Rappel : /24 est l'adressage CIDR.



### 7.1.3. Menu USB transfert

Le serveur de temps Netsilon peut charger ou sauvegarder sa programmation par l'intermédiaire d'une clé USB. Avant de créer une nouvelle programmation, il est nécessaire de sauvegarder l'existante sur une clé USB.

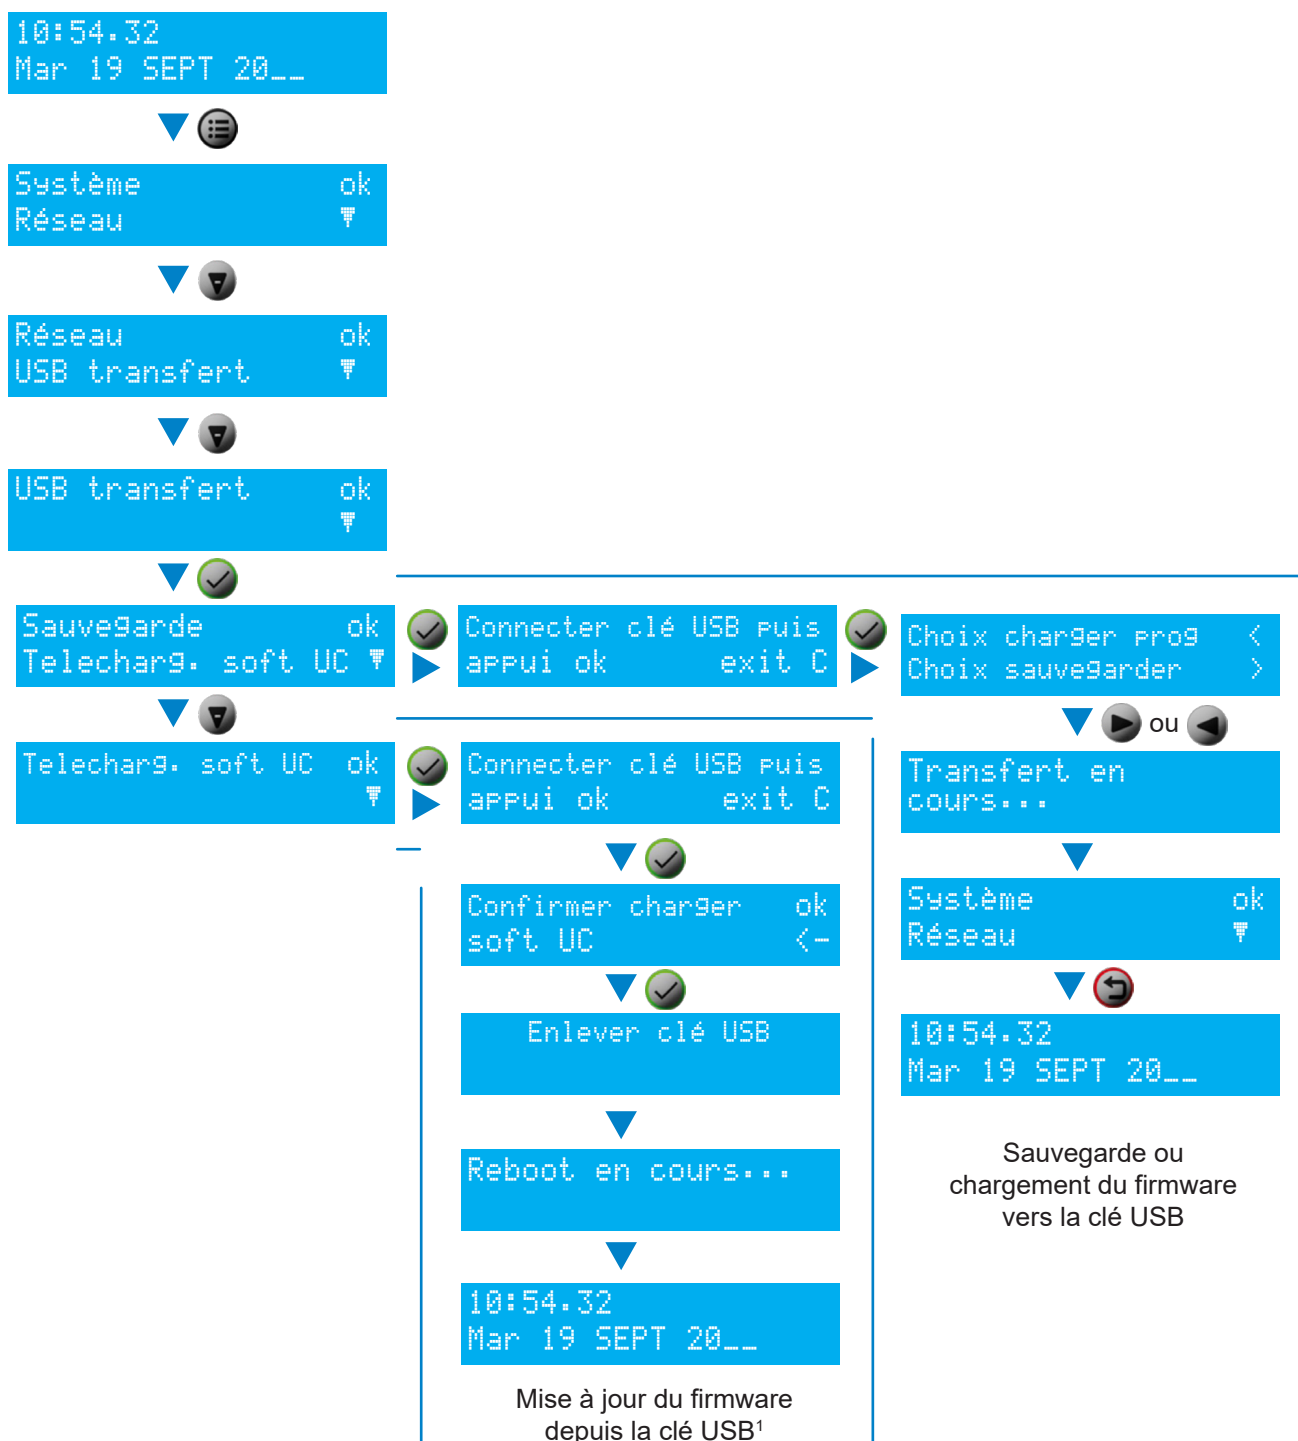

<sup>1</sup> Après le chargement du firmware vers la clé USB, Netsilon redémarre.

## 7.2 Menu technicien



**Ce menu est accessible uniquement avec un code technicien. Ce code journalier est détenu par la société BODET.**

Pour obtenir ce code contacter l'assistance clientèle BODET et munissez-vous de l'adresse MAC<sup>1</sup> de la sortie réseau ETH0.

Dans ce menu, il est possible de :

- > verrouiller ou déverrouiller le clavier de commande,
- > restaurer le compte administrateur par défaut,
- > effectuer une remise en configuration usine,

**ATTENTION** : cette action supprime l'intégralité du paramétrage y compris les comptes utilisateurs créés.

- > éteindre Netsilon.

Pour accéder au menu technicien, appuyer sur  pendant 5 secondes puis renseigner le code technicien.



<sup>1</sup> L'adresse MAC de la sortie réseau ETH0 est indiquée sur une étiquette collée à l'arrière de Netsilon.

## 8. ASSISTANCE

### 8.1 Etat des LEDs sur la façade

Les LEDs peuvent fournir des informations sur l'état Netsilon.

| LED   | Etat et couleur   | Description                                          | Vérifier que...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power | Eteinte           | Pas d'alimentation                                   | 1) Le câble d'alimentation secteur (AC) est connecté sur le connecteur de Netsilon et que l'interrupteur d'alimentation est à ON.<br>2) Les fils d'alimentation continue (DC) sont branchés sur connecteur.                                                                                                                                                                                                |
|       | Verte fixe        | Alimentation OK                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | Rouge             | Défaut sur l'alimentation                            | 1) Dans les versions double alimentations (AC+DC, AC+AC), les deux alimentations sont correctement câblées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sync. | Eteinte           | Pas de synchronisation en entrée                     | 1) L'entrée de synchronisation prioritaire est disponible (ex.: si source synchronisation GLONASS, vérifier que Netsilon est connectée à cette antenne).                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | Verte fixe        | Synchronisation OK                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | Rouge             | Synchronisation perdue<br>Fonctionnement holdover    | 1) L'entrée de synchronisation prioritaire est disponible (ex.: si source synchronisation GLONASS, vérifier que Netsilon est connectée à cette antenne).<br>2) L'installation de l'antenne GLONASS est opérationnelle (le cas échéant).                                                                                                                                                                    |
|       | Rouge clignotante | Synchronisation perdue<br>Holdover dépassé / freerun | <b>Remarque :</b> Si Netsilon vient d'être redémarré, aucun dépannage n'est nécessaire. Attendre quelques minutes pour que la synchronisation soit détectée.<br>1) L'entrée de synchronisation prioritaire est disponible (ex.: si source synchronisation GPS, vérifier que Netsilon est connectée à cette antenne).<br>2) L'installation de l'antenne GPS est opérationnelle (le cas échéant).            |
| Alarm | Eteinte           | Pas d'alarme                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | Rouge clignotante | Alarme critique                                      | <b>Remarque :</b> Si Netsilon vient d'être redémarré, aucun dépannage n'est nécessaire. Attendre quelques minutes pour que la synchronisation soit détectée.<br>1) Lorsque la synchronisation est perdue et que le Holdover est expiré, vérifier que l'entrée de synchronisation prioritaire est disponible (ex.: si source synchronisation GLONASS, vérifier que Netsilon est connectée à cette antenne). |

## 8.2 Impossibilité d'ouvrir le navigateur web

### > Avec serveur DHCP

Vérifier que le serveur DHCP délivre l'adresse IP : affichage de l'adresse IP sur l'écran LCD de Netsilon (se reporter au chapitre **3.4 Configuration avec serveur DHCP**)

### > Sans serveur DHCP : adresse IP fixe


Vérifier que les paramètres réseaux sont corrects : adresse IP disponible, masque de sous réseau, passerelle...(se reporter au chapitre **3.5 Configuration sans serveur DHCP**)

### > HTTP/HTTPS

Dans le cas d'utilisation du DNS :

HTTP : en saisissant le nom de domaine, la page d'accueil s'ouvre.

HTTPS : en saisissant le nom de domaine, la page d'accueil s'ouvre. En revanche, la connexion n'est pas sécurisée et identifiée avec la présence ci-dessous :

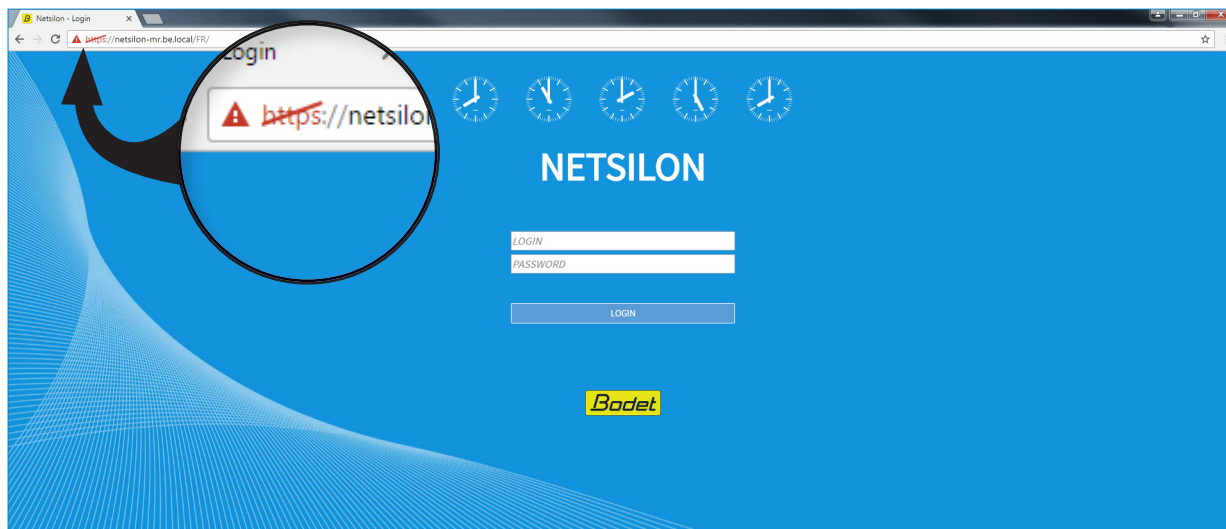

Il est possible de forcer la connexion : se reporter au chapitre > **HTTPS**

### > Activer les cookies


L'activation des cookies est obligatoire pour accéder au serveur web de Netsilon.

## 8.3 Clavier de commande inactif

Le clavier de commande sur la façade de Netsilon peut être verrouillé afin d'empêcher toute mauvaise manipulation d'une tierce personne.

Une fois verrouillé, le fonctionnement du clavier est désactivé jusqu'à ce qu'il soit déverrouillé en utilisant l'une des deux méthodes suivantes:

- > Depuis le menu technicien : se reporter au chapitre **7.2 Menu technicien**
- > Depuis le serveur web : Menu Système > Général > Face avant :

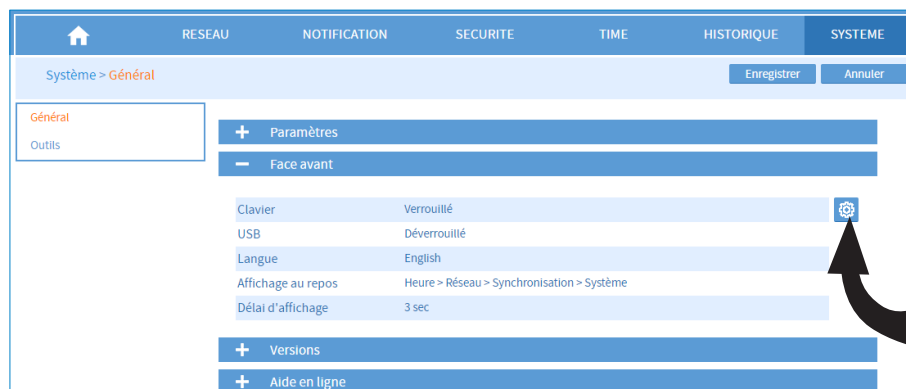

## 8.4 Synchronisation des informations

Afin de paramétrer Netsilon depuis le serveur web, plusieurs paramètres doivent être respectés :

- > Le PC doit être sur le même réseau que Netsilon. S'assurer qu'un navigateur web est installé sur le PC (Google Chrome®, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ou Internet Explorer®). Si le PC ne peut pas accéder au serveur web, un problème réseau existe. Vérifier la configuration au réseau.
- > Le niveau de synchronisation de la source NTP doit être inférieur à Stratum 15. Dans le cas contraire Netsilon doit être synchronisé à une source de référence plus précise ou fonctionner en mode holdover. Vérifier le niveau de synchronisation NTP.


Si le problème persiste, contacter le support technique BODET.

## 8.5 Chargement USB

Si la clé USB n'est pas détectée sur le port USB, vérifier que :

- > Le port USB n'est pas verrouillé.

Depuis le serveur web : Menu Système > Général > Face avant :

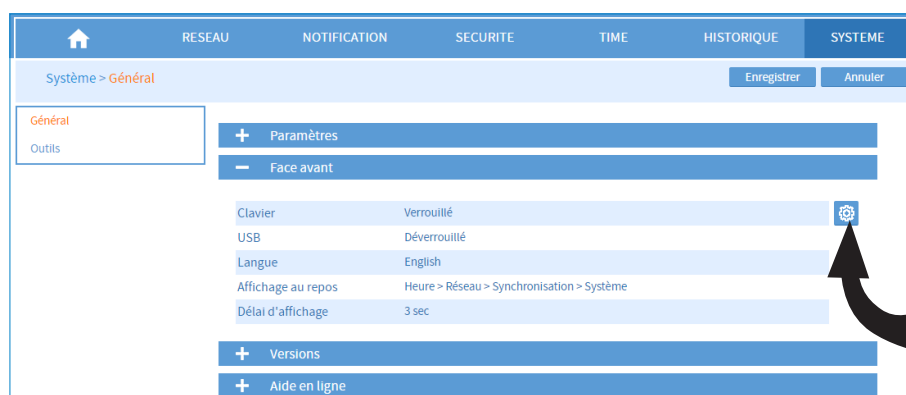

- > Le format (système de fichiers) de la clé USB est FAT16/FAT32 ou NTFS.

## 8.6 Support technique BODET

Pour demander une assistance technique pour cet équipement :

- 1) Aller à la page «Support» du site internet [www.bodet-time.com](http://www.bodet-time.com) :  
Cliquer sur le lien : <http://www.bodet-time.com/assistance-clientele.html>

- 2) Renseigner la page de contact.

L'assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

Pour accélérer le diagnostic de votre Netsilon, effectuer une sauvegarde du système et noter l'adresse MAC de Netsilon.


## 9. ANNEXES

### 9.1 Annexe 1 : synchronisation

#### 9.1.1. Source primaire / source secondaire


##### Scénario 1 : perte de la synchronisation des sources primaire puis secondaire

- > Freerun<sup>1</sup> au démarrage du produit
- > Synchronisation sur la source primaire (ex.: GLONASS)
- > Perte de la synchronisation de la source primaire
- > Holdover<sup>2</sup>
- > Synchronisation sur la source secondaire (ex. NTP)
- > Perte de la synchronisation de la source secondaire
- > Holdover
- > Pas de synchronisation détectée
- > Freerun

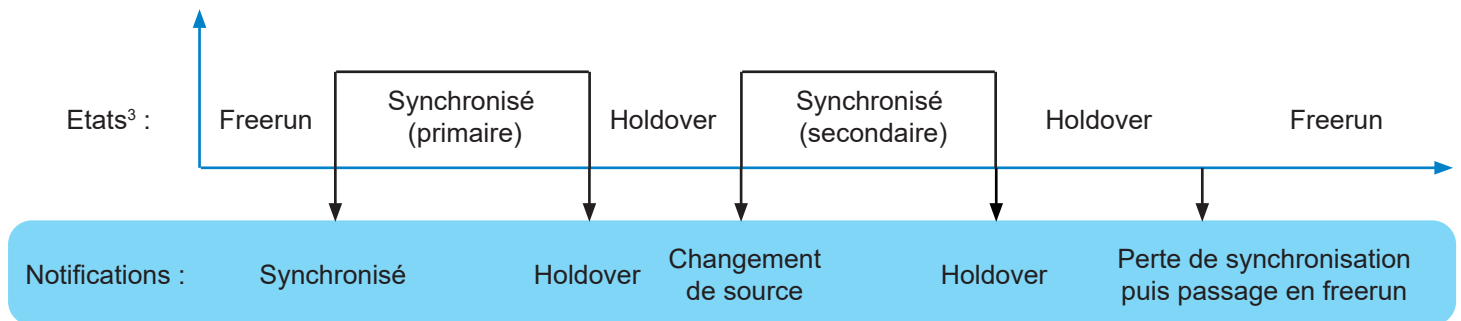

##### Scénario 2 : resynchronisation sur la source primaire après perte momentanée de la source primaire

- > Freerun au démarrage du produit
- > Synchronisation sur la source primaire (ex.: GLONASS)
- > Perte de la synchronisation de la source primaire
- > Holdover
- > Re-synchronisation sur la source primaire

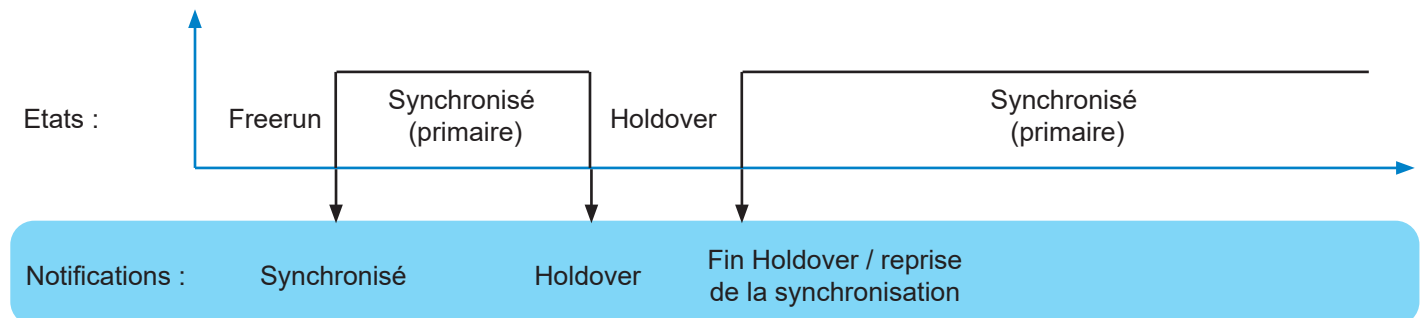


<sup>1</sup> il s'agit d'un état où Netsilon peut distribuer un signal horaire sans aucune garantie concernant sa précision. La précision de la base de temps n'est plus garantie.

<sup>2</sup> rappel : la durée en mode holdover est paramétrable dans le serveur web.

<sup>3</sup> ces états sont affichés sur l'écran LCD de Netsilon.


### Scénario 3 : rétablissement de la source primaire

- > Freerun au démarrage du produit
- > Synchronisation sur la source primaire (ex.: GPS)
- > Perte de la synchronisation de la source primaire
- > Holdover
- > Synchronisation sur la source secondaire (ex. NTP)
- > Passage sur la source de synchronisation primaire.

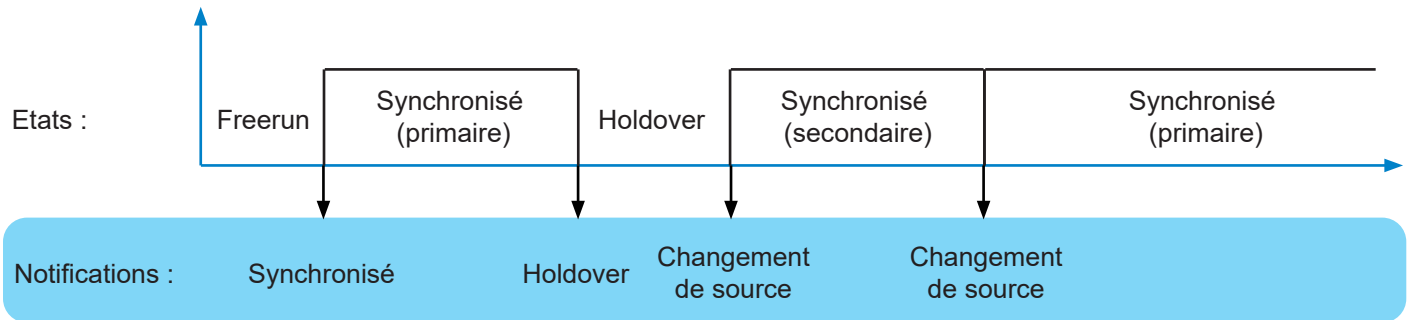


### Scénario 4 : synchronisation sur la source secondaire sans présence d'une source primaire

- > Freerun au démarrage du produit
- > Temporisation<sup>1</sup> pour la synchronisation sur la source primaire (ex.: GLONASS)
- > Synchronisation sur la source secondaire (ex. NTP)

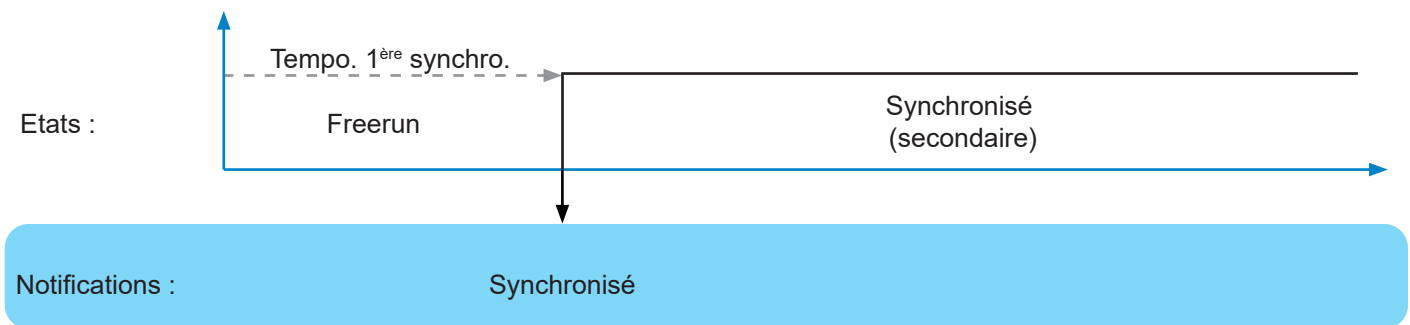

### Scénario 5 : aucune source de synchronisation

- > Freerun au démarrage du produit
- > Temporisation pour la synchronisation sur la source primaire (ex.: GPS)
- > Temporisation pour la synchronisation sur la source secondaire (ex. NTP)
- > Pas de synchronisation : passage en freerun

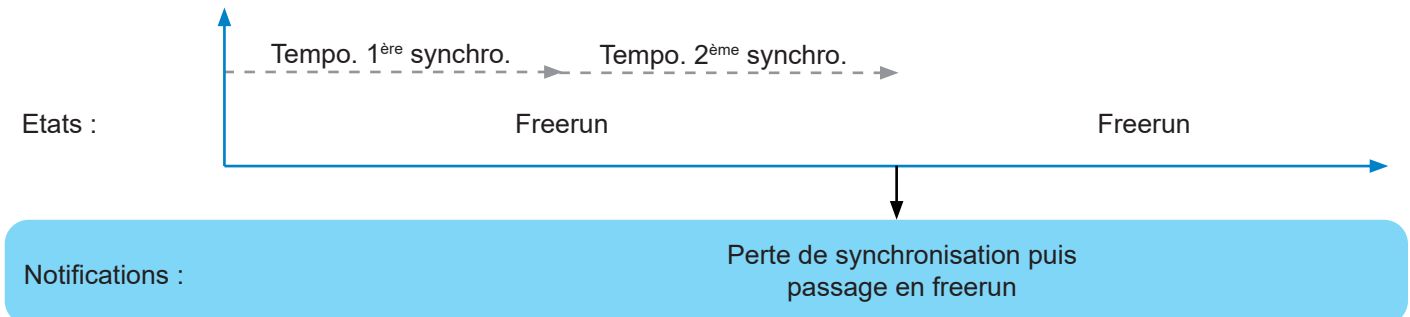

<sup>1</sup> La durée de la temporisation dépend de la source de synchronisation :


- > GPS / GLONASS Bodet : 5 minutes
- > NTP : 15 minutes
- > ALS : 10 minutes (passage en holdover après 5 mauvaises trames consécutives - l'état de la source ALS 162 devient non disponible)

### 9.1.2. Sélection automatique

Le choix de la source de synchronisation est automatique en fonction de leur qualité de réception.  
Pas de holdover entre le changement de sources de synchronisation.


#### Scénario 1 : perte de la synchronisation des sources primaire puis secondaire

- > Freerun au démarrage du produit
- > Synchronisation sur la source primaire (ex.: GPS)
- > Synchronisation sur la source secondaire (ex. NTP)
- > Perte de la synchronisation de la source secondaire
- > Holdover
- > Pas de synchronisation : passage en freerun

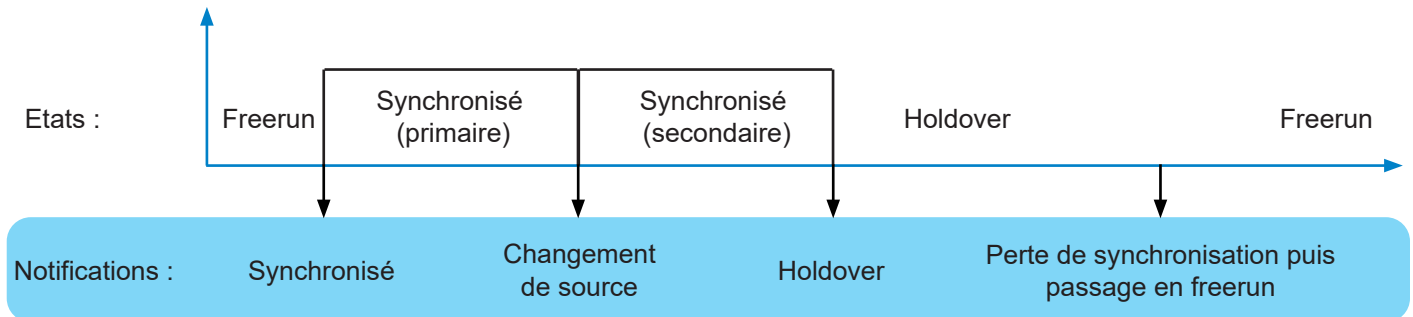

#### Scénario 2 : aucune source de synchronisation

- > Freerun au démarrage du produit
- > Temporisation pour les deux source de synchronisation (ex.: GLONASS + NTP)
- > Pas de synchronisation : passage en freerun

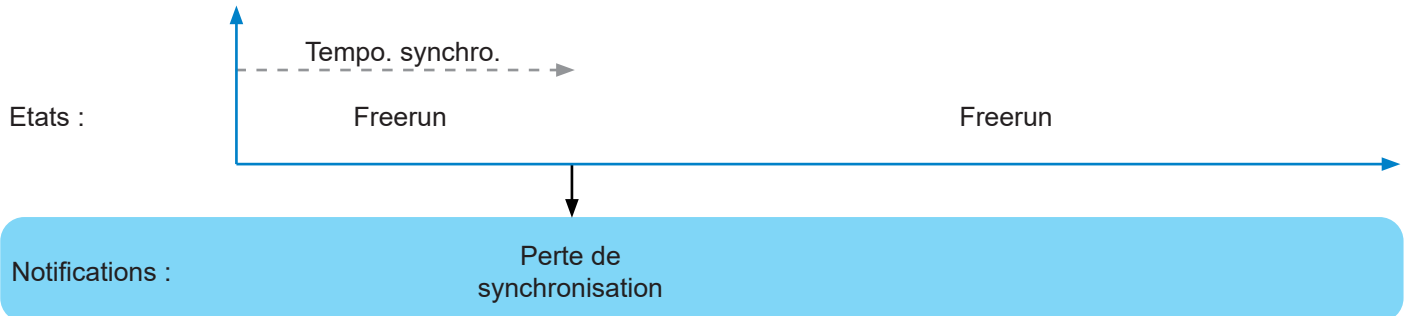



## 9.2 Annexe 2 : fonctionnalités

Le tableau suivant résume la disponibilité des fonctions :

| Fonctions    | Description                                                                                                                                 | Serveur web | SSH                      | Console                            | Clavier de commande                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Réseau       |                                                                                                                                             |             |                          |                                    |                                                   |
|              | Interfaces : configurer l'interface ETH0                                                                                                    | ✓           | ✓                        | ✓                                  | ✓                                                 |
|              | Interfaces : configurer les autres interfaces réseaux                                                                                       | ✓           | ✓                        | ✓                                  | -                                                 |
|              | Routes : configurer des routes statiques IPv4 / IPv6                                                                                        | ✓           | -                        | -                                  | -                                                 |
|              | Services : activer les services                                                                                                             | ✓           | ✓                        | ✓                                  | -                                                 |
| Notification |                                                                                                                                             |             |                          |                                    |                                                   |
|              | Alarmes : configurer les alarmes et les seuils d'alarmes (réception des satellites et expiration des certificats)                           | ✓           | -                        | -                                  | -                                                 |
|              | SNMP Trap : activer et configurer le SNMP Trap                                                                                              | ✓           | -                        | -                                  | -                                                 |
|              | SMTP : activer et configurer le SMTP                                                                                                        | ✓           | -                        | -                                  | -                                                 |
|              | Syslog : activer et configurer le journal Syslog                                                                                            | ✓           | -                        | -                                  | -                                                 |
| Sécurité     |                                                                                                                                             |             |                          |                                    |                                                   |
|              | Gestion utilisateurs :<br>ajouter/modifier/supprimer un compte, changer un mot de passe et restaurer le compte administrateur par défaut    | ✓           | -                        | -                                  | ✓<br>(restauration du compte admin. uniquement)   |
|              | Gestion utilisateurs : activer les services LDAP / RADIUS                                                                                   | ✓           | -                        | -                                  | -                                                 |
|              | Agent SNMP : activer et configurer l'agent SNMP<br>gestion de la supervision (SNMP V1/V2c - V3)                                             | ✓           | -                        | -                                  | -                                                 |
|              | SSH : activation et gestion des clés pour authentification                                                                                  | ✓           | -                        | -                                  | -                                                 |
|              | HTTPS : activer les services HTTP/HTTPS                                                                                                     | ✓           | -                        | -                                  | -                                                 |
|              | HTTPS : choix du certificat (HTTPS)                                                                                                         | ✓           | -                        | -                                  | -                                                 |
|              | Certificats et clés : importer et paramétrer des certificats (CA, signés) et des clés                                                       | ✓           | -                        | -                                  | -                                                 |
| Time         |                                                                                                                                             |             |                          |                                    |                                                   |
|              | Synchronisation : activer et paramétrer les sources                                                                                         | ✓           | -                        | -                                  | -                                                 |
|              | Synchronisation : gérer les priorités                                                                                                       | ✓           | -                        | -                                  | -                                                 |
|              | Synchronisation : définir les comportements (holdover, stratum,...)                                                                         | ✓           | -                        | -                                  | -                                                 |
|              | NTP : activer et configurer le protocole NTP                                                                                                | ✓           | -                        | -                                  | -                                                 |
|              | Sorties : paramétrer les sorties (cartes options)                                                                                           | ✓           | -                        | -                                  | -                                                 |
|              | Base de temps : configurer l'heure du système                                                                                               | ✓           | -                        | -                                  | -                                                 |
|              | Base de temps : définir les zones horaires                                                                                                  | ✓           | -                        | -                                  | -                                                 |
|              | Base de temps : programmer un Leap Second manuel                                                                                            | ✓           | -                        | -                                  | -                                                 |
| Historique   |                                                                                                                                             |             |                          |                                    |                                                   |
|              | Statistiques GNSS                                                                                                                           | ✓           | -                        | -                                  | -                                                 |
|              | Statistiques NTP                                                                                                                            | ✓           | -                        | -                                  | -                                                 |
|              | Statistiques ALS                                                                                                                            | ✓           | -                        | -                                  | -                                                 |
|              | Logs NTP                                                                                                                                    | ✓           | -                        | -                                  | -                                                 |
|              | Logs Syslog                                                                                                                                 | ✓           | -                        | -                                  | -                                                 |
|              | Alarmes : acquitter et consulter l'historique des alarmes                                                                                   | ✓           | -                        | -                                  | -                                                 |
| Système      |                                                                                                                                             |             |                          |                                    |                                                   |
|              | Général>Paramètres :<br>modifier le nom du produit, la langue et la durée avant déconnection automatique de la session.                     | ✓           | ✓<br>(langue uniquement) | ✓<br>(langue uniquement)           | -                                                 |
|              | Général>face avant :<br>verrouiller le clavier et le port USB, modifier la langue et les paramètres d'affichage de l'écran LCD de Netsilon. | ✓           | -                        | -                                  | ✓<br>(sauf paramètres d'affichage de l'écran LCD) |
|              | Général>Versions : consulter la version firmware de Netsilon et les cartes options installées                                               | ✓           | ✓                        | ✓                                  | ✓                                                 |
|              | Général>Consulter cette notice                                                                                                              | ✓           | -                        | -                                  | -                                                 |
|              | Outils>Mise à jour et sauvegarde :<br>sauvegarder ou charger la configuration, passer en configuration usine et mettre à jour le firmware   | ✓           | -                        | ✓ (configuration usine uniquement) | ✓                                                 |
|              | Outils>Redémarrer : redémarrer ou éteindre Netsilon                                                                                         | ✓           | ✓                        | ✓                                  | -                                                 |
|              | Outils>Cartes options : supprimer une carte option.<br><b>ATTENTION : l'action est irréversible sans une action mécanique.</b>              | ✓           | -                        | -                                  | -                                                 |
|              | Outils>Export logs : exporter les logs                                                                                                      | ✓           | -                        | -                                  | -                                                 |

## 9.3 Annexe 3 : droits en fonction du profil : administrateur & utilisateur

Le tableau suivant résume la disponibilité des fonctions :

| Fonctions    | Description                                                                                                                              | Admin.           | User                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Réseau       |                                                                                                                                          |                  |                                                             |
|              | Interfaces : configurer l'interface ETH0                                                                                                 | L/E <sup>1</sup> | L                                                           |
|              | Interfaces : configurer les autres interfaces réseaux                                                                                    | L/E              | L                                                           |
|              | Routes : configurer des routes statiques IPv4 / IPv6                                                                                     | L/E              | L                                                           |
|              | Services : activer les services                                                                                                          | L/E              | L/E                                                         |
| Notification |                                                                                                                                          |                  |                                                             |
|              | Alarmes : configurer les alarmes et les seuils d'alarmes (réception des satellites et expiration des certificats)                        | L/E              | L/E                                                         |
|              | SNMP Trap : activer et configurer le SNMP Trap                                                                                           | L/E              | L/E                                                         |
|              | SMTP : activer et configurer le SMTP                                                                                                     | L/E              | L/E                                                         |
|              | Syslog : activer et configurer le journal Syslog                                                                                         | L/E              | L/E                                                         |
| Sécurité     |                                                                                                                                          |                  |                                                             |
|              | Gestion utilisateurs : ajouter/modifier/supprimer un compte, changer un mot de passe et restaurer le compte administrateur par défaut    | L/E              | L                                                           |
|              | Gestion utilisateurs : activer les services LDAP / RADIUS                                                                                | L/E              | L                                                           |
|              | Agent SNMP : activer et configurer l'agent SNMP                                                                                          | L/E              | L/E                                                         |
|              | SSH : activation et gestion des clés pour authentification                                                                               | L/E              | L                                                           |
|              | HTTPS : activer les services HTTP/HTTPS                                                                                                  | L/E              | L                                                           |
|              | HTTPS : choix du certificat (HTTPS)                                                                                                      | L/E              | L                                                           |
|              | Certificats et clés : importer et paramétrer des certificats (CA, signés) et des clés                                                    | L/E              | L                                                           |
| Time         |                                                                                                                                          |                  |                                                             |
|              | Synchronisation : activer et paramétrer les sources                                                                                      | L/E              | L/E                                                         |
|              | Synchronisation : gérer les priorités                                                                                                    | L/E              | L/E                                                         |
|              | Synchronisation : définir les comportements (holdover, stratum,...)                                                                      | L/E              | L/E                                                         |
|              | NTP : activer et configurer le protocole NTP                                                                                             | L/E              | L/E                                                         |
|              | Sorties : paramétrer les sorties (cartes options)                                                                                        | L/E              | L/E                                                         |
|              | Base de temps : configurer l'heure du système                                                                                            | L/E              | L/E                                                         |
|              | Base de temps : définir les zones horaires                                                                                               | L/E              | L/E                                                         |
|              | Base de temps : programmer un Leap Second manuel                                                                                         | L/E              | L/E                                                         |
| Historique   |                                                                                                                                          |                  |                                                             |
|              | Statistiques GNSS                                                                                                                        | L                | L                                                           |
|              | Statistiques NTP                                                                                                                         | L                | L                                                           |
|              | Statistiques ALS                                                                                                                         | L                | L                                                           |
|              | Logs NTP                                                                                                                                 | L                | L                                                           |
|              | Logs Syslog                                                                                                                              | L                | L                                                           |
|              | Alarmes : acquitter et consulter l'historique des alarmes                                                                                | L/E              | L/E                                                         |
| Système      |                                                                                                                                          |                  |                                                             |
|              | Général>Paramètres : modifier le nom de Netsilon, la langue et le temps d'inactivité du serveur web.                                     | L/E              | L : nom de Netsilon<br>E : langue et délai d'inactivité     |
|              | Général>face avant : verrouiller le clavier et le port USB, modifier la langue et les paramètres d'affichage de l'écran LCD de Netsilon. | L/E              | L : verrouiller le clavier USB<br>E                         |
|              | Général>Versions : consulter la version firmware de Netsilon et les cartes options installées                                            | L                | L                                                           |
|              | Général : consulter cette notice                                                                                                         | L                | L                                                           |
|              | Outils>Mise à jour et sauvegarde : sauvegarder ou charger la configuration, passer en configuration usine et mettre à jour le firmware   | L                | L : sauvegarde ou chargement d'une configuration uniquement |
|              | Outils>Redémarrer : redémarrer ou éteindre Netsilon                                                                                      | L                | L                                                           |
|              | Outils>Cartes options : supprimer une carte option.<br><b>ATTENTION : l'action est irréversible sans une action mécanique.</b>           | L                | L                                                           |
|              | Outils>Export logs : exporter les logs                                                                                                   | L                | L                                                           |

<sup>1</sup> L/E = Lecture/Ecriture

## 9.4 Annexe 4 : paramètres sauvegardés

| Fonctions    | Description                                                                                                                              | Sauvegarde           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Réseau       |                                                                                                                                          |                      |
|              | Interfaces : configurer l'interface ETH0                                                                                                 | -                    |
|              | Interfaces : configurer les autres interfaces réseaux                                                                                    | -                    |
|              | Routes : configurer des routes statiques IPv4 / IPv6                                                                                     | -                    |
|              | Services : activer les services                                                                                                          | -                    |
| Notification |                                                                                                                                          |                      |
|              | Alarmes : configurer les alarmes et les seuils d'alarmes (réception des satellites et expiration des certificats)                        | -                    |
|              | SNMP Trap : activer et configurer le SNMP Trap                                                                                           | ✓                    |
|              | SMTP : activer et configurer le SMTP                                                                                                     | ✓                    |
|              | Syslog : activer et configurer le journal Syslog                                                                                         | ✓                    |
| Sécurité     |                                                                                                                                          |                      |
|              | Gestion utilisateurs : ajouter/modifier/supprimer un compte, changer un mot de passe et restaurer le compte administrateur par défaut    | -                    |
|              | Gestion utilisateurs : activer les services LDAP / RADIUS                                                                                | ✓                    |
|              | Agent SNMP : activer et configurer l'agent SNMP                                                                                          | ✓                    |
|              | SSH : activation et gestion des clés pour authentification                                                                               | ✓                    |
|              | HTTPS : activer les services HTTP/HTTPS                                                                                                  | ✓                    |
|              | HTTPS : choix du certificat (HTTPS)                                                                                                      | -                    |
|              | Certificats et clés : importer et paramétrer des certificats (CA, signés) et des clés                                                    | ✓<br>(CA uniquement) |
| Time         |                                                                                                                                          |                      |
|              | Synchronisation : activer et paramétrer les sources                                                                                      | ✓                    |
|              | Synchronisation : gérer les priorités                                                                                                    | ✓                    |
|              | Synchronisation : définir les comportements (holdover, stratum,...)                                                                      | ✓                    |
|              | NTP : activer et configurer le protocole NTP                                                                                             | ✓                    |
|              | Sorties : paramétrer les sorties (cartes options)                                                                                        | ✓                    |
|              | Base temps : configurer l'heure du système                                                                                               | -                    |
|              | Base temps : définir les zones horaires                                                                                                  | ✓                    |
|              | Base de temps : programmer un Leap Second manuel                                                                                         | ✓                    |
| Historique   |                                                                                                                                          |                      |
|              | Statistiques GNSS                                                                                                                        | -                    |
|              | Statistiques NTP                                                                                                                         | -                    |
|              | Statistiques ALS                                                                                                                         | -                    |
|              | Logs NTP                                                                                                                                 | -                    |
|              | Logs Syslog                                                                                                                              | -                    |
|              | Alarmes : acquitter et consulter l'historique des alarmes                                                                                | -                    |
| Système      |                                                                                                                                          |                      |
|              | Général>Paramètres : modifier le nom de Netsilon, la langue et le temps d'inactivité du serveur web.                                     | ✓                    |
|              | Général>face avant : verrouiller le clavier et le port USB, modifier la langue et les paramètres d'affichage de l'écran LCD de Netsilon. | ✓                    |
|              | Général>Versions : consulter la version firmware de Netsilon et les cartes options installées                                            | -                    |
|              | Général : consulter cette notice                                                                                                         | -                    |
|              | Outils>Mise à jour et sauvegarde : sauvegarder ou charger la configuration, passer en configuration usine et mettre à jour le firmware   | -                    |
|              | Outils>Redémarrer : redémarrer ou éteindre Netsilon                                                                                      | -                    |
|              | Outils>Cartes options : supprimer une carte option.<br><b>ATTENTION : l'action est irréversible sans une action mécanique.</b>           | -                    |
|              | Outils>Export logs : exporter les logs                                                                                                   | ✓                    |

## 9.5 Annexe 5 : listes des jeux de commandes

Liste des commandes de Netsilon :

| Catégorie             | Commande                           | Description                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Général               |                                    |                                                                                                            |
|                       | helpcli                            | Liste de toutes les commandes.                                                                             |
| Système               |                                    |                                                                                                            |
|                       | systemversion                      | Affiche les versions de Netsilon et de ses cartes options.                                                 |
|                       | systemoptioncard                   | Liste des cartes options installées.                                                                       |
|                       | systemlistservices                 | Affiche l'état des services.                                                                               |
|                       | systemservice [service] [ON/OFF]   | Modifier l'état d'un service.                                                                              |
|                       | systemlanguage [FR/UK/ES/DE/NL/IT] | Modifier la langue de Netsilon.                                                                            |
|                       | systemtimeget                      | Permet de lire l'heure locale.                                                                             |
|                       | systemstratlevel                   | Indique le numéro de strat de Netsilon.                                                                    |
|                       | systempowerac1status               | Indique le statut de l'alimentation AC 1.                                                                  |
|                       | systempowerac2status               | Indique le statut de l'alimentation AC 2 (utile uniquement en cas de double alimentation : version AC+AC). |
|                       | systempowerdcstatus                | Indique le statut de l'alimentation DC.                                                                    |
| Synchronisation       |                                    |                                                                                                            |
|                       | synccurrentsource                  | Indique la source de référence.                                                                            |
|                       | syncsystemstatus                   | Indique l'état du système.                                                                                 |
|                       | synccurrentnbsat                   | Indique le nombre de satellites détectés.                                                                  |
| Alarme                |                                    |                                                                                                            |
|                       | alarmnbminor                       | Indique le nombre d'alarmes mineures actives.                                                              |
|                       | alarmnbmajor                       | Indique le nombre d'alarmes majeures actives.                                                              |
|                       | alarmnbcritical                    | Indique le nombre d'alarmes critiques actives.                                                             |
| Outils (tool)         |                                    |                                                                                                            |
|                       | toolpreupdate                      | Préparation de Netsilon pour recevoir un fichier de mise à jour.                                           |
|                       | toolupdate                         | Lance la mise à jour précédemment copiée sur Netsilon.                                                     |
|                       | toolrestore                        | Retour à la configuration usine et redémarre Netsilon.                                                     |
|                       | toolreboot                         | Redémarrage de Netsilon.                                                                                   |
|                       | toolshutdown                       | Arrêt de Netsilon.                                                                                         |
|                       | toolcancel                         | Annule une commande en cours. Valable uniquement pour toolrestore, toolreboot et toolshutdown.             |
| Réseau IPv4 (network) |                                    |                                                                                                            |
|                       | net4getinfo                        | Affichage les paramètres IPv4 de tous les ports ou du port demandé: adresse IP et passerelle.              |
|                       | net4getdhcp [interface]            | Indique l'état du DHCP de tous les ports ou du port demandé.<br>Interface=ethX,ethX.vlan,bondX, bondX.vlan |
|                       | net4setdhcp [interface] [ON/OFF]   | Active ou désactive le mode DHCP.<br>Interface=ethX,ethX.vlan,bondX, bondX.vlan                            |
|                       | net4getdns [interface]             | Indique le serveur DNS de tous les ports ou du port demandé.<br>Interface=ethX,ethX.vlan,bondX, bondX.vlan |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| net4setdns [interface] [addr4]               | Définir les paramètres du serveur DNS.<br>Interface=ethX,ethX.vlan,bondX, bondX.vlan                                                                                                                            |
| net4getgate [interface]                      | Indique la passerelle de tous les ports ou du port demandé.<br>Interface=ethX,ethX.vlan,bondX, bondX.vlan                                                                                                       |
| net4setgate [interface] [addr4]              | Définir la passerelle.<br>Interface=ethX,ethX.vlan,bondX, bondX.vlan                                                                                                                                            |
| net4setstaticip [interface]                  | Définir l'adresse IP et le masque en statique.<br>Interface=ethX,ethX.vlan,bondX, bondX.vlan                                                                                                                    |
| net4getstaticip [interface] [addr4/cidr]     | Indique l'adresse IP et le masque en statique de tous les ports ou du port demandé.<br>Interface=ethX,ethX.vlan,bondX, bondX.vlan                                                                               |
| Réseau IPv6<br>(network)                     |                                                                                                                                                                                                                 |
| net6getinfo                                  | Affichage les paramètres IPv6 de tous les ports ou du port demandé: adresse IP et passerelle.                                                                                                                   |
| net6getdhcp [interface]                      | Indique l'état du DHCP de tous les ports ou du port demandé.<br>Interface=ethX,ethX.vlan,bondX, bondX.vlan                                                                                                      |
| net6setdhcp [interface] [ON/OFF]             | Active ou désactive le mode DHCP.<br>Interface=ethX,ethX.vlan,bondX, bondX.vlan                                                                                                                                 |
| net6getslaac [interface]                     | Afficher l'état de slaac (activer / désactiver) pour chaque interface réseau. Afficher les informations uniquement pour l'interface spécifiée, le cas échéant.<br>Interface=ethX,ethX.vlan,bondX, bondX.vlan    |
| net6setslaac [interface] [ON/OFF]            | Définit l'état de slaac (activer / désactiver) pour l'interface réseau spécifiée.<br>Interface=ethX,ethX.vlan,bondX, bondX.vlan                                                                                 |
| net6getgate [interface]                      | Indique la passerelle de tous les ports ou du port demandé.<br>Interface=ethX,ethX.vlan,bondX, bondX.vlan                                                                                                       |
| net6setgate [interface] [addr6]              | Définir la passerelle.<br>Interface=ethX,ethX.vlan,bondX, bondX.vlan                                                                                                                                            |
| net6getstaticip [interface]                  | Définir l'adresse IP et le masque en statique.<br>Interface=ethX,ethX.vlan,bondX, bondX.vlan                                                                                                                    |
| net6addstaticip [interface] [addr6]/[prefix] | Indique l'adresse IP et le masque en statique de tous les ports ou du port demandé.<br>Interface=ethX,ethX.vlan,bondX, bondX.vlan                                                                               |
| net6delstaticip [interface] [index]          | Supprime une adresse/préfixe statique IPv6 pour l'interface réseau spécifiée.<br>Interface=ethX,ethX.vlan,bondX, bondX.vlan<br>Index= index de l'adresse statique IPv6 (1,2,3)<br>Exemple : net6delstaticip 0 1 |

## 9.6 Annexe 6 : fichier sécurisé pour le transfert SCP et SFTP

---

Netsilon propose une fonctionnalité de transfert de fichiers sécurisés à l'aide d'outils clients : SCP et SFTP. L'authentification est effectuée à l'aide du mot de passe du compte par défaut ou de la clé publique.

1. Effectuer un transfert de fichier SCP vers Netsilon à l'aide de l'authentification par mot de passe du compte par défaut :

```
scp authorized_keys scp 10.10.200.5: .ssh
scp 10.10.200.135 Password: admin49
(toujours utiliser le même mot de passe que bodetadmin)

Publickeys 100%
***** 5 00:00
```

2. Effectuer un transfert de fichier SCP vers Netsilon à l'aide de la clé publique :

```
scp -i ./id_rsa scp 10.10.200.5: .ssh
Entrez le mot de passe pour la clé ./id_rsa: mysecretPassphrase

Publickeys 100%
***** 5 00:00
```

3. Effectuer un transfert de fichier SFTP vers Netsilon à l'aide de l'authentification par mot de passe du compte par défaut :

```
sftp scp 10.10.200.5
scp 10.10.200.135 Password: admin49
(toujours utiliser le même mot de passe que bodetadmin)
sftp>
```

L'utilisateur reçoit l'invitation SFTP permettant le transfert des fichiers.

4. Effectuer un transfert de fichier SFTP vers Netsilon à l'aide de la clé publique :

```
sftp -i ./id_rsa scp 10.10.200.5
Entrez le mot de passe pour la clé ./id_rsa: mysecretPassphrase
sftp>
```

L'utilisateur reçoit l'invitation SFTP permettant le transfert de fichiers.